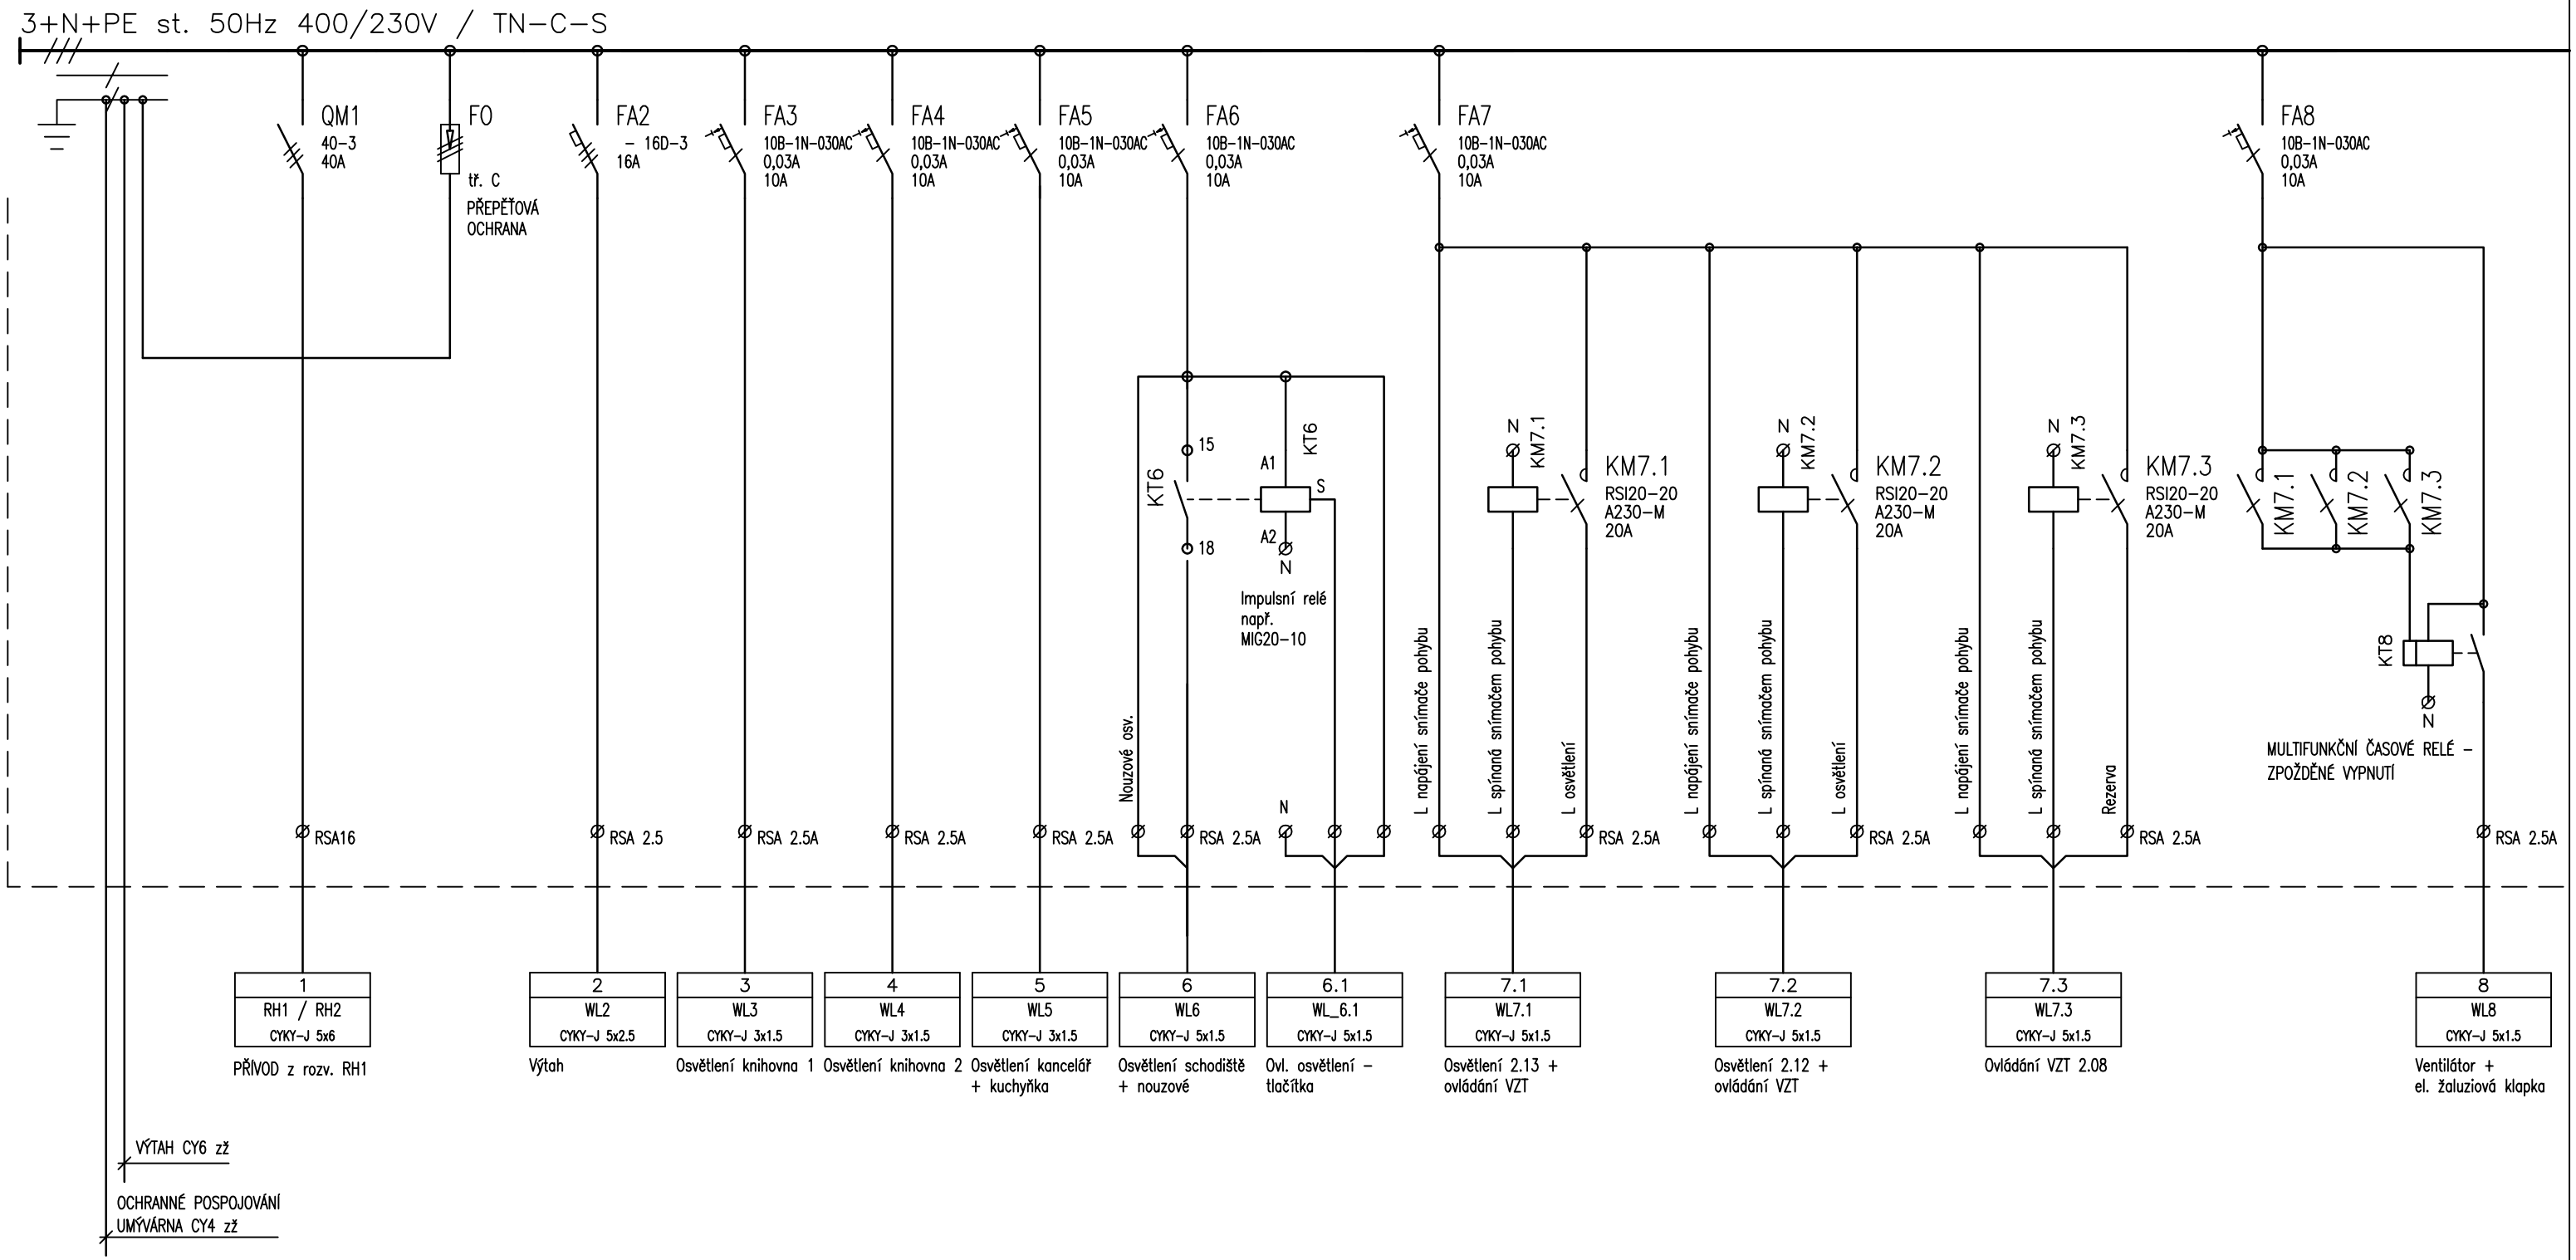

TYP PROVEDENÍ:	PLASTOVÝ NÁSTĚNNÝ
KRYTÍ:	IP40
ROZMĚRY:	56 modulů (400x700x100mm)
DĚLENÍ:	–
NÁTĚR:	TYPOVÝ
OBSLUHA:	PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y):	SPODEM
VÝVODY:	NAHORU

POZNÁMKA: V rozvaděči nechat prostorovou rezervu pro případné další doplnění přístrojů.

Hlavní vypínač označit tabulkou: VYPNI V NEBEZPEČÍ, HLAVNÍ VYPÍNAČ
Dveře rozvaděče označit kombinovanou tabulkou POZOR – ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI.

VYPRACOVAL Miroslav Caha	ODP.PROJ.PROFESE Zdeněk Musil	KONTROLOVAL Zdeněk Musil	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Jiří Hnízdil
OKRES: Třebíč		OBEC: Třebíč	
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ			

ESTING s.r.o.
Tyršova 48, 675 22 Stařeč

STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.N.P. OBJ. NA
UL. OKRUŽNÍ 963/5 PRO KNIHOVNU

D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem

ROZVADĚČ RH2

FORMAT	2 A4
DATUM	10/2020
STUPEN	DPS
MERITKO	1:1
ZAK.CISLO:	165/2020
ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU D.1.4.4.4