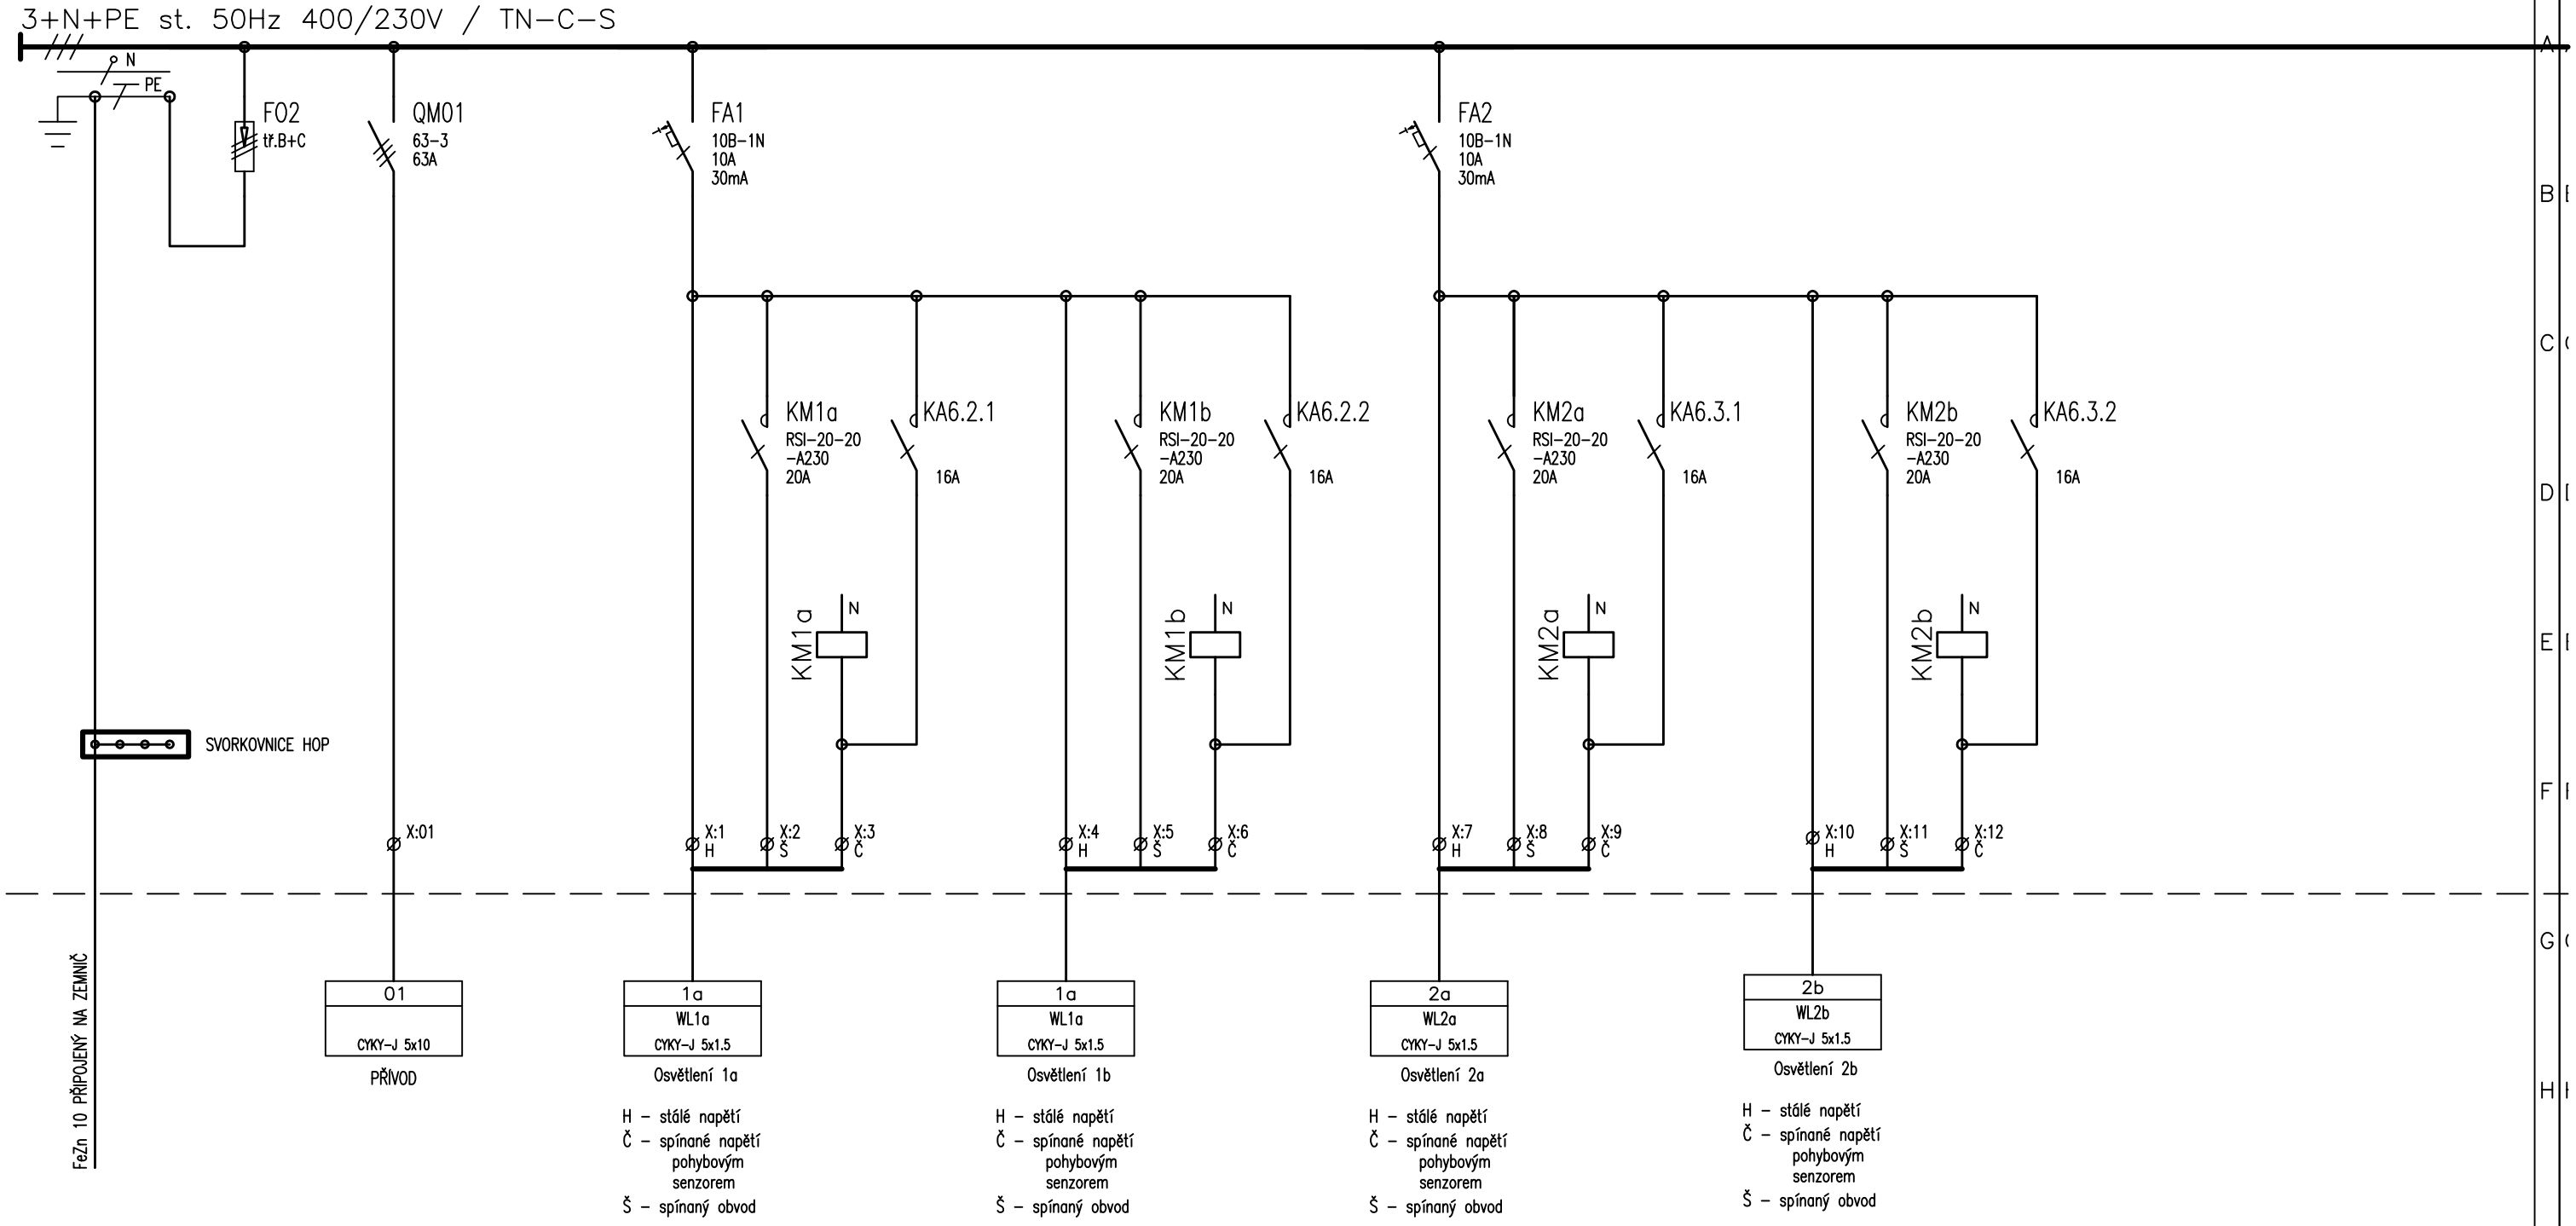

TYP PROVEDENÍ:	VESTAVNÝ S PLECHOVÝMI DVEŘMI
KRYTÍ:	IP30/20
ROZMĚRY:	802x310x112mm 60 modulů
DĚLENÍ:	–
NÁTĚR:	TYPOVÝ RAL
OBSLUHA:	PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y):	SHORA
VÝVODY:	DOLU, NAHORU

POZNÁMKA: V rozvaděči nechat prostorovou rezervu pro případné další doplnění přístrojů.

Hlavní vypínač označit tabulkou: VYPNI V NEBEZPEČÍ, HLAVNÍ VYPÍNAČ
Dveře rozvaděče označit kombinovanou tabulkou POZOR – ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI.

Vypracoval: Jaroslav Vala	AKCE: PŘÍSTAVBA WC KULTURNÍHO DOMU RAČEROVICE Parc. č. st. 39, k.ú. RAČEROVICE, OKRES TŘEBÍČ	ESTING s.r.o. Tyršova 48, 675 22 Stařeč	Investor: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ	Zak.číslo: 084/2023	A.K.:	Listů: 2
Kontroloval: Zdeněnk Musil			Obsah: RP	Změna/Datum:	V.č.: D.1.4.g2.03	List: 1
Datum : 08/2023	D.1.4.g – Silnoproudá elektroinstalace			Měřítko:		