



Kóta dna
Srovnávací
Staničení [m]

Spád [%]
Materiál, profil, délka [mm]

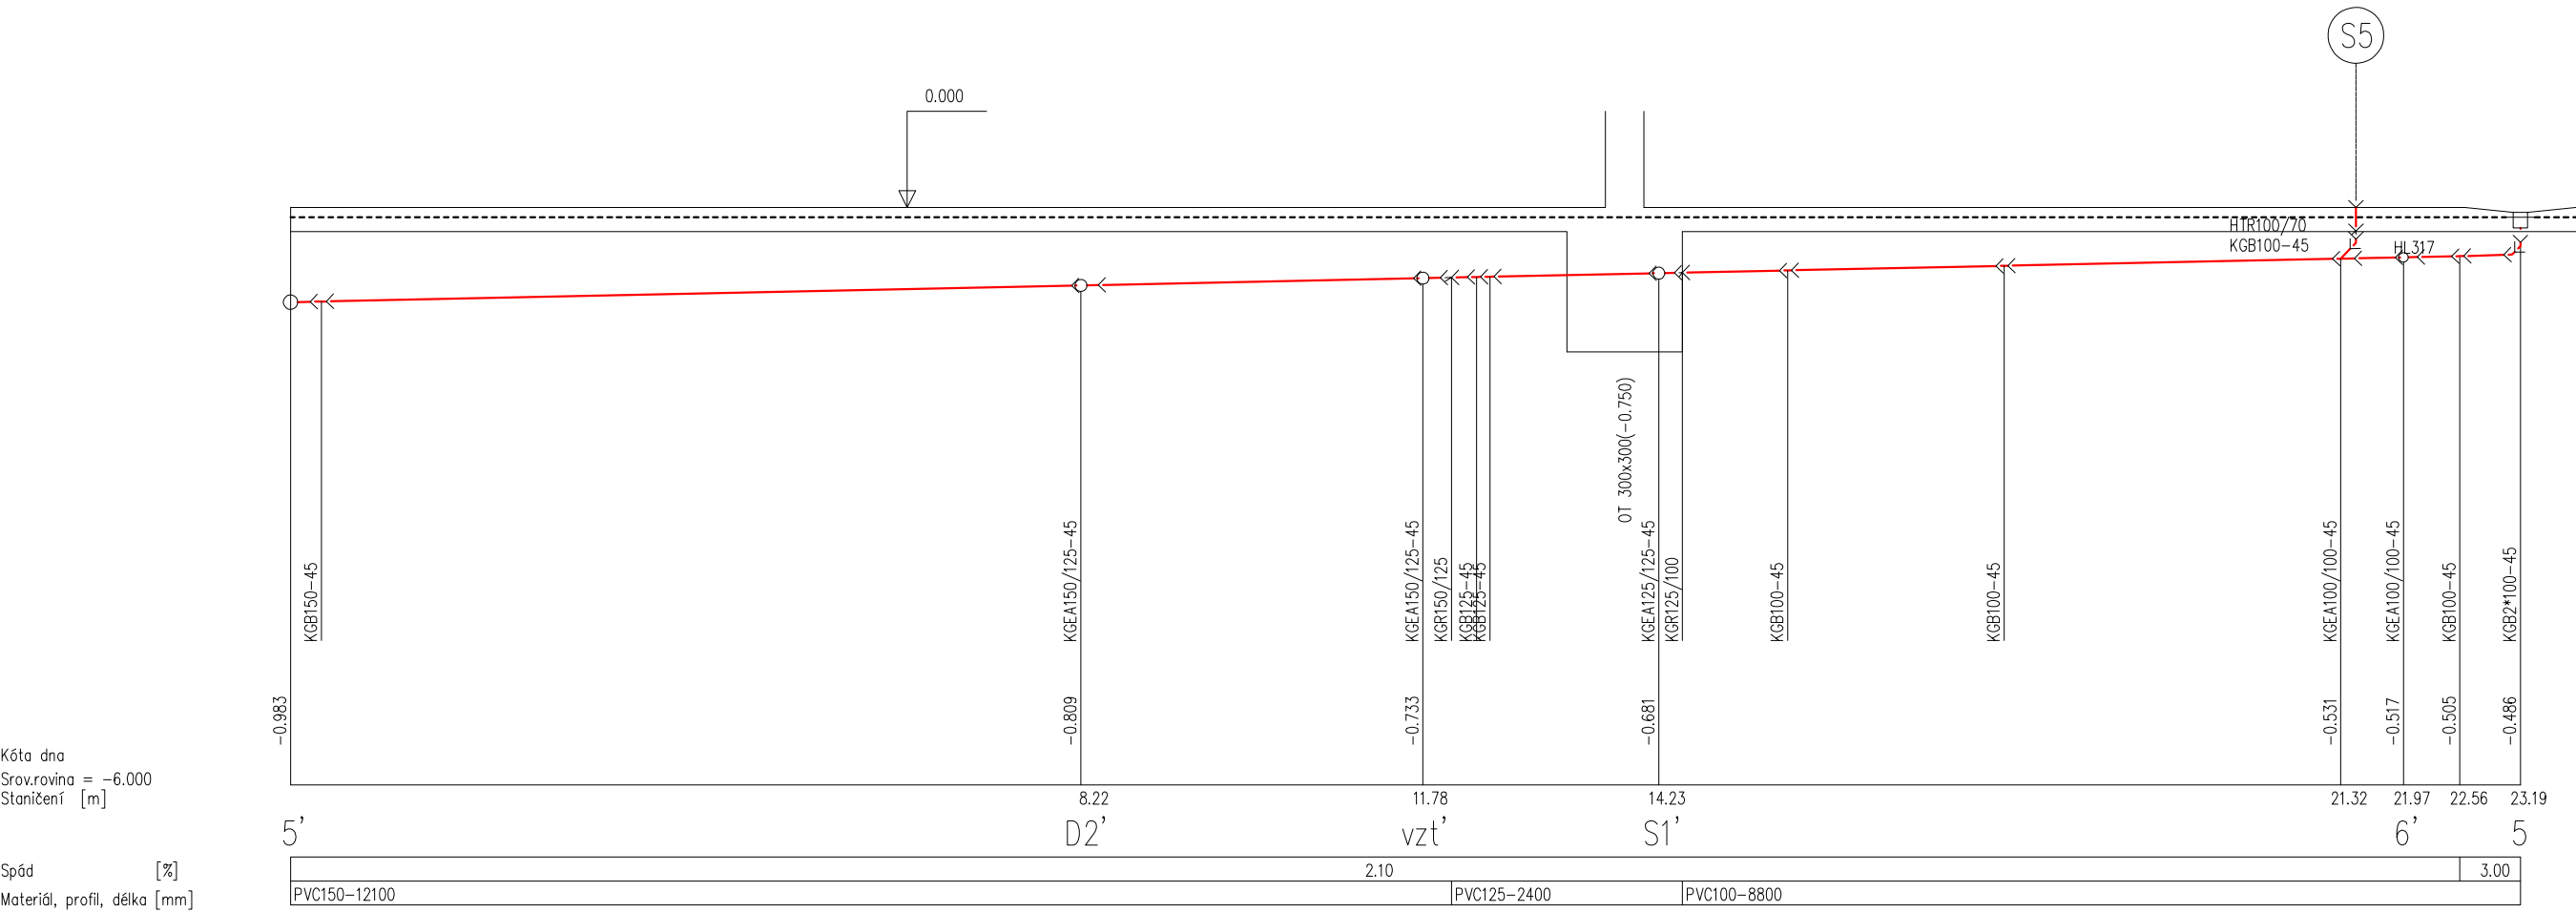

Kóta dna
Srovnávací
Staničení [m]

Spád [%]
Materiál, profil, délka [mm]

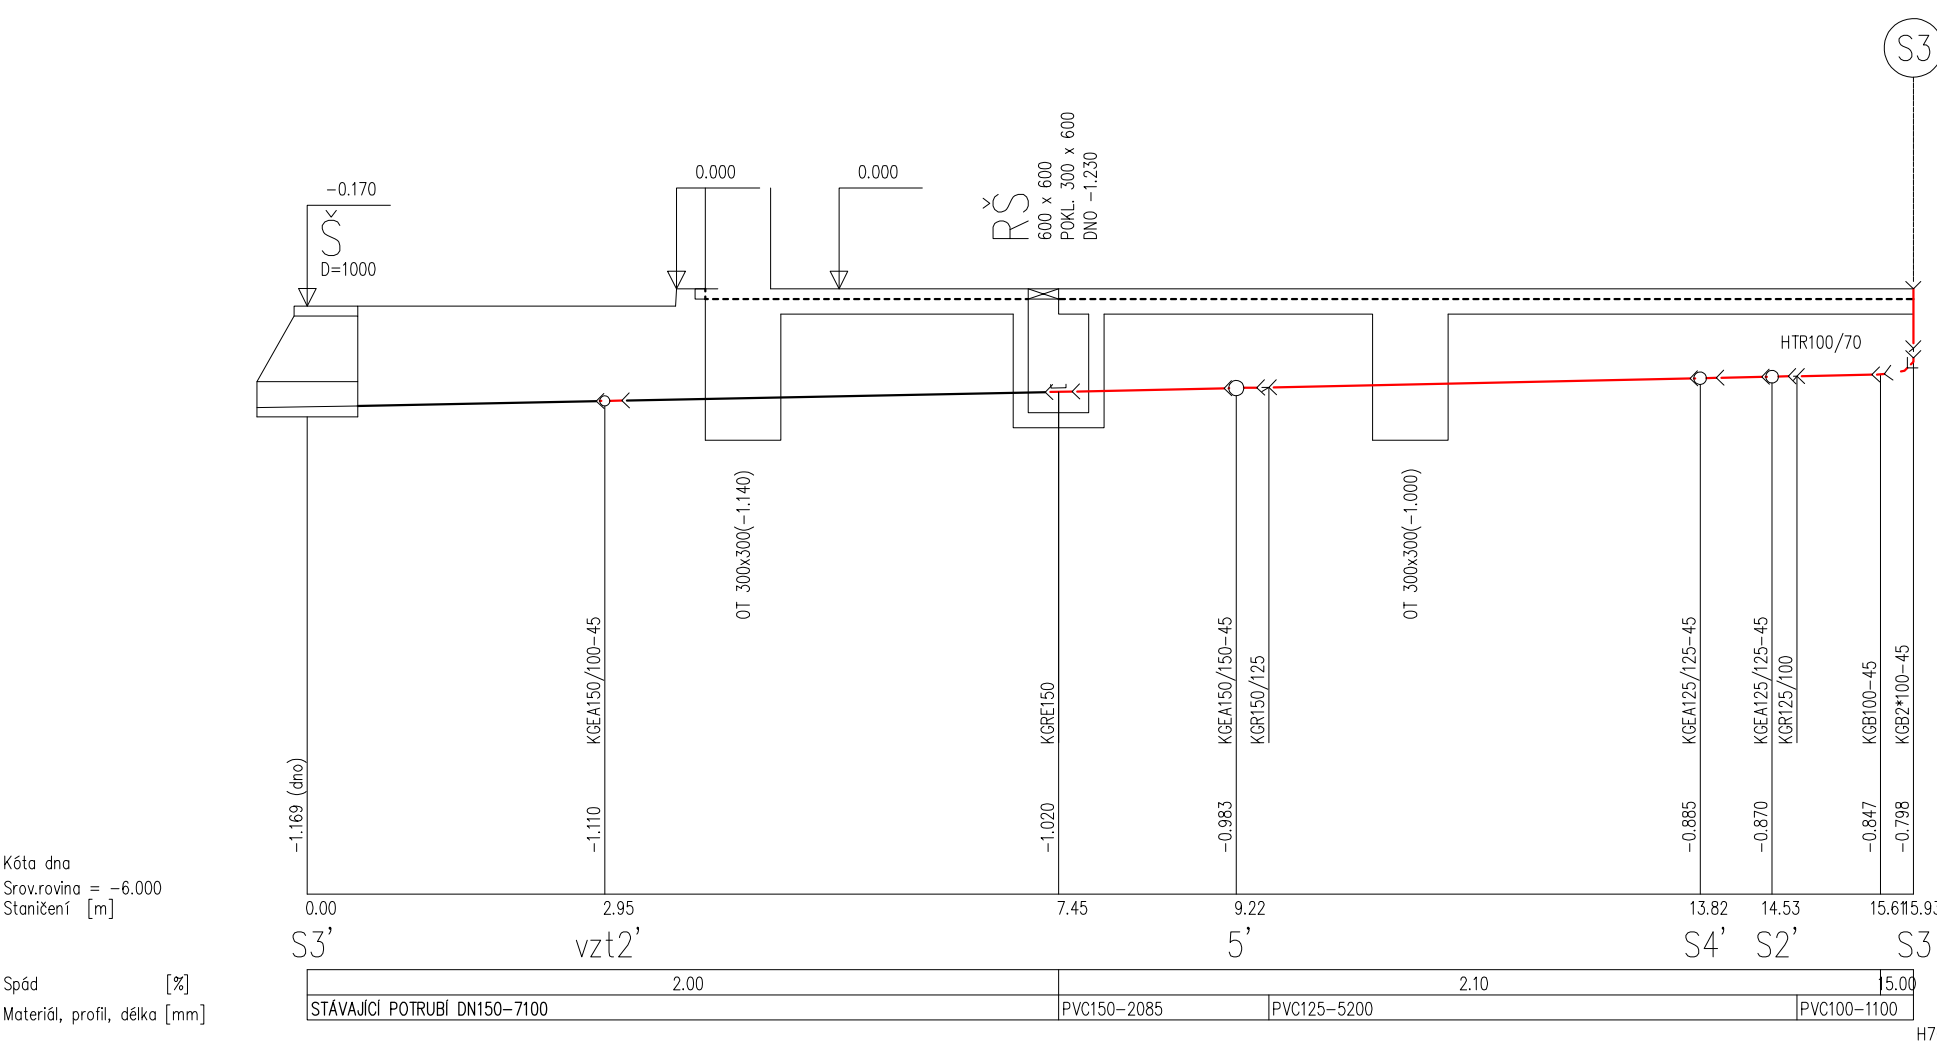

LEGENDA:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC KG

PROSTUP: OT -ROZMĚR- (KÓTA DNA PROSTUPU)

TABULKA ZNAČENÍ ROZMĚRŮ POTRUBÍ KG SN4:							
UVEDENO VE VÝKRESE (d)	100	125	150	200	250	300	400
VNITŘNÍ PRŮMĚR (DN)	103,6	118,6	152	190,2	237,6	299,6	380,4
VNĚJŠÍ PRŮMĚR S HRDLEM (D)	127	144	182	225	287	355	445
VNĚJŠÍ PRŮMĚR (OD)	110	125	160	200	250	315	400

± 0,000 = dle ASŘ

KRAJ	Vysočina	VYPRACOVAL	Ing. Michal Patočka	PK Patočka			
K.Ú.	Třebíč [769738]	KONTROLA	Ing. arch. Petr Todorov	Ing. Eva Patočková Ing. Michal Patočka			
KOORD. A VÝŠK. SYS.	JTSK / B.p.v.	AUTORIZACE	Ing. Eva Patočková	Tomešova 563/2b, 602 00 Brno			
INVESTOR	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, ič: 00290629			tel.: 777 311 819			
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY a ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODŘÍNOVÁ TRÉBIČ			e-mail: pk@patocka.net			
ČÁST PD	SO.03 ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE			STUPEŇ		DPS	
OBSAH	PODÉLNÝ PROFIL LEŽATÉ KANALIZACE			DATUM		Č. ZAKÁZKY	
				REVIZE		20210608	
				MĚŘÍTKO		FORMÁT	
				1:75		3A4	
				OZN. PŘÍLOHY:		ARCH. Č.:	
				04			