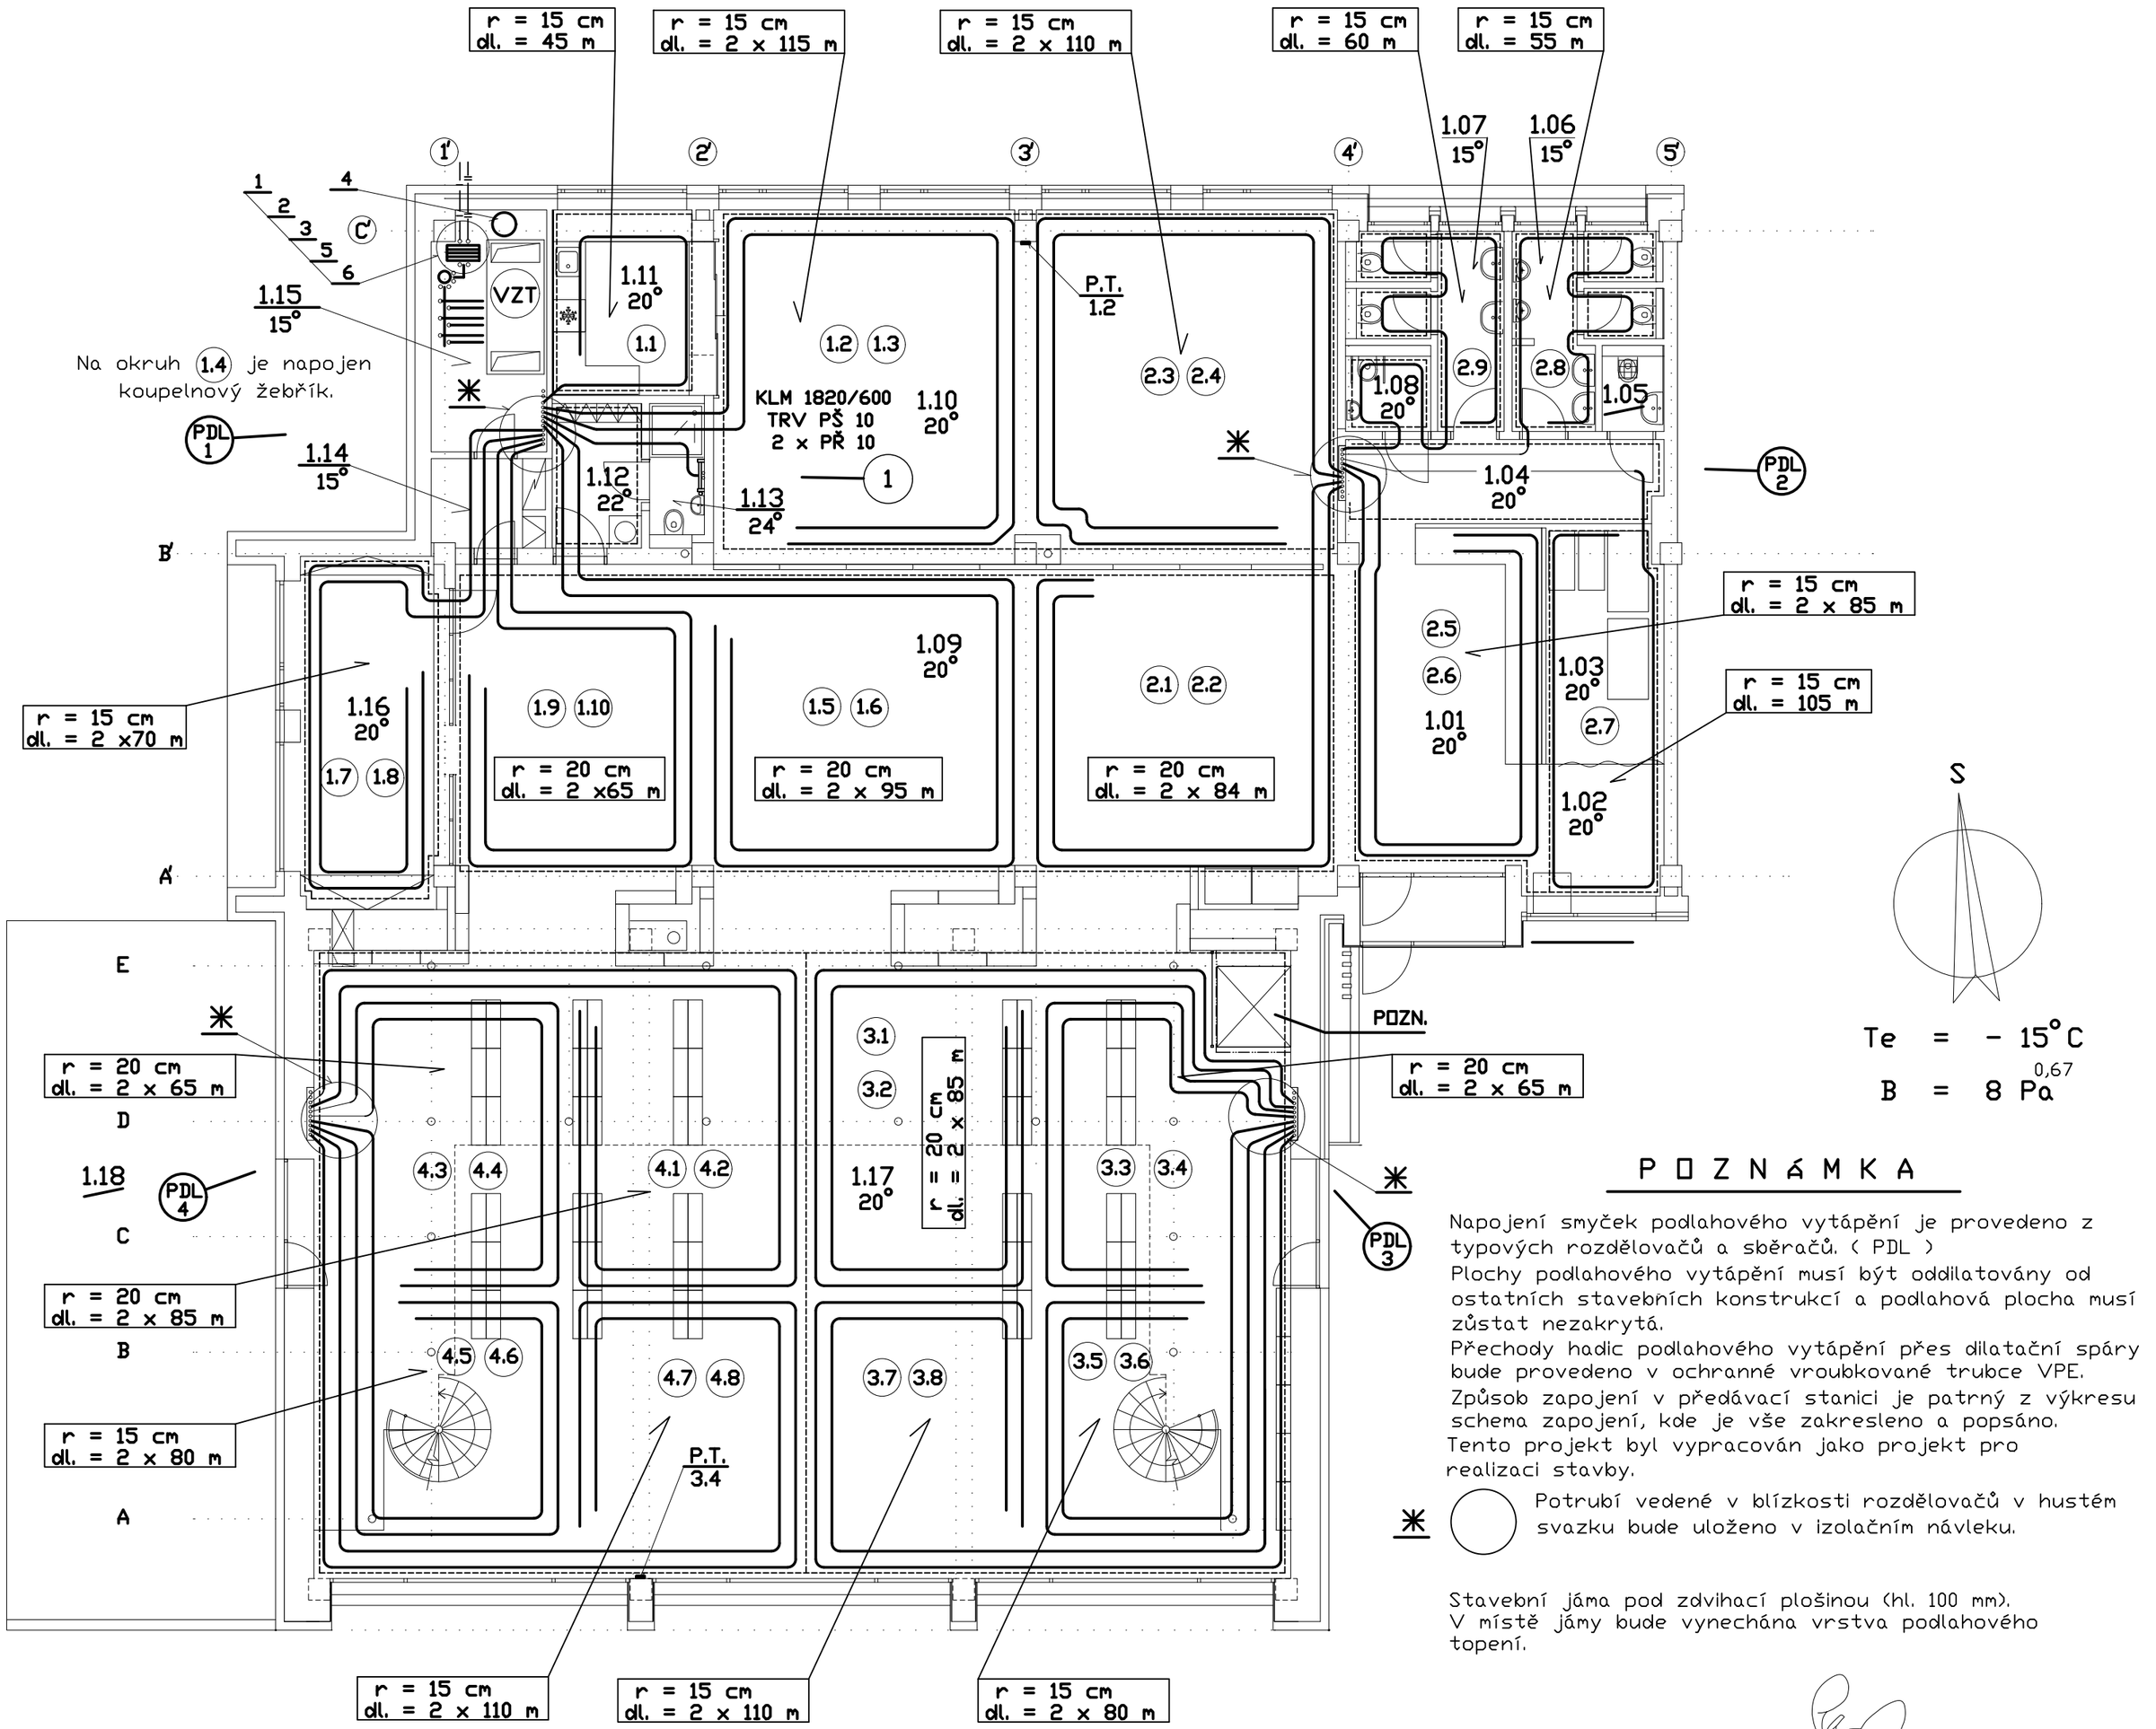

POZNÁMKA

Napojení smyček podlahového vytápění je provedeno z typových rozdělovačů a sběračů. (PDL)
Plochy podlahového vytápění musí být oddilatovány od ostatních stavebních konstrukcí a podlahová plocha musí zůstat nezakrytá.
Přechody hadic podlahového vytápění přes dilatační spáry bude provedeno v ochranné vroubkované trubce VPE.
Způsob zapojení v předávací stanici je patrný z výkresu schema zapojení, kde je vše zakresleno a popsáno.
Tento projekt byl vypracován jako projekt pro realizaci stavby.

Potrubí vedené v blízkosti rozdělovačů v hustém svazku bude uloženo v izolačním návleku.

Stavební jáma pod zdvihací plošinou (hl. 100 mm).
V místě jámy bude vynechána vrstva podlahového topení.

část : VYTÁPĚNÍ	VYPRACOVAL: Ing.Petr Palčík		
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODŘÍNOVÁ TŘEBÍČ	AUTOŘI: ING.ARCH. MILOŠ KLEMENT, ING.ARCH. PETR TODOROV	ATELIER TIŠNOVKA A R C H I T E K T I TIŠNOVSKÁ 145, 61400 BRNO TEL.: + 420 511 132 149 E-MAIL: todorov@tisnovka.cz www.tisnovka.cz	
	VYPRACOVAL: Bc. JOHANA KREJČÍ, Bc.MAGDALENA RAJTAROVÁ, ING.JANA HOUZAROVÁ		
	INVESTOR: Město TŘEBÍČ		
PŮDORYS 1. N.P. podlahové vytápění	DATUM: LEDEN 2023		
	STUPEŇ: ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		
	MĚŘÍTKO: 1:100	FORMÁT: 4 x A4	Č. VÝKRESU: T02