



BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

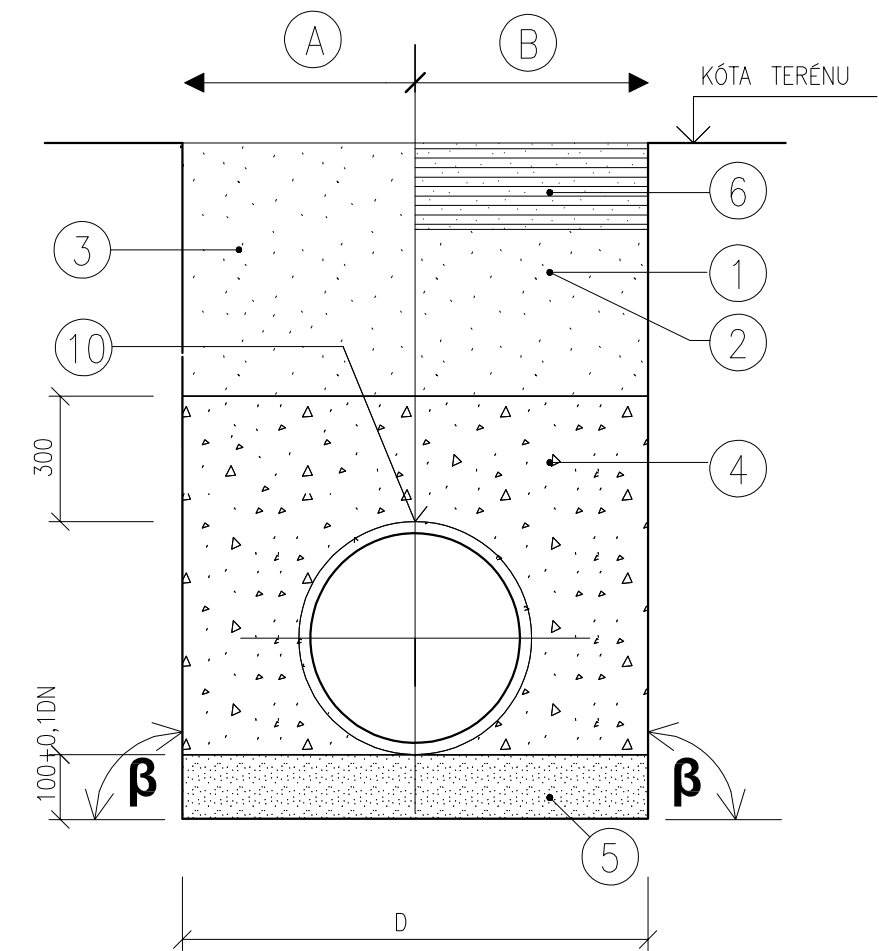

V PODZEMNÍ VODĚ

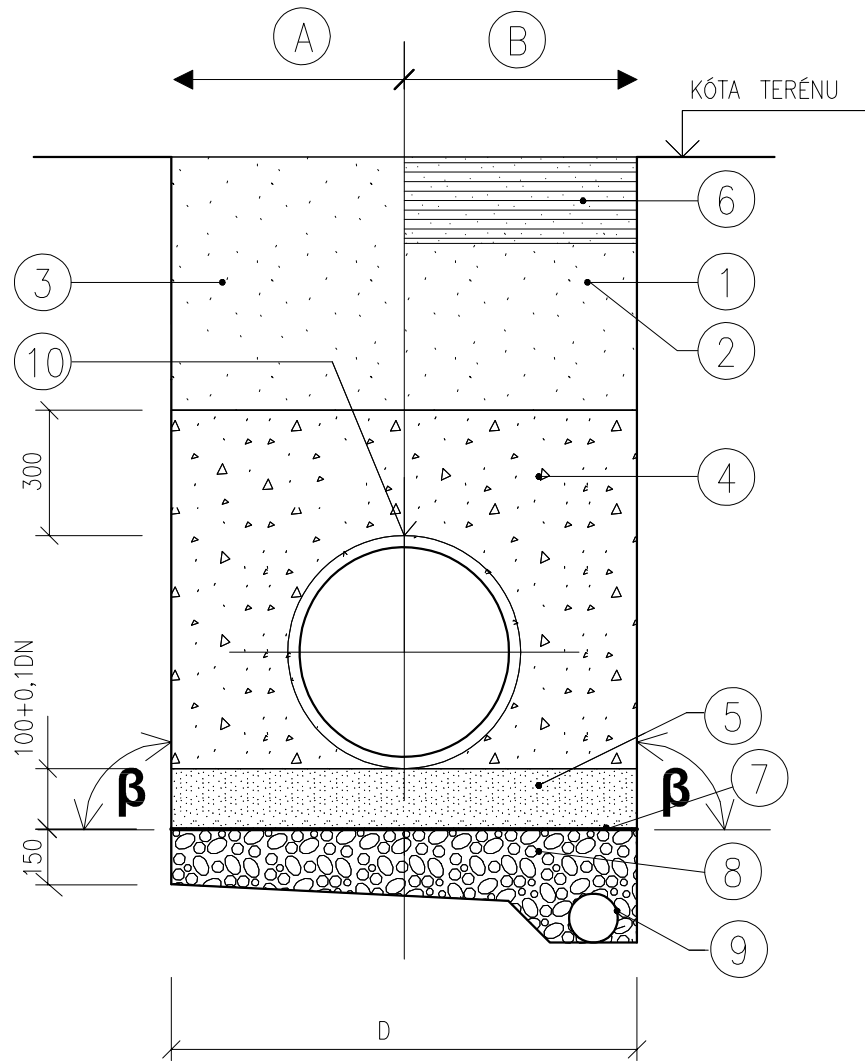

1. Místní komunikace - vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max.15 cm.
2. Státní a krajské komunikace - vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max. 15 cm.
3. Nepojížděné plochy - zhutněný zásyp zeminou z výkopu po vrstvách max. 30 cm.
4. Obsyp štěrkopískem (8-16 mm), max. zrno 20 mm hutněným po vrstvách 15 cm.
5. Štěrkopískový podsyp hutněný (8-16 mm) zrna max. 20 mm
6. Konstrukce vozovky viz Svazek 3.2, Opravy komunikací I., II. a III. třídy a Opravy místních komunikací.
7. Separční geotextílie 300g/m²
8. Hutněný štěrk
9. Drenážní trubka PVC DN 100 (po ukončení stavby zaslepit)
10. Potrubí PVC/PP

Skladba:

- A. Ve volném terénu
B. V komunikaci

Vnější průměr potrubí [OD] [mm]	Minimální šířka výkopu [m]		
	Pažené výkopy	Nepažené výkopy	
		β>60°	β< 60°
<225	OD + 0,40	OD + 0,40	OD + 0,40
> 225 < 350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40
> 350 < 700	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40

UPOZORNĚNÍ:
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU SE MŮŽE LIŠIT DLE DRUHU POUŽITÉHO POTRUBÍ.
VŽDY JE NUTNO DODRŽET POSTUP VÝROBCE.

± 0, 000 = dle ASŘ

KRAJ	Vysočina	VYPRACOVAL	Ing. Michal Patočka	PK Patočka Ing. Eva Patočková Ing. Michal Patočka Tomešova 563/2b, 602 00 Brno tel.: 777 311 819 e-mail: pk@patocka.net			
K.Ú.	Třebíč [769738]	KONTROLA	Ing. arch. Petr Todorov				
KOORD. A VÝŠK. SYS.	JTSK / B.p.v.	AUTORIZACE	Ing. Eva Patočková				
INVESTOR	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629			STUPEŇ			
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY a ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODŘÍNOVÁ TŘEBÍČ			DATUM	07/2021	Č. ZAKÁZKY	20210608
				REVIZE	08_ULPP_20210722		
ČÁST PD	SO.03 ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE			MĚŘÍTKO	1:10	FORMÁT	8A4
OBSAH	VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ			OZN. PŘÍLOHY: 08		ARCH. Č.:	