


**POZNÁMKY:**

- Proudová soustava a napětí: NN – TN-C-S, 3PEN / 3NPE, 230/400V, 50 Hz
- Skříň v pilířovém provedení s prostorovou rezervou min. 24 modulů, do venkovního prostředí, IP 44.
- $I_k = 10 \text{ kA}$

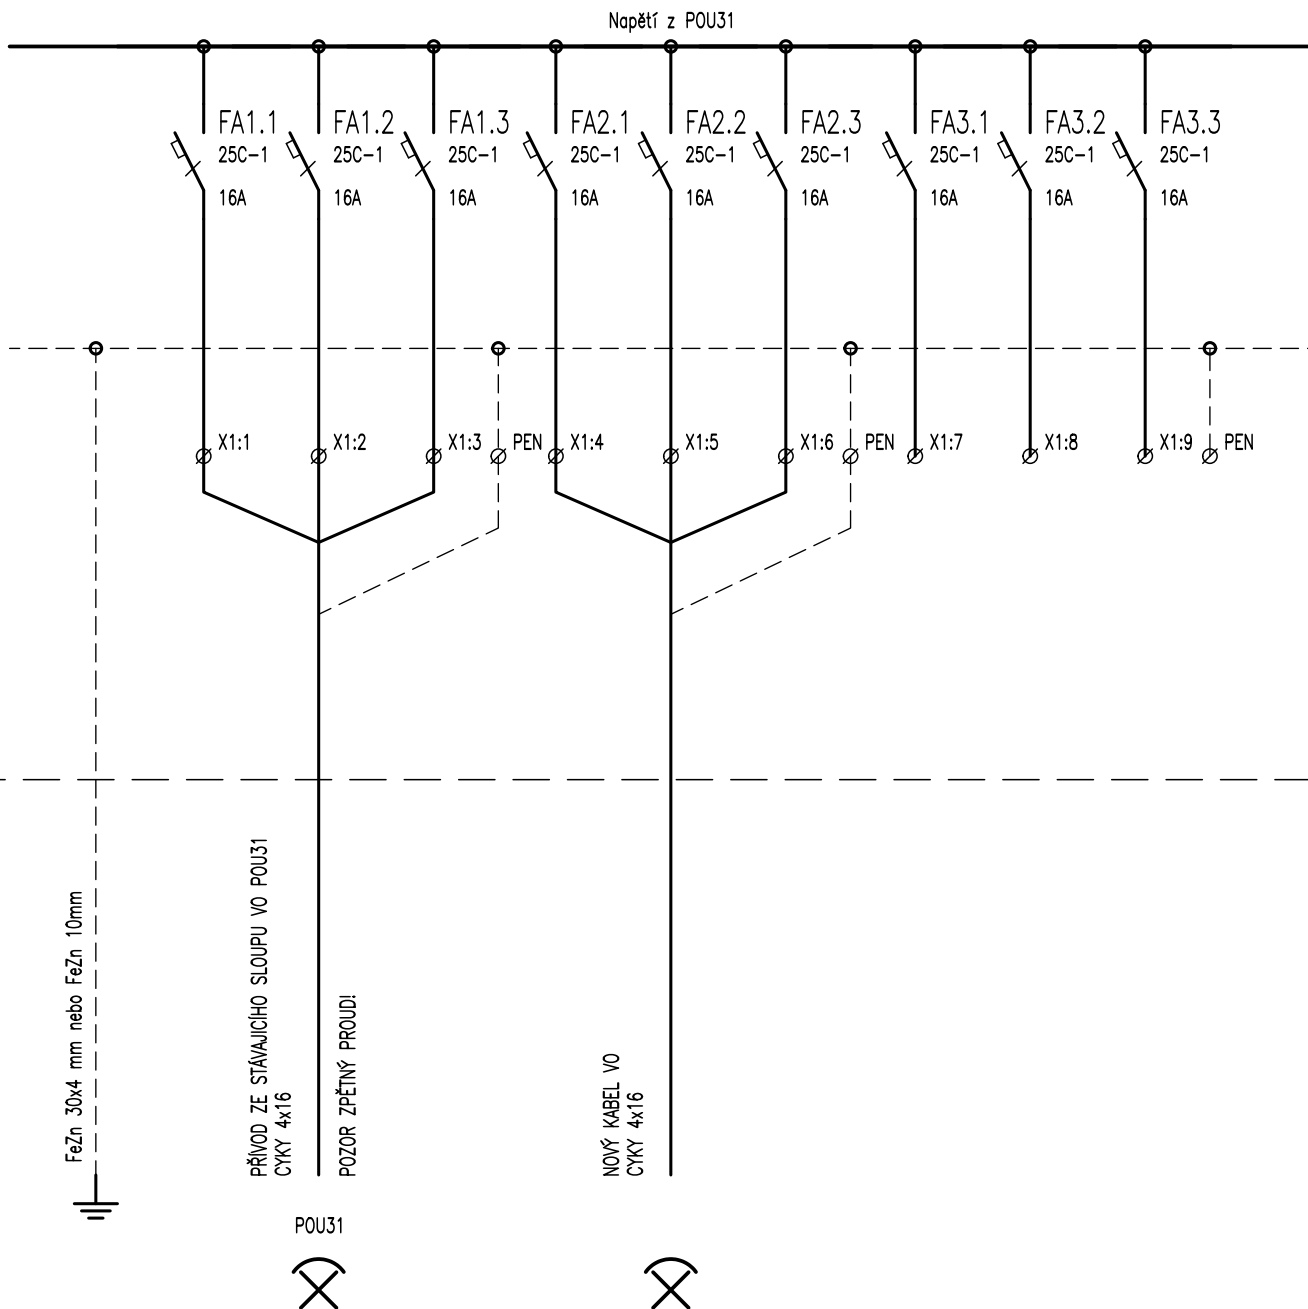

VYPRACOVAL Jaroslav Vala	ODP.PROJ.PROFESE Zdeněk Musil	KONTROLOVAL Zdeněk Musil	ODP.PROJ.STAVBY	ESTING s.r.o. Tyršova 48, 675 22 Stařeč	
OKRES: Třebíč		OBEC: Třebíč			
INVESTOR: Město Třebíč, Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč					
Výstavba VO cyklostezka Polanka – Poušov – Etapa I k.ú. Třebíč [769738]  D.1.4 – Veřejné osvětlení				FORMAT	1 A4
				DATUM	09/2023
				STUPEN	DUR+DSP
				MERITKO	
Zapojení zemního rozvaděče SP				ZAK.CISLO: 080/2022	
				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU D.1.4.g2-03