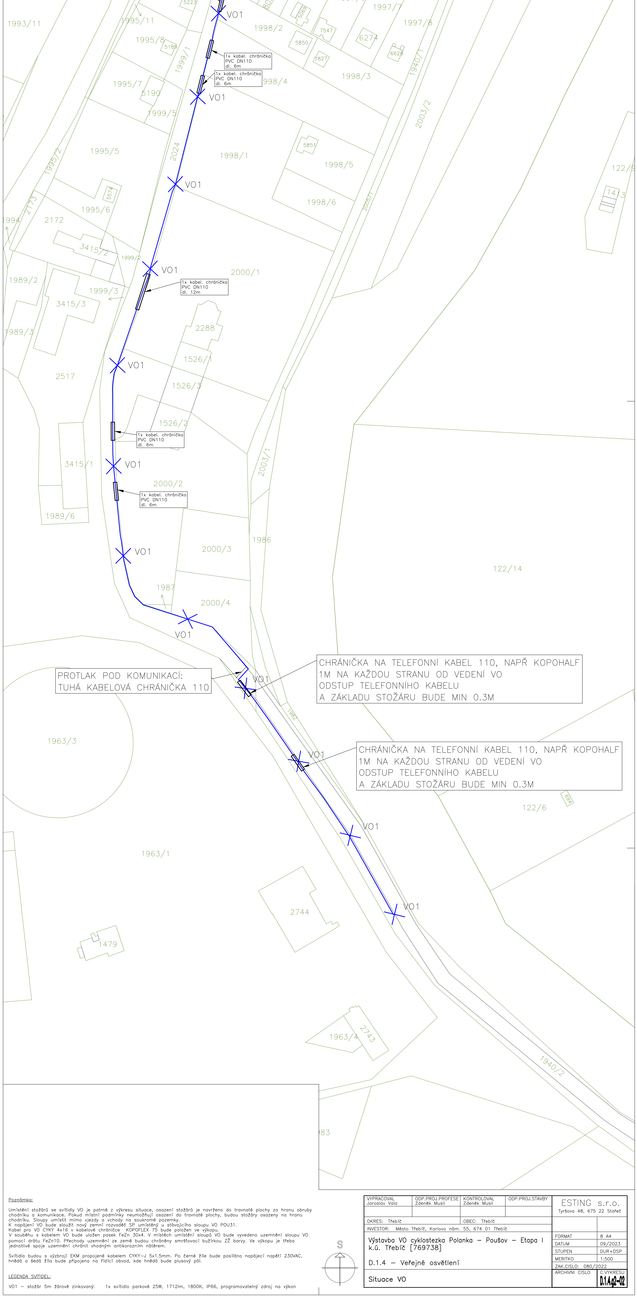

Poznámka:

Umístění stožárů se svítidly VO je patrné z výkresu situace, osazení stožárů je navrženo do travnaté plochy za hranu obruby chodníku a komunikace. Pokud místní podmínky neumožňují osazení do travnaté plochy, budou stožáry osazeny na hranu chodníku. Stoupy umístit mimo vjezdy a vchody na soukromé pozemky.
Kabel pro VO CYKY 4x16 v kabelové chráničce KOPOFLEX 75 bude položen ve výkopu.
V souběhu s kabelem VO bude uložen pásek FeZn 30x4. V místních umístění stožárů VO bude vyvedeno uzemnění stoupu VO pomocí drátu FeZn10. Přechody uzemnění ze země budou chráněny smršťovací bužírkou ZT barvy. Ve výkopu je třeba jednotlivé spoje uzemnění chránit vhodným ochranným nátěrem.

Svítidla budou s účinnými ZVM propojená kabelem CYKY-J 5x1.5mm. Po černé žíle bude položeno napájecí napětí 230VAC, hnědá s bodě žíla bude připojena na fázici obvod, kde hnědá bude plusový pól.

LEGENDA SVÍTIDEL:

VO1 – stožár 5m žárově zinkovaný. 1x svítidlo parkové 25W, 1712lm, 1800K, IP66, programovatelný zdroj na výkon

VYPRACOVAL: Jaroslav Vála	ODP.PROJ.PROFESE: Zdeněk Musil	KONTROLOVAL: Zdeněk Musil	ODP.PROJ.STAVBY:
OKRES: Třebíč	OBEC: Třebíč		
INVESTOR: Město Třebíč, Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč			
Výstavba VO cyklostezka Polanka – Poušov – Etapa I k.ú. Třebíč [769738]			
D.1.4 – Veřejné osvětlení			
Situace VO			

ESTING s.r.o.
Tyršova 48, 675 22 Stařeč

FORMÁT	A 44
DATUM	09/2013
STUPEŇ	DUR+DSP
MĚŘÍTKO	1:1500
ZAK.ČÍSLO - OBOZ/ČÍSLO	2/2469/01
ARCHIVNÍ ČÍSLO	D.1.4-01