




Řez základem stožáru do výšky 8 m s výložníkem

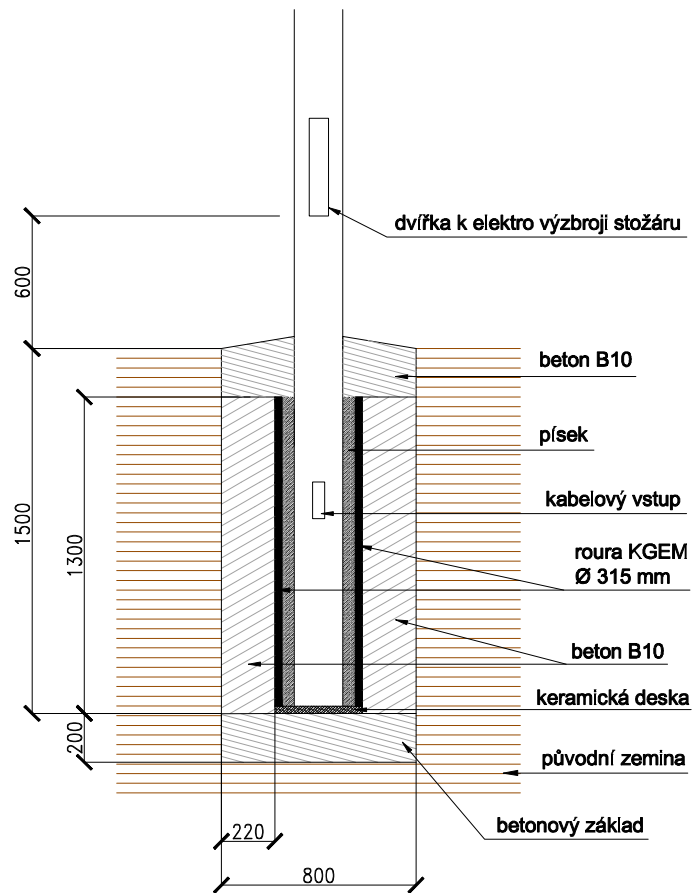

Řez základem parkového stožáru VO:

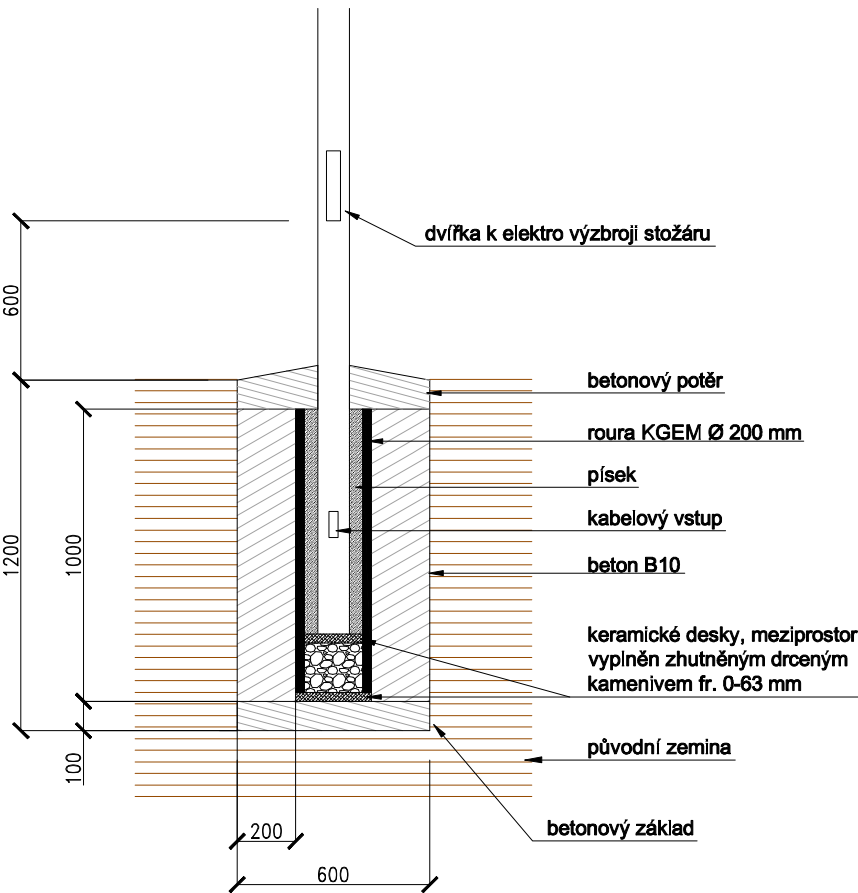

Řez elektroinstalací stožáru

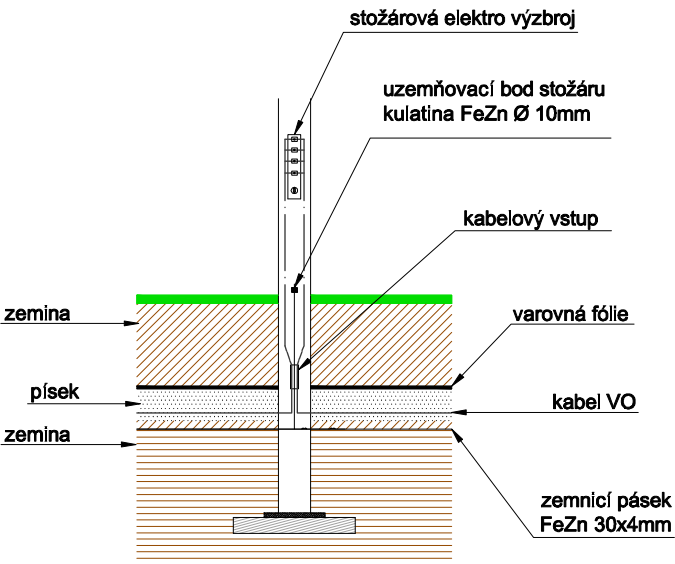

U základů je uvažováno s příznivým vlivem pasivního zemního tlaku. Je nutné betonovat základ bez bednění rovnou do výkopu a zeminu kolem základu řádně zhutnit! Pokud dojde v průběhu životnosti k odkopání zeminy kolem základu, stožár tím ztratí svoji stabilitu!

Základy stožárů se budou prováděny opatrně ručně s ohledem na ostatní inženýrské sítě.

VYPRACOVAL Jaroslav Vala	ODP.PROJ.PROFESE Zdeněk Musil	KONTROLOVAL Zdeněk Musil	ODP.PROJ.STAVBY	ESTING s.r.o. Tyršova 48, 675 22 Stařeč	
OKRES: Třebíč		OBEC: Třebíč			
INVESTOR: Město Třebíč, Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč					
Výstavba VO cyklostezka Polanka – Poušov – Etapa I k.ú. Třebíč [769738] D.1.4 – Veřejné osvětlení				FORMAT	2 A4
				DATUM	09/2023
				STUPEN	DUR+DSP
				MERITKO	
				ZAK.CISLO: 080/2022	
Uložení sloupu veřejného osvětlení				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
				D.1.4.q2-04	