



Řez výkopem pod zelení - 1 kabelová chr. VO

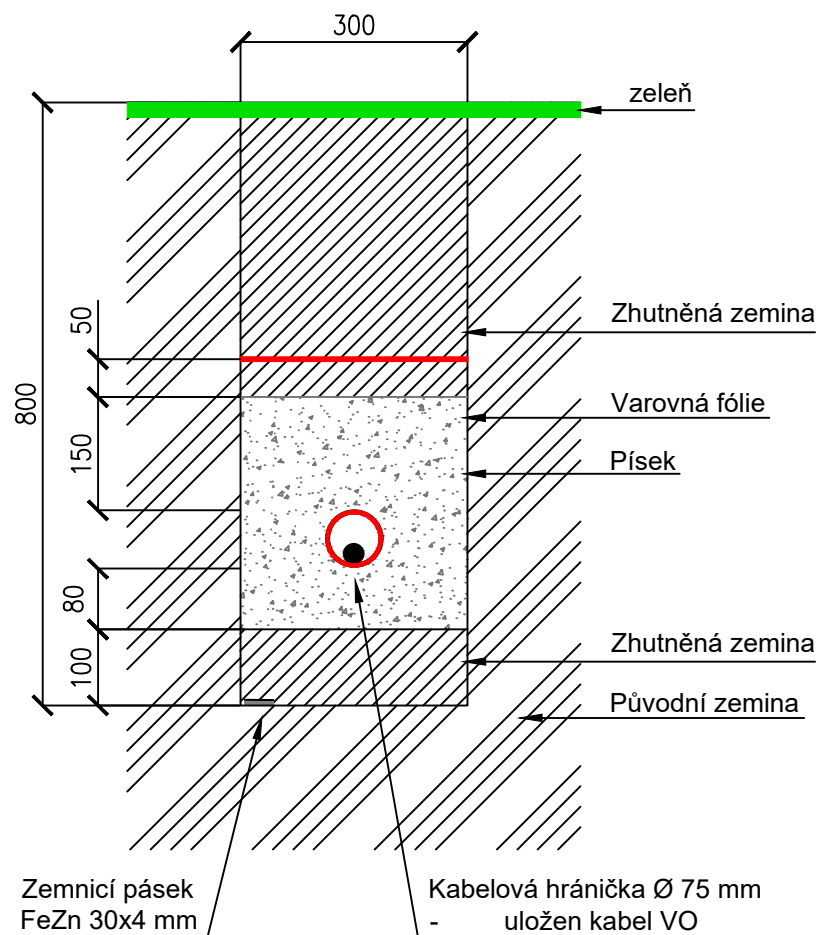

Řez výkopem pod zelení - 2 souběžné chráničky pro kabel VO

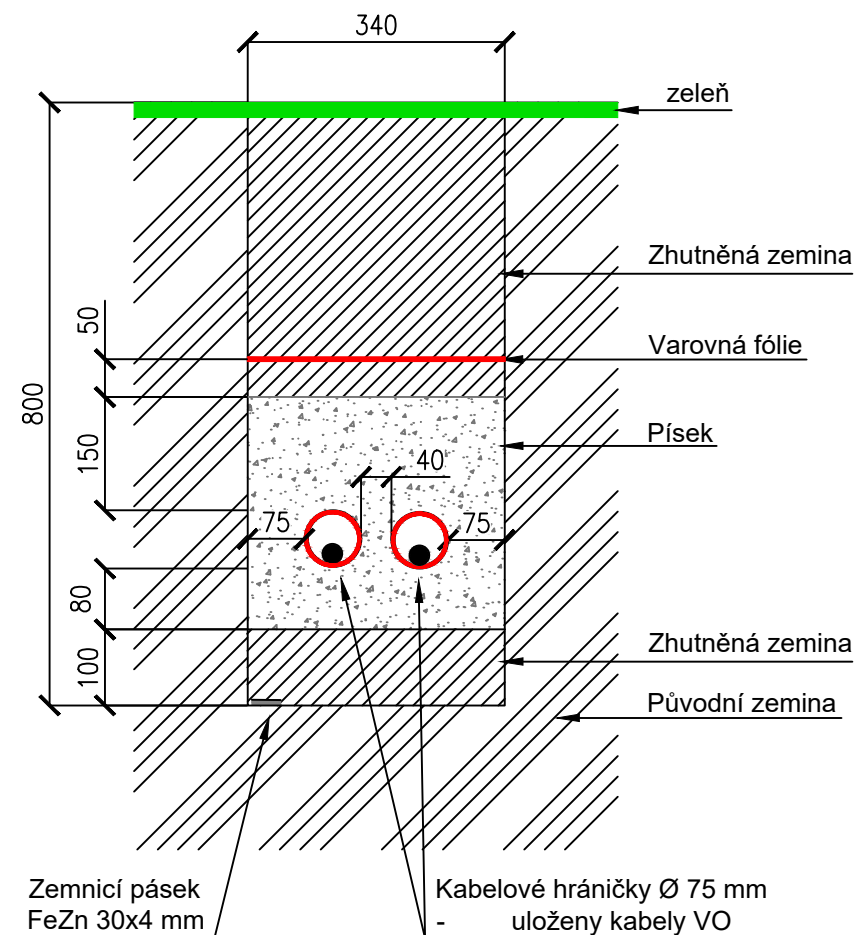

Minimální krytí chrániček pod chodníkem bude 0,4 m.
 Minimální krytí chrániček pod volným terénem bude 0,5 m.
 Minimální krytí chrániček pod komunikací bude 1,0 m.
 Skladba horních vrstev chodníku bude primárně dle PD
 dopravního inženýra. Jinak se bude řídit skladbou dle této PD.

Uložení kabelů bude plně respektovat
 vyjádření ostatních správců
 inženýrských sítí a ČSN 73 6005.

Vypracoval: Ing. Josef Klíma	Projektant: Ing. Josef Klíma	ELEKTRO ING. KLÍMA s.r.o. T. Bati 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25522043; DIČ: CZ25522043	
Místo stavby: Třebíč, ul. B. Václavka - Bráfova; k.ú. Třebíč (769738), p.č. 174 a okolí	Investor: Město Třebíč Karlovo nám. 104/55 674 01, Třebíč; IČ: 00290629	Dokumentace:	DPS
Název stavby: ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MASARYKOVO NÁM. - VO		Číslo PD:	25-TR-1
Objekt: VO - veřejné osvětlení		Datum:	2 / 2025
Název výkresu: ŘEZ KABELOVOU TRASOU POD VOLNÝM TERÉNEM		Formát:	A4
		Měřítko:	1 : 10
		Č. výkresu:	D.6