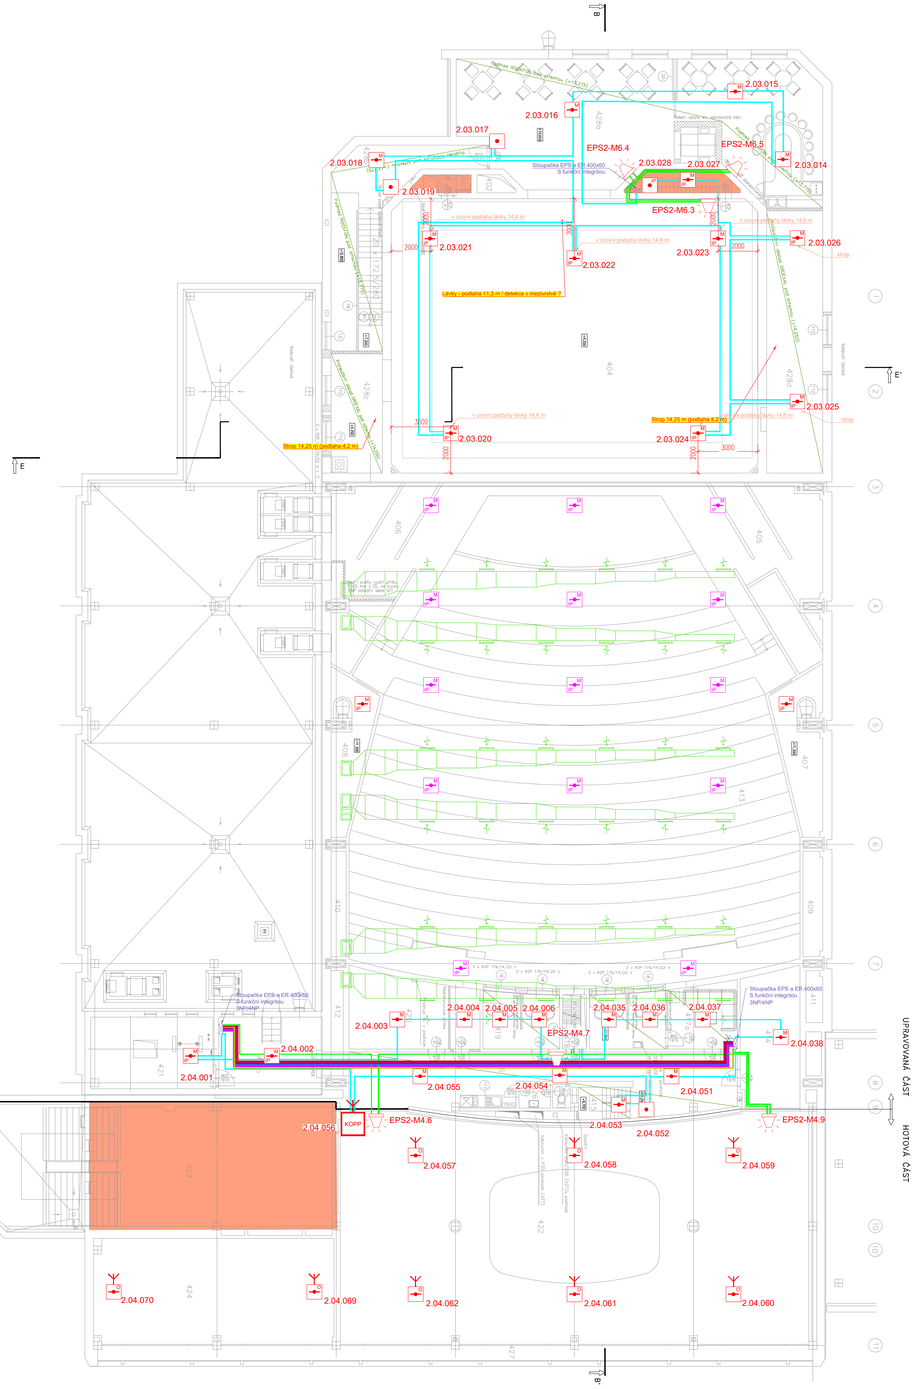

4.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP

Č.	POPIS MÍSTNOSTI	M²
401	Požární schodiště	5,92
402	Prostor VZT	1,47
403	Požární žebříky	2,55
404	Prostor jeviště	--
405	Prostor boční předscény	--
406	Prostor boční předscény	--
407	Osvětlovací lože	15,07
408	Osvětlovací lože	12,49
409	Prostor VZT	5,21
410	Prostor VZT	3,98
411	Prostor VZT	4,72
412	Prostor VZT	2,37
413	Prostor hlavního sálu	--
414	Sklad el. materiálu	20,40
415	Schodiště	4,26
416	Chodba	51,22
417	Tlumočníci	10,86
417a	Tlumočníci zázemí	11,10
418	Výstup k lávkám osvětlovačů	3,24
419	Tlumočníci	10,78
420	Sklad	18,10
420b	Rozvaděče	4,61
421	Strojovna výtahu UTI 500/0,7	22,14
421b	Předsíň strojovny	18,72
422	Prostor foyeru	--
423	Prostor hlav. schodiště	--
424	Prostor kuřárny	--
425	WC zaměstnanci	1,04
426	Umývárna	1,93
427	Zasklený prostor	--
428a	Zkušebna, klubovna	105,62
428b	Schodiště, chodba	33,70
428c	Boční jeviště	--
428d	Boční jeviště	--

LEGENDA EPS:

EPS	Ústředna EPS umístěná v rozvodně m.č. 004 A
ZZ	Záložní zdroj pro EPS dle EN 54-4
OPPO	Obslužné pole požární ochrany
KTPO	Klíčový trezor požární ochrany
ZDP	Zařízení dálkového přenosu
VIZUALIZACE	Vizualizace - grafická nadstavba systému EPS
EXT TABLO	Externí zobrazovací tablo systému EPS

LEGENDA SIGNALIZACE EPS:

POŽÁR IP65	Optická signalizace pro EPS dle EN 54-23, barva majáku červená, kryti IP65

SYMBOLY MAGNETŮ:

Přídržný magnet	Přídržný magnet

TRASY:

	Trasa hlásičové linky EPS
	Trasa signalizace EPS
	Trasa návaznosti VZT
	Trasa návaznosti Technologie
	Trasa návaznosti EPS - VIZUALIZACE, OPPO, KTPO, EXTERNÍ PANEL, ZDP, EVAKUAČNÍ ROZHLAS
	Trasa napájení 230 VAC

Typ čáry trasy:

	Trasa vedena prostorem půdy
	Trasa vedena v zemi
	Stoupací vedení profese EPS a ER

SYMBOLY AUTOMATICKÝCH DETEKTORŮ DLE TYPU DETEKCE, PROVEDENÍ, VYSTROJENÍ A UMÍSTĚNÍ:

M	Multisenzorový detektor požáru
M IP	Multisenzorový detektor požáru s patici s krytím IP54
M A1R	Multisenzorový detektor požáru NASTAVEN POUZE NA DETEKCI TEPELNÉ SLOŽKY POŽÁRU (A1)
M A1R IP-M	Multisenzorový detektor požáru NASTAVEN POUZE NA DETEKCI TEPELNÉ SLOŽKY POŽÁRU (A1) s patici s krytím IP54 a s ochrannou mřížkou
M A1S-S	Multisenzorový detektor požáru NASTAVEN POUZE NA DETEKCI TEPELNÉ SLOŽKY POŽÁRU (A1S) - **teplotní index S** - pro oblasti s vyšší teplotou a rychlými změnami (např. kotelny nebo kuchyně)
M A1S-S IP-M	Multisenzorový detektor požáru NASTAVEN POUZE NA DETEKCI TEPELNÉ SLOŽKY POŽÁRU (A1S) - **teplotní index S** - pro oblasti s vyšší teplotou a rychlými změnami (např. kotelny nebo kuchyně) s patici s krytím IP54 a s ochrannou mřížkou
M M	Multisenzorový detektor požáru a s ochrannou mřížkou
M IP-M	Multisenzorový detektor požáru s patici s krytím IP54 a s ochrannou mřížkou

SYMBOLY MANUÁLNÍCH DETEKTORŮ (TLAČÍTEK):

	Manuální detektor požáru (tlačítko)
IP	Manuální detektor požáru (tlačítko) s krytím IP67

SYMBOLY SPECIÁLNÍCH HLÁSIČŮ:

BX-AIM HEAT LINE	Rozvaděč obsahující I/O modul BX-AIM pro připojení tepelného lineárního detektoru
	Lineární detektor teplot (detekční tepelně citlivý kabel)

NÁVAZNOSTI:

	Návaznost VZT
	Návaznost Technologie
ER	Evakuační rozhlas ER

Poznámka:
Černou barvou jsou provedeny stávající instalace

POŽÁR DIVADLO - SPOUŠTÍ POŽÁRNÍ POPLACH V ČÁSTI DIVADLO (ROZHLAS, MAJÁKY, NÁVAZNOSTI), NA HRANICI KINO/DIVADLO UZAVÍRÁ DVEŘE (PŘÍDRŽNÉ MAGNETY), V ČÁSTI KINO SE SPOUŠTÍ KÓDOVÁ ZPRÁVA, KTERÁ INFORMUJE PERSONÁL O POŽÁRU V DIVADLE

POŽÁR KINO - SPOUŠTÍ POŽÁRNÍ POPLACH V ČÁSTI KINO (ROZHLAS, MAJÁKY, NÁVAZNOSTI), NA HRANICI KINO/DIVADLO UZAVÍRÁ DVEŘE (PŘÍDRŽNÉ MAGNETY), V ČÁSTI DIVADLO SE SPOUŠTÍ KÓDOVÁ ZPRÁVA, KTERÁ INFORMUJE PERSONÁL O POŽÁRU V KINĚ

STUPEŇ REVIZE DOKUMENTU: 0

Nástroj kódování: 226408_01_DVŽ_D.1.2.7_ZP_IS_VYBAVY

DOKUMENTACE PRO VYBÍRÁ ZHOTOVITELE

Projektant:	Ing. Michal Tesař	Datum:	09.2022
Kontroloval:	Ing. Tomáš Tesař	Měřítko:	1 : 100
Revize:	0	Počet A4:	65
Soupis:	Soupis dle ČKAIT		
Stupeň:	DVŽ, D.1.2.7_ZP		
Objekt:	Divadlo Mladého Kotěry	List:	06

Investor: Město Trebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Název:	Rekonstrukce EPS a ER v budovách divadla PASÁŽ a kina PASÁŽ	Zpracovatel části:	TIPA Telekom plus a.s. Kosmonautů 1082/1, 779 00 Olomouc IČ: 27749831, DIČ: CZ27749831
	D.1.2.7 a - Elektrická požární signalizace EPS		
	D.1.2.7 - TPS - Systémy technické ochrany		
	Dispozice EPS - 4.NP		

Paré: