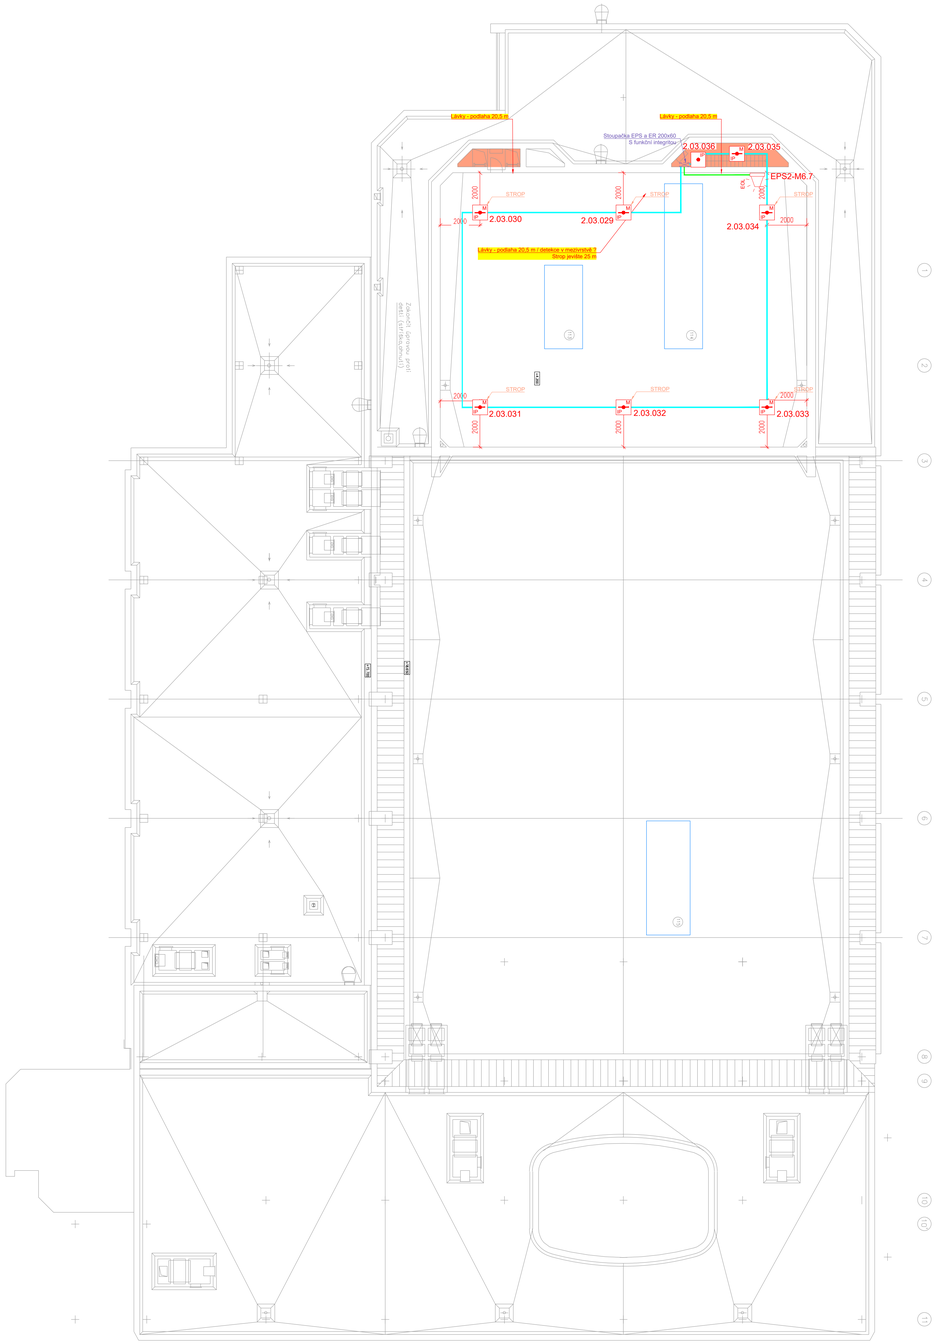

LEGENDA EPS:

EPS	Ústředna EPS umístěná v rozvodně m.č. 004 A
ZZ	Záložní zdroj pro EPS dle EN 54-4
OPPO	Obslužné pole požární ochrany
KTPO	Klíčový trezor požární ochrany
ZDP	Zařízení dálkového přenosu
VIZUALIZACE	Vizualizace - grafická nadstavba systému EPS
EXT TABLO	Externí zobrazovací tablo systému EPS

LEGENDA SIGNALIZACE EPS:

POŽÁR IP65	Optická signalizace pro EPS dle EN 54-23, barva majáku červená, krytí IP65

SYMBOLY MAGNETŮ:

Přídržný magnet	Přídržný magnet

TRASY:

	Trasa hlásičové linky EPS
	Trasa signalizace EPS
	Trasa návazností VZT
	Trasa návazností Technologie
	Trasa návazností EPS - VIZUALIZACE, OPPO, KTPO, EXTERNÍ PANEL, ZDP, EVAKUAČNÍ ROZHLAS
	Trasa napájení 230 VAC

Typ čáry trasy:

	Trasa vedena prostorem půdy
	Trasa vedena v zemi
	Stoupací vedení profese EPS a ER

SYMBOLY AUTOMATICKÝCH DETEKTORŮ DLE TYPU DETEKCE, PROVEDENÍ, VYSTROJENÍ A UMÍSTĚNÍ:

M	Multisenzorový detektor požáru
M IP	Multisenzorový detektor požáru s paticí s krytím IP54
M TD	Multisenzorový detektor požáru NASTAVEN POUZE NA DETEKCI TEPELNÉ SLOŽKY POŽÁRU (A1)
M TD IP-M	Multisenzorový detektor požáru NASTAVEN POUZE NA DETEKCI TEPELNÉ SLOŽKY POŽÁRU (A1) s paticí s krytím IP54 a s ochrannou mřížkou
M TD-S	Multisenzorový detektor požáru NASTAVEN POUZE NA DETEKCI TEPELNÉ SLOŽKY POŽÁRU (A1S) - **teplotní index S** - pro oblasti s vyšší teplotou a rychlými změnami (např. kotelny nebo kuchyně)
M TD-S IP-M	Multisenzorový detektor požáru NASTAVEN POUZE NA DETEKCI TEPELNÉ SLOŽKY POŽÁRU (A1S) - **teplotní index S** - pro oblasti s vyšší teplotou a rychlými změnami (např. kotelny nebo kuchyně) s paticí s krytím IP54 a s ochrannou mřížkou
M IP-M	Multisenzorový detektor požáru a s ochrannou mřížkou
M IP-M	Multisenzorový detektor požáru s paticí s krytím IP54 a s ochrannou mřížkou

SYMBOLY MANUÁLNÍCH DETEKTORŮ (TLAČÍTEK):

	Manuální detektor požáru (tlačítko)
IP	Manuální detektor požáru (tlačítko) s krytím IP67

SYMBOLY SPECIÁLNÍCH HLÁSIČŮ:

BX-AIM HEAT LINE	Rozvaděč obsahující I/O modul BX-AIM pro připojení tepelného lineárního detektoru
	Lineární detektor teplot (detekční tepelně citlivý kabel)

NÁVAZNOSTI:

	Návaznost VZT
	Návaznost Technologie
ER	Evakuační rozhlas ER

Poznámka:
Černou barvou jsou provedeny stávající instalace

POŽÁR DIVADLO - SPOUŠTÍ POŽÁRNÍ POPLACH V ČÁSTI DIVADLO (ROZHLAS, MAJÁKY, NÁVAZNOSTI), NA HRANICI KINO/DIVADLO UZAVÍRÁ DVEŘE (PŘÍDRŽNÉ MAGNETY), V ČÁSTI KINO SE SPOUŠTÍ KÓDOVÁ ZPRÁVA, KTERÁ INFORMUJE PERSONÁL O POŽÁRU V DIVADLE

POŽÁR KINO - SPOUŠTÍ POŽÁRNÍ POPLACH V ČÁSTI KINO (ROZHLAS, MAJÁKY, NÁVAZNOSTI), NA HRANICI KINO/DIVADLO UZAVÍRÁ DVEŘE (PŘÍDRŽNÉ MAGNETY), V ČÁSTI DIVADLO SE SPOUŠTÍ KÓDOVÁ ZPRÁVA, KTERÁ INFORMUJE PERSONÁL O POŽÁRU V KINĚ

STUPEŇ REVIZE DOKUMENTU: 0

Paré: ■

Název akce/stavby	224035_01_DVZ_D.1.2.7.2.01_S_VYKRESY			Revize: 0	Datum: 09.2025
Místo:	Zámecké nám.DVZ, Litomyšl				Stupeň: DPS
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ZHOTOVITELE					Měřítko: 1 : 1.10
Objekt:	D.1.2.7 - SO 01 - Divadlo				
Kraj/okres/obec:	Pardubický kraj / okres Ústí nad Orlicí / obec Litomyšl				
Zodpovědný projektant:	Ing. Tomáš Tepl	Kontroloval:	Ing. Miloslav Králíček	Datum: 09.25	Podpis:
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Miloslav Králíček				
Zodpovědný projektant dokumentace:	Ing. Tomáš Tepl				

Název: Rekonstrukce EPS a ER v budovách divadla PASÁŽ a kina PASÁŽ

Zodpovědný projektant: D.1.2.7 - TPS - Systémy technické ochrany

Číslo výkresu: D.1.2.7.a - Elektrická požární signalizace EPS

Dispozice EPS - POD STŘECHOU

TIPA Telekom plus a.s.
Hradec Králové, Třída SNP 1
IČ:27748521, DIČ: CZ27748521