



ŘEZ PLASTOVOU ŠACHTOU S ELMG. VENTILEM 1"

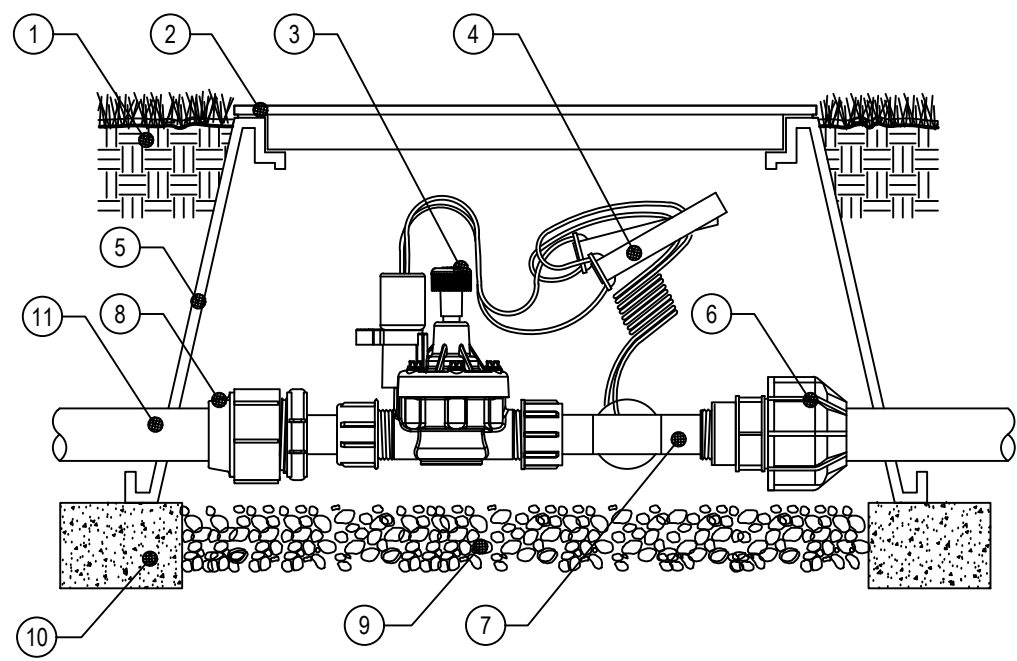

LEGENDA

- 1 UPRAVENÁ ZEMINA
- 2 POKLOP VENTILOVÉ ŠACHTY
- 3 ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 1"
- 4 ŘÍDÍCÍ KABEL S VODOTĚSNÝM KONEKTOREM
- 5 VENTILOVÁ ŠACHTA
- 6 PŘECHODOVÝ KUS 40x1" VNI
- 7 T KUS S PŘEVLEČNÝMI MATICEMI 1"
- 8 PŘECHODOVÝ KUS 32x1" VNI S PŘEVLEČNOU MATICÍ
- 9 ŠTĚRK – FRAKCE 11–22 mm
- 10 PEVNÝ PODKLAD
- 11 PE POTRUBÍ LDPE40 PE 32x3,0

ŘEZ OSAZENÍM POSTŘIKOVAČE 1/2"

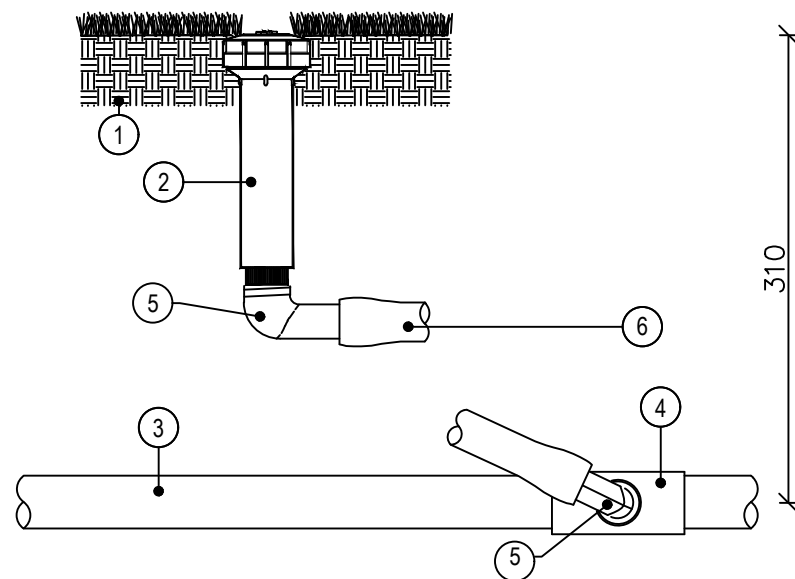


LEGENDA

- 1 UPRAVENÁ ZEMINA
- 2 ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČ
- 3 POTRUBÍ LDPE40 PE 32x3,0
- 4 NAVRTÁVACÍ OBJÍMKA
- 5 KOLÍNKO SE ZÁVITEM
- 6 HADICE FUNNYPIPE

POZNÁMKA: POSTŘIKOVAČ INSTALUJTE DO UPRAVENÉHO POVRCHU


ŘEZ OSAZENÍM HYDRANTU 3/4"

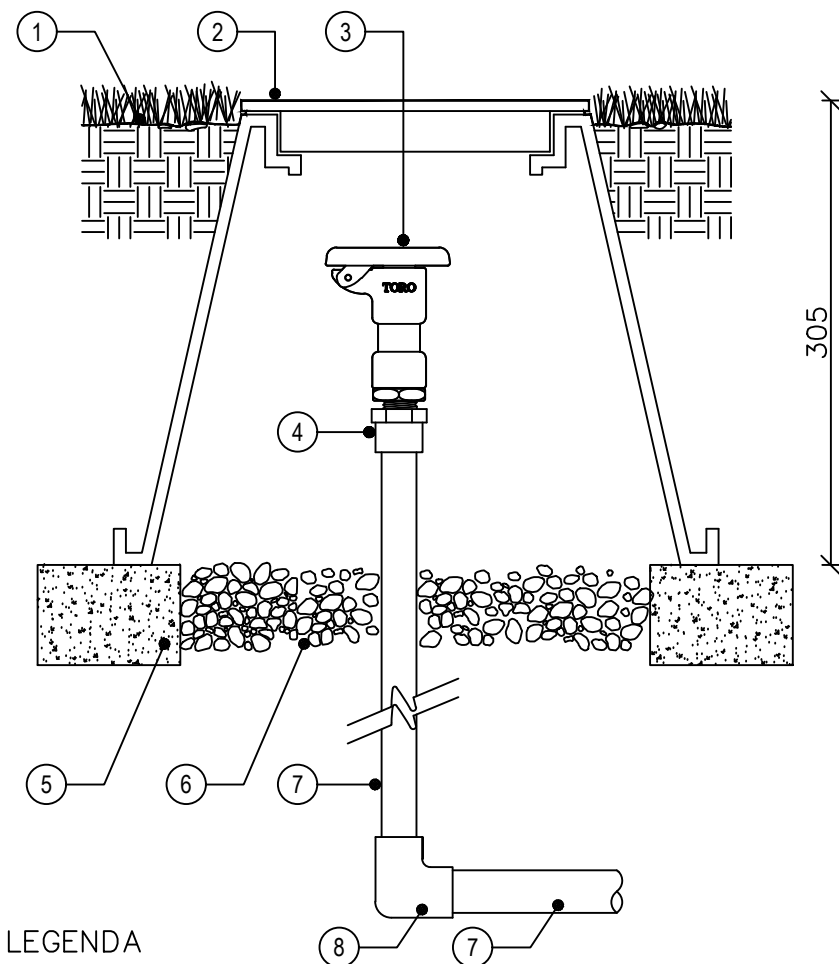

LEGENDA

- 1 UPRAVENÝ TERÉN
- 2 ŠACHTA S VÍKEM
- 3 RYCHLOSPOJNÝ MOSAZNÝ VENTIL 3/4"
- 4 MOSAZNÁ PŘECHODKA 32x3/4" VNĚ
- 5 ŠACHTOVÝ PODKLAD–BETONOVÁ DLAŽBA
- 6 ŠTĚRK FR.11–22 mm
- 7 POTRUBÍ LDPE40 PE 32x3,0
- 8 KOLENO

PŘÍČNÝ ŘEZ STANDARDNÍM VÝKOPEM

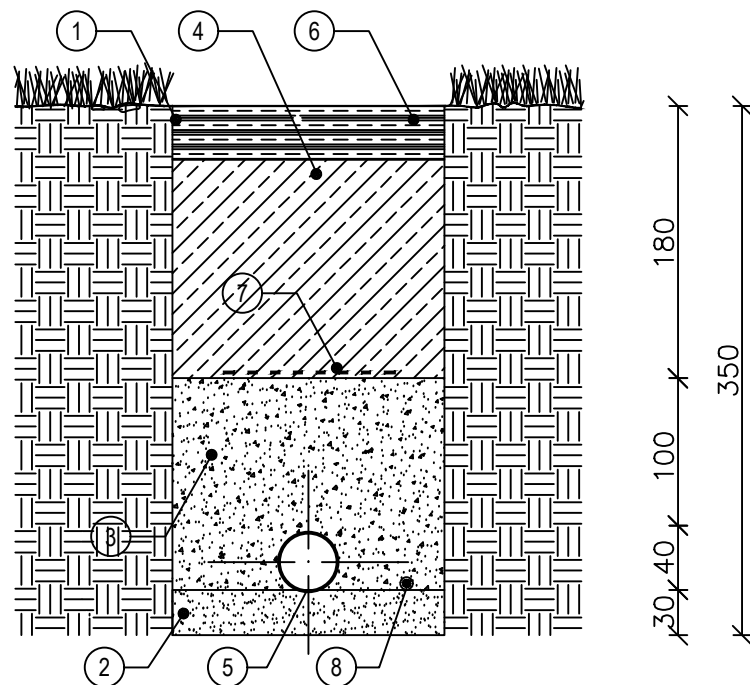

LEGENDA

- 1 STROJNÍ DRÁŽKA – ŠÍŘKA 150 mm
- 2 PODSYP POTRUBÍ SYPKÝM MATERIÁLEM FRAKCE 0–8 mm
- 3 OBSYP POTRUBÍ – ZÁSYPOVÁ ZEMINA/PŘEHOZENÝ VÝKOPEK 0–20 mm
- 4 ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM
- 5 POTRUBÍ PE 32 – 50
- 6 NAVRÁCENÍ VRSTVY HUMUSU
- 7 SIGNALIZAČNÍ FÓLIE
- 8 OVLÁDACÍ KABEL ZÁVLAH

PROJEKTANT:	PROFIGRASS, s.r.o. Holzova 9, 628 00 Brno – Líšeň	<b>PROFIGRASS</b>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Tomáš Vlček	
INVESTOR:	Město Třebíč Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS
STAVBA:	Revitalizace veřejného prostranství u ZŠ Na Kopcích	DATUM: 26.11.2023
PROJEKTOVÁ ČÁST:	SO 13 ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM	FORMÁT: 2xA4
		MĚŘÍTKO: 1:5
NÁZEV VÝKRESU:	ZÁVLAHOVÉ DETAILS	ČÍSLO VÝKRESU: 03