


ULOŽENÍ TRUB PVC, PP, HPP BEZ VÝSKYTU HPV

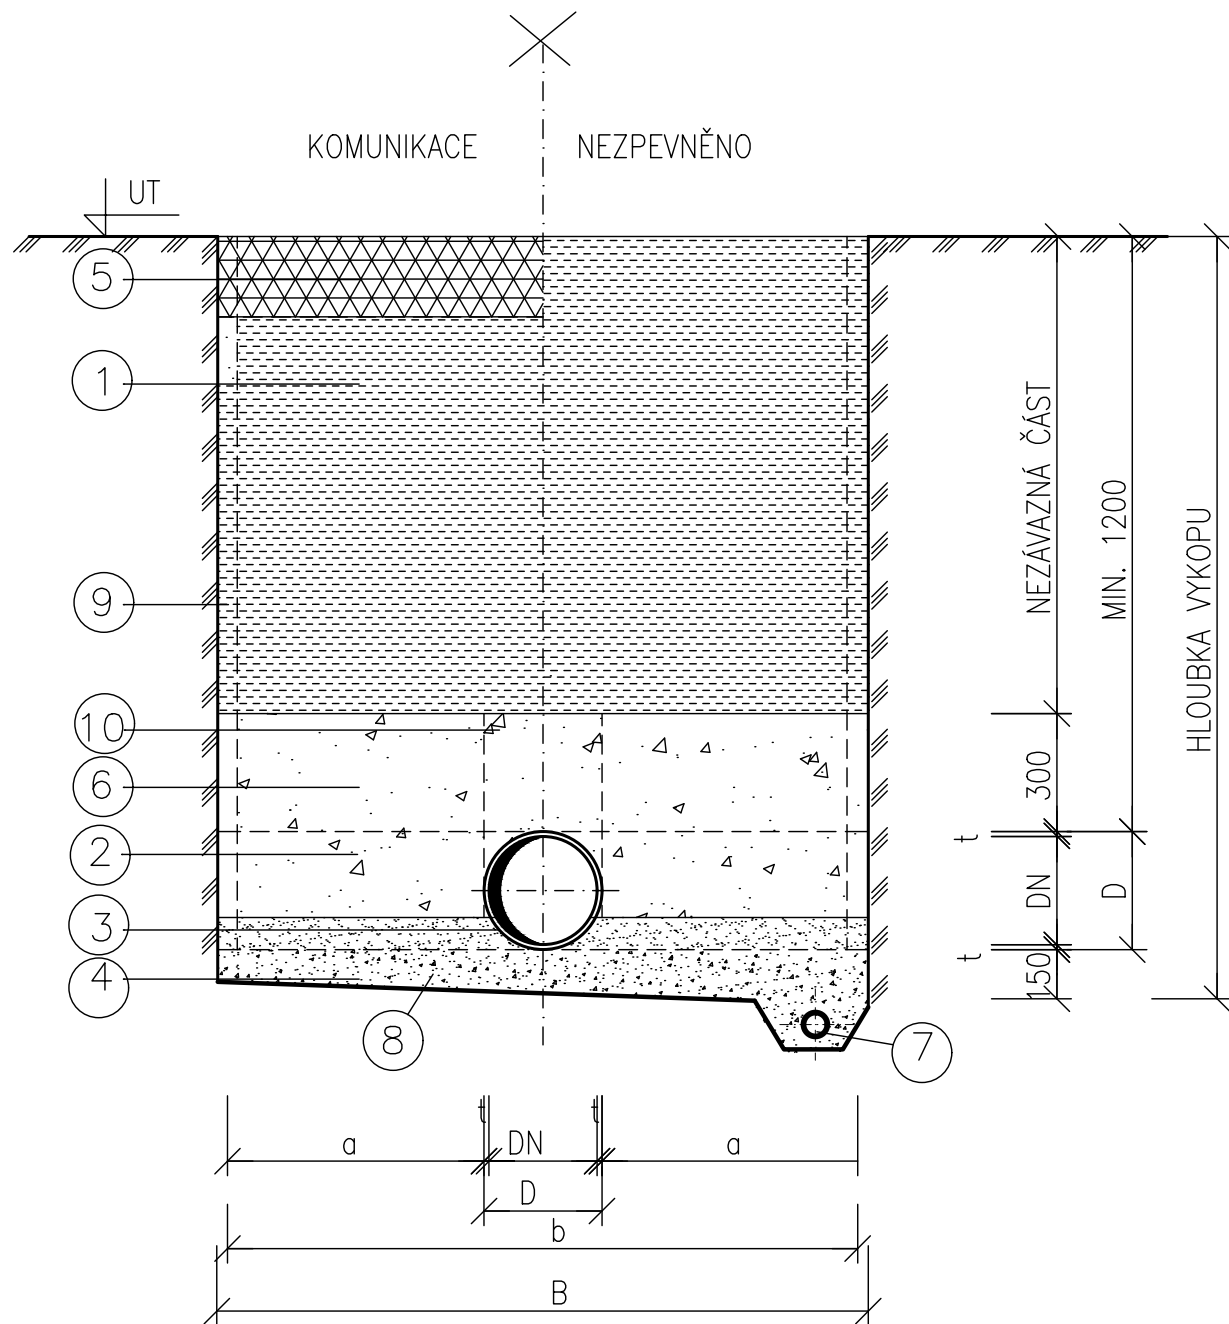

LEGENDA:

- 1 – ZÁSYPS TŘÍDĚNOU ZEMINOU, V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ BETONOVÝ RECYKLÁT, ŠTĚRKOPÍSEK HUTNĚNO MIN. NA 95%PS MIMO VOZOVKU, VE VOZOVCE 95–100%PS
- 2 – HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYPS
- 3 – TROUBA HPP SN16
- 4 – PÍSKOVÝ PODSYP – TVAROVĚ PŘÍZPŮSOBENÝ
- 5 – POVRCH DLE SITUACE
- 6 – ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYPS – HUTNIT PO VRSTVÁCH MIN.95%PS
- 7 – DRENÁŽNÍ TRUBKA DN100
- 8 – ŠTĚRK FRAKCE 8–16
- 9 – PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ DO 2,0M HLOUBKY, ZATAŽNÉ OD 2,0M HLOUBKY
- 10 – PŘÍMO NAD TROUBOU NEHUTNIT

TABULKA ROZMĚRŮ

DN [mm]	d [mm]	b [m] ,H<1,75m	b [m] ,H=1,75–4m	a [m]
100	110	0,80	0,90	DLE "b"
125	140	0,80	0,90	DLE "b"
150	160	0,80	0,90	DLE "b"
200	225	0,80	0,90	DLE "b"
250	275	0,90	1,00	DLE "b"
300	315	0,90	1,00	DLE "b"
400	420	1,15	1,15	DLE "b"
500	525	1,25	1,25	DLE "b"
600	630	1,35	1,35	DLE "b"

POZN.: ŠÍŘKU VÝKOPU "B" JE NUTNO ZVĚTŠIT O MIN.100mm NA PAŽENÍ.
ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610

VÝŠKOPIS: BPV
POLOHOPIS: JTSK

ZODP. PROJEKTANT	ING. V. JOURA	 Ing. Vojtěch Joura PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBORU VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY KROKOČIN 9, 675 71 NÁMĚŠŤ n. OSLAVOU TEL: 604898988, E-MAIL: vjoura@tiscali.cz
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. A. CHADIM	
VYPRACOVAL	ING. V. JOURA	
INVESTOR	MĚSTO TŘEBÍČ	
NÁZEV AKCE Park Kremláčkova, Třebíč SO 03 Nakládání s dešťovými vodami	FORMÁT	A3
	DATUM	PROSINEC 2023
	STUPEŇ	DUSP, DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
	ARCHIVNÍ ČÍSLO	
NÁZEV PŘÍLOHY ULOŽENÍ PP KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ	MĚŘITKO --	ČÍSLO PŘÍLOHY D.5.