


# SCHÉMA ULOŽENÍ LITINOVÉHO POTRUBÍ

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

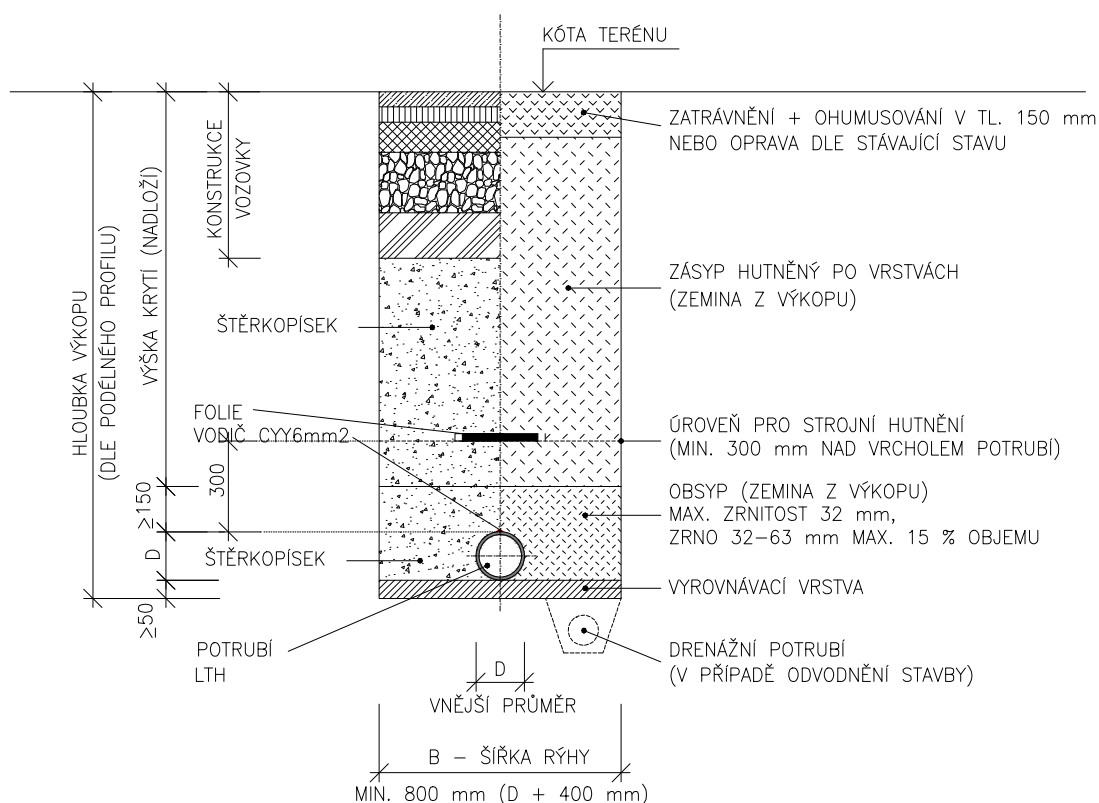

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	<b>AQUA-ING</b> TŘEBÍČ, manž.Curieových 657 tel. 724 950 623 Ing.Pruša Vítězslav IČO 121 51 289 prusa@aqua-ing.cz	
Ing.PRUŠA V.	Ing.PRUŠA V.	Ing.PRUŠA V.	Ing.PRUŠA V.		
KRAJ:	VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD:	TŘEBÍČ	FORMÁT	1A4
INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo nám. 55, Třebíč			MĚŘÍTKO	1:20
AKCE : <b>REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE</b> <b>V Třebíči-Borovině ( Baťovy domky)</b> <b>SEIFERTOVA a ŘÍPOVSKÁ ul.</b>				DATUM	10/2016
				ÚČEL	DRS
				ČÍS.ZAK.	09/2006
				Č.VÝKR.	PARÉ Č.
OBSAH :	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			<b>D.2.4.</b>	