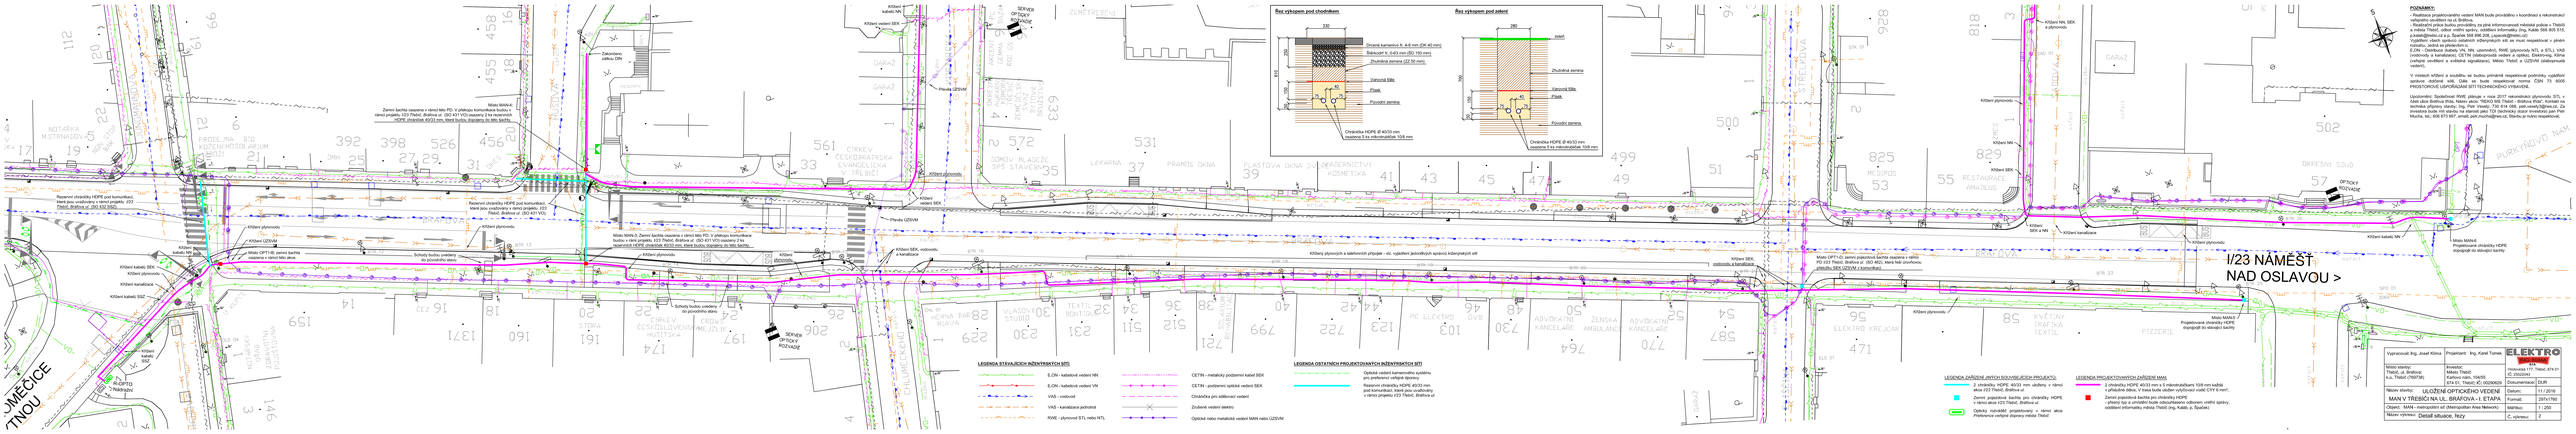
Řez výkopem pod chodníkem
330
250
Drcená kamenivo fr. 4-8 mm (ŠK 40 mm)
Štěrkodrť fr. 0-63 mm (ŠD 150 mm)
Zhutněná zemina (ZZ 50 mm)
Vápenná fólie
Písek
Původní zemina
Chráněná HDPE Ø 40/33 mm
vepřesná 5 ks mikrotrubičiek 10/8 mm
Řez výkopem pod patent
280
Jeteł
Zhutněná zemina
Vápenná fólie
Písek
Původní zemina
Chráněná HDPE Ø 40/33 mm
vepřesná 5 ks mikrotrubičiek 10/8 mm
POZNÁMKY:
- Realizace projektovaného vedení MAN bude provázěno s koordinaci s rekonstrukcí komunikace I/23 Třeboň, ul. Bráfova
- Realizační práce budou provázěny za plné informovanosti městské policie v Třeboni a města Třeboň, odbor vnitřní správy, oddělení informatiky (Ing. Kaláb 568 805 310, mobil 602 108 810, e-mail: kalab@mu.trebon.cz)
- Vyjádření všech správců sítelových inženýrských sítí musí respektovat v plném rozsahu, platná sa předpisy.
- Nové sítě NN, SEK, veřejného NN, veřejného osvětlení, RWE (plynovody NTL a STL), VAS (volnovody a kanalizace), CETIN (sdělovacích vedení a vpěkce), Elektro-mg, Kámy (veřejné osvětlení a světelná signalizace), Město Třeboň a OZSVM (stávajícího vedení).
V místech křížení a souběhu se budou přísně respektovat podmínky vyjádření správců dotčené sítě. Dále se bude respektovat norma ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.
Uzemnění: Společnost RWE, jakoupe v roce 2017 rekonstrukci plynovodu STL, v části ulice Bráfova Hrib, Město akce "REKO MS Třeboň - Bráfova -Rybe", Kontakt na investora bude: Ing. Jiří Kubík, tel.: 602 108 810, e-mail: jiri.kubik@rwe.cz, Kontakt na investora bude: Ing. Jiří Kubík, tel.: 602 108 810, e-mail: jiri.kubik@rwe.cz, Stavbu je nutno respektovat,
Zemní šachta osazena v rámci této PD. V úrovňovou komunikace budou v rámci projektu I/23 Třeboň, Bráfova ul. (SO 431 VO) osazeny 2 ks rezervních HDPE chráničiek 40/33 mm, které budou zkoušeny do této šachty.
Rezervní chráničky HDPE pod komunikací, které jsou uvažovány v rámci projektu I/23 Třeboň, Bráfova ul. (SO 431 VO).
Zemní šachta osazena v rámci této PD. V úrovňovou komunikace budou v rámci projektu I/23 Třeboň, Bráfova ul. (SO 431 VO) osazeny 2 ks rezervních HDPE chráničiek 40/33 mm, které budou zkoušeny do této šachty.
Rezervní chráničky HDPE pod komunikací, které jsou uvažovány v rámci projektu I/23 Třeboň, Bráfova ul. (SO 431 VO).
Schody budou uvedeny do původního stavu.
Schody budou uvedeny do původního stavu.
Kříženi plynovodu
Kříženi kabelů NN
Kříženi kabelů SEK
Kříženi kanalizace
Kříženi kabelů SSZ
Kříženi kabelů VO
Kříženi kabelů SEK, vodovodu a kanalizace
Kříženi plynovodu a telefonních přípojek - viz. vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí
Kříženi SEK, vodovodu a kanalizace
Malo OPT-IC zemní pasportová šachta osazena v rámci PD I/23 Třeboň, Bráfova ul. (SO 402), která bude obsluhovat předmětnou SEK OZSVM (Třeboň).
Malo MAN-4
Projektované chráničky HDPE
dvojvrstvé do stávající šachty
Malo MAN-5
Projektované chráničky HDPE
dvojvrstvé do stávající šachty
Malo MAN-6
Zemní šachta osazena v rámci této PD. V úrovňovou komunikace budou v rámci projektu I/23 Třeboň, Bráfova ul. (SO 431 VO) osazeny 2 ks rezervních HDPE chráničiek 40/33 mm, které budou zkoušeny do této šachty.
Malo MAN-7
Projektované chráničky HDPE
dvojvrstvé do stávající šachty
Malo MAN-8
Projektované chráničky HDPE
dvojvrstvé do stávající šachty
Malo MAN-9
Projektované chráničky HDPE
dvojvrstvé do stávající šachty
Malo MAN-10
Projektované chráničky HDPE
dvojvrstvé do stávající šachty
Malo