


Číslo místn.	Název místnosti	Plocha m ²
1.01	CHOUBA	14,38
1.02	PŘEBALOVACÍ KABINA	4,80
1.03	PŘEŠKOV S UMÝVACÍM WC MUŽI	8,08
1.04	PŘEŠKOV MUŽI	10,42
1.05	ZADVOŘKOV KABINY MUŽI	5,07
1.06	WC BEZBARÉROVÉ	4,99
1.07	ZADVOŘKOV KABINY ŽENY	5,07
1.08	PŘEŠKOV WC ŽENY	8,02
1.09	PŘEŠKOV S UMÝVACÍM WC ŽENY	8,98
1.10	ODSLUŽBA OBČERŮ	7,26
1.11	OKRTOVÉ TĚRNO, MÍSTNOSTI, PŘELOŽNÍ SKLAD	13,05
1.12	SKLAD	6,60

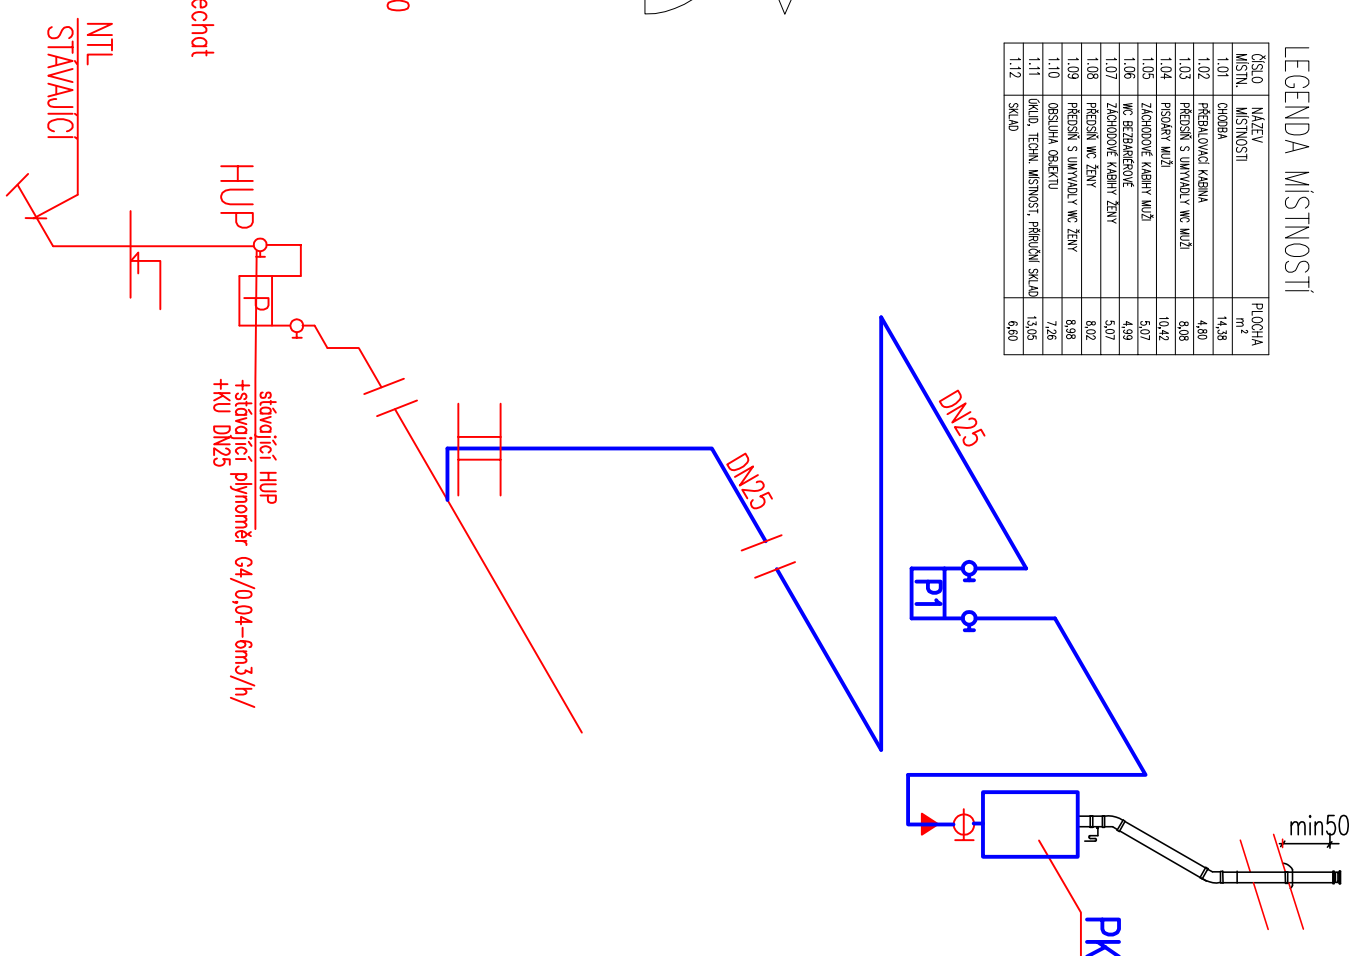

z technické místnosti
v 1. PP, dl. 17m, vedeno přes stropní kci
a dále v drážce ve zdi, měření a HUP ponechat

PK PLYNOVÝ KONDEZAČNÍ KOTEL, VÝKON 4-24kW

P1 podružný plynoměr G4(0,04–6m³/h), rožteč 250mm
připojení 1", před i za umístit KK DN25

Plynovod je proveden z trub bezesých ocelových spojovaných dle ČSN EN 12 007. Ocel trubek musí být zaručeně vařitelná a její jakost doložena inspekčním certifikátem dle ČSN EN 10 204. Při průchodu zdí bude potrubí opatřeno chráničkou.

Potrubií je v 1.PP zavěšeno pod stropem, v 1.NP zasekáno ve drážce ve zdi.

ODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL	
ING. KATEŘINA KRECHLEŘOVÁ				ING. KATEŘINA KRECHLEŘOVÁ	
MÍSTO: KARLOVO NÁM. 28/22 TŘEBÍČ				DOKRES: TŘEBÍČ	
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ					
NÁZEV STAVBY: VĚŘEJNÉ WC NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY					
OBSAH VÝKRESU: D. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY					
Ing. Kateřina Krechleřová Sokolů 24 Třebíč, 674 01 tel. 737 464 510 IČO 634 27 559					
FORMÁT		2 A4			
DATUM		04/2017			
STUPEŇ		DPS			
ZAK. Č.		06/17			
MĚŘITKO:					
1:70		VÝKRES Č.: D.4.5			