


TYPOVÉ SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY (ROBUST PE 100)


a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

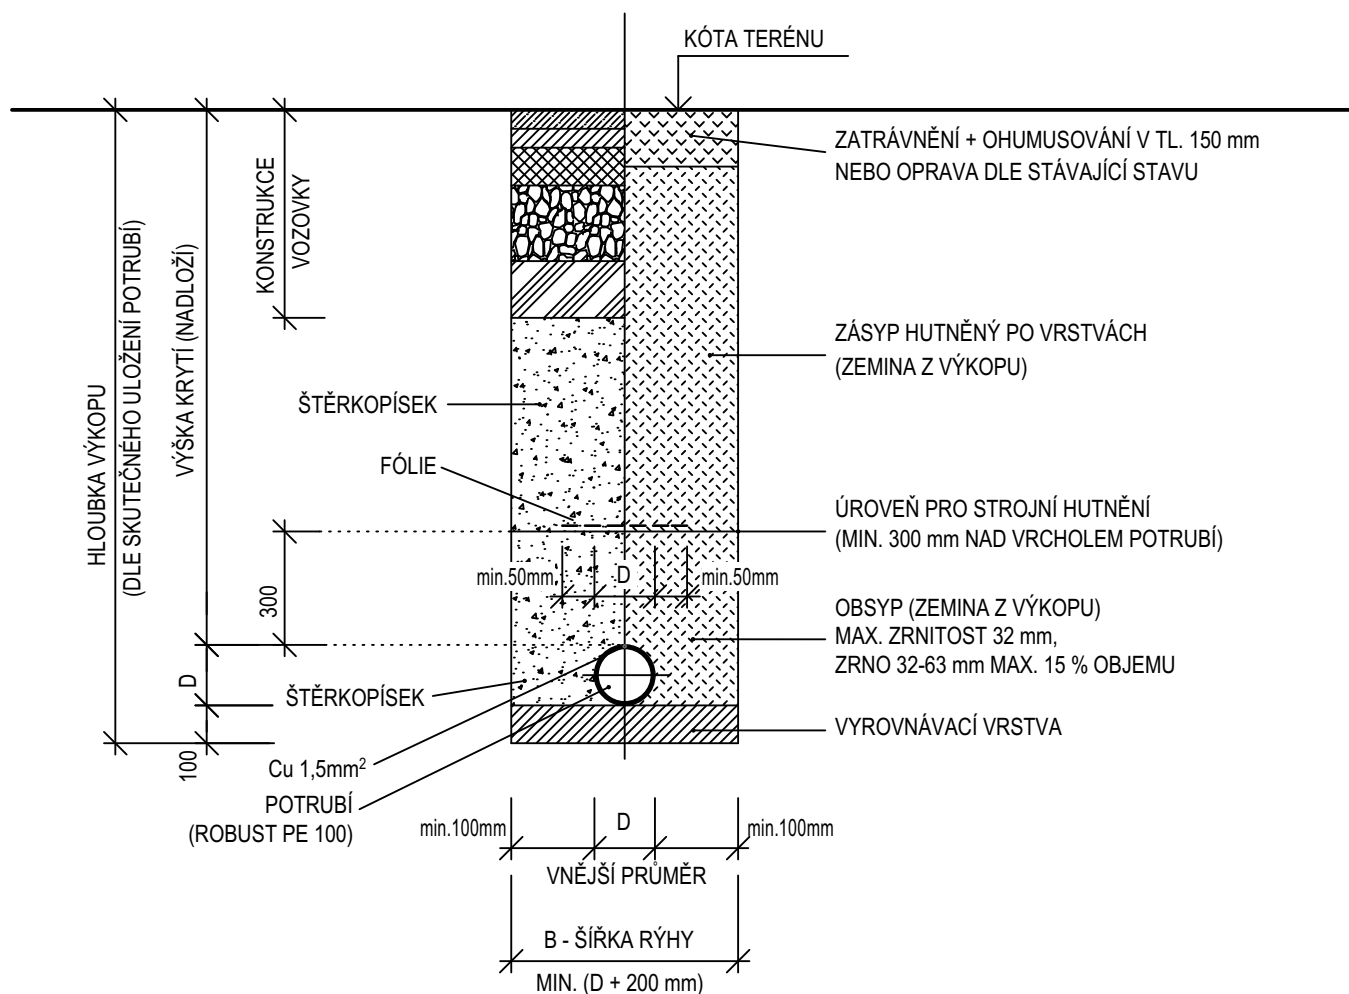

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 m BUDE RÝHA PAŽENA

ZODPOVĚDNÝ PROJ.:	HL. INŽENÝR PROJ.:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:		Plán projekt Kapucín, s.r.o. Blahoslavova 97/10 674 01 Třebíč www.kapucin.cz/planprojekt	
ING. MICHAL VONDRÁK	ING. PAVEL HRŮZA	ING. MICHAL VONDRÁK	ING. JAN LUKÁŠEK			
INVESTOR:	MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ			MĚŘÍTKO:	OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA	
MÍSTO STAVBY:	TŘEBÍČ, k.ú. TŘEBÍČ (769738), parc. č. st. 2695; st.7305; st.2692; 150/1 ,			1 : 20		
NÁZEV AKCE:	REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI UL. KATEŘINY Z VALDŠTEJNA			DATUM:		
				12/2016		
				FORMÁT:		
				1xA4		
STUPEŇ P.D.:	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ			Č. ZAKÁZKY:		
				R1-11/14		
ČÁST PROJEKTU:	D.14 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ - PŘELOŽKA STL PLYNOVÉ PŘÍPOJKY			ČÍSLO VÝKRESU:		
OBSAH VÝKRESU:	TYPOVÉ SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY			D.22 - 04		
				Č. PARÉ:		