



Dispozice Slaboproudých systémů - 1.NP

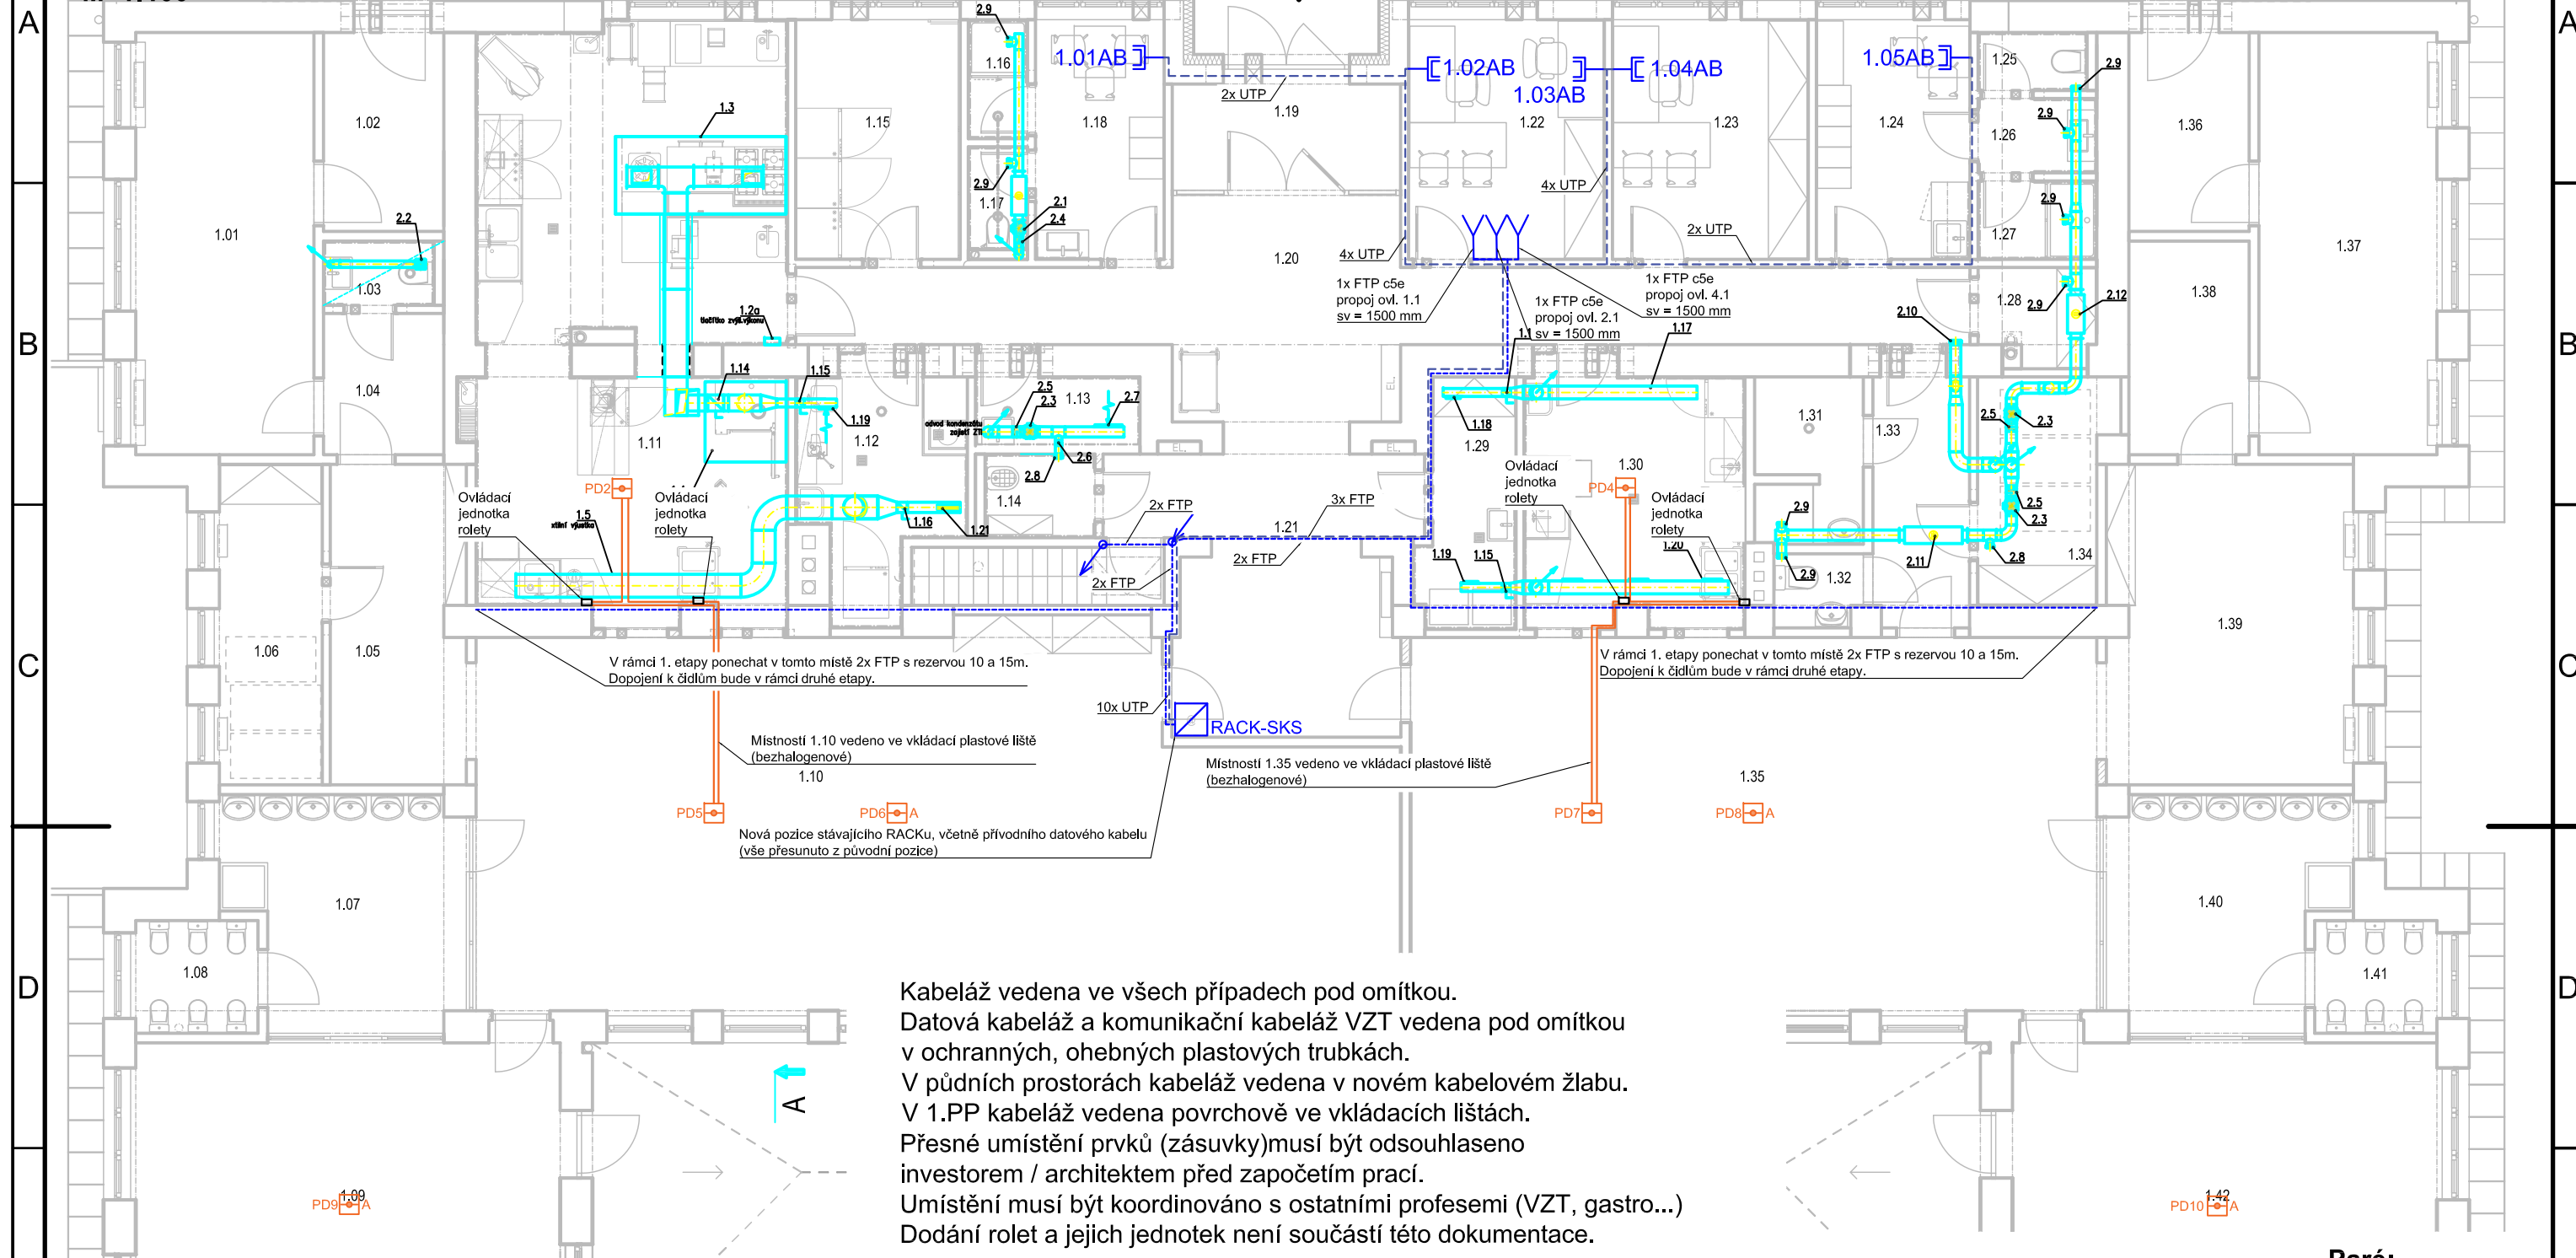


Kabeláž vedena ve všech případech pod omítkou.
 Datová kabeláž a komunikační kabeláž VZT vedena pod omítkou
 v ochranných, ohebných plastových trubkách.
 V půdních prostorách kabeláž vedena v novém kabelovém žlabu.
 V 1.PP kabeláž vedena povrchově ve vkládacích lištách.
 Přesné umístění prvků (zásuvky) musí být odsouhlaseno
 investorem / architektem před započatím prací.
 Umístění musí být koordinováno s ostatními profesemi (VZT, gastro...)
 Dodání rolet a jejich jednotek není součástí této dokumentace.

Legenda SKS

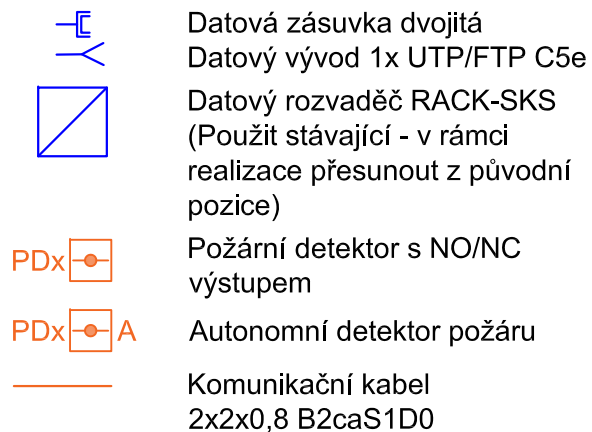

Legenda kabelových tras

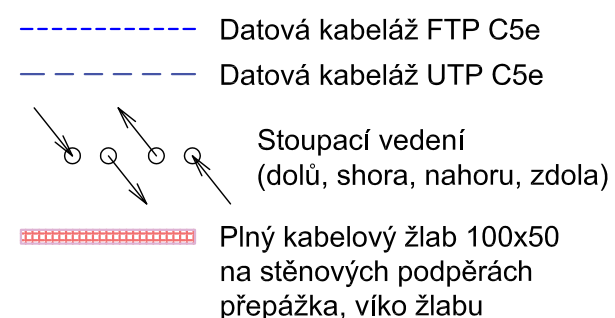

Název souboru: D.1.4.6 20 Dispozice

Stupeň dokumentace: SPP, DPS		Číslo dokumentu: D.1.4.6_20		Revize: 0	Datum: 04/2018
Kreslil: ING. MILAN BENEŠ	Kontroloval: ING. MILAN BENEŠ	Schválil:	List: 02	Počet A4: 2	Měřítko: 1:100

Investor: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zpracovatel dokumentace
a držitel práv:

**Ing. Milan
Beneš**

ČKAIT 0012847
Autorizovaný technik
TPS - elektrotechnická zař.
Autorizovaný inženýr
Technologická zařízení staveb

Název:	
--------	--

Přístavba MŠ Palackého
ul. Hanělova č.p. 469, 674 01 Třebíč

Doplňující
název:

D.1.4.6 Slaboproudé systémy

D.1.4 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Dispozice - 1. NP

Paré: