


Dispozice Silnoproudých Instalací - 1.NP
M=1:60

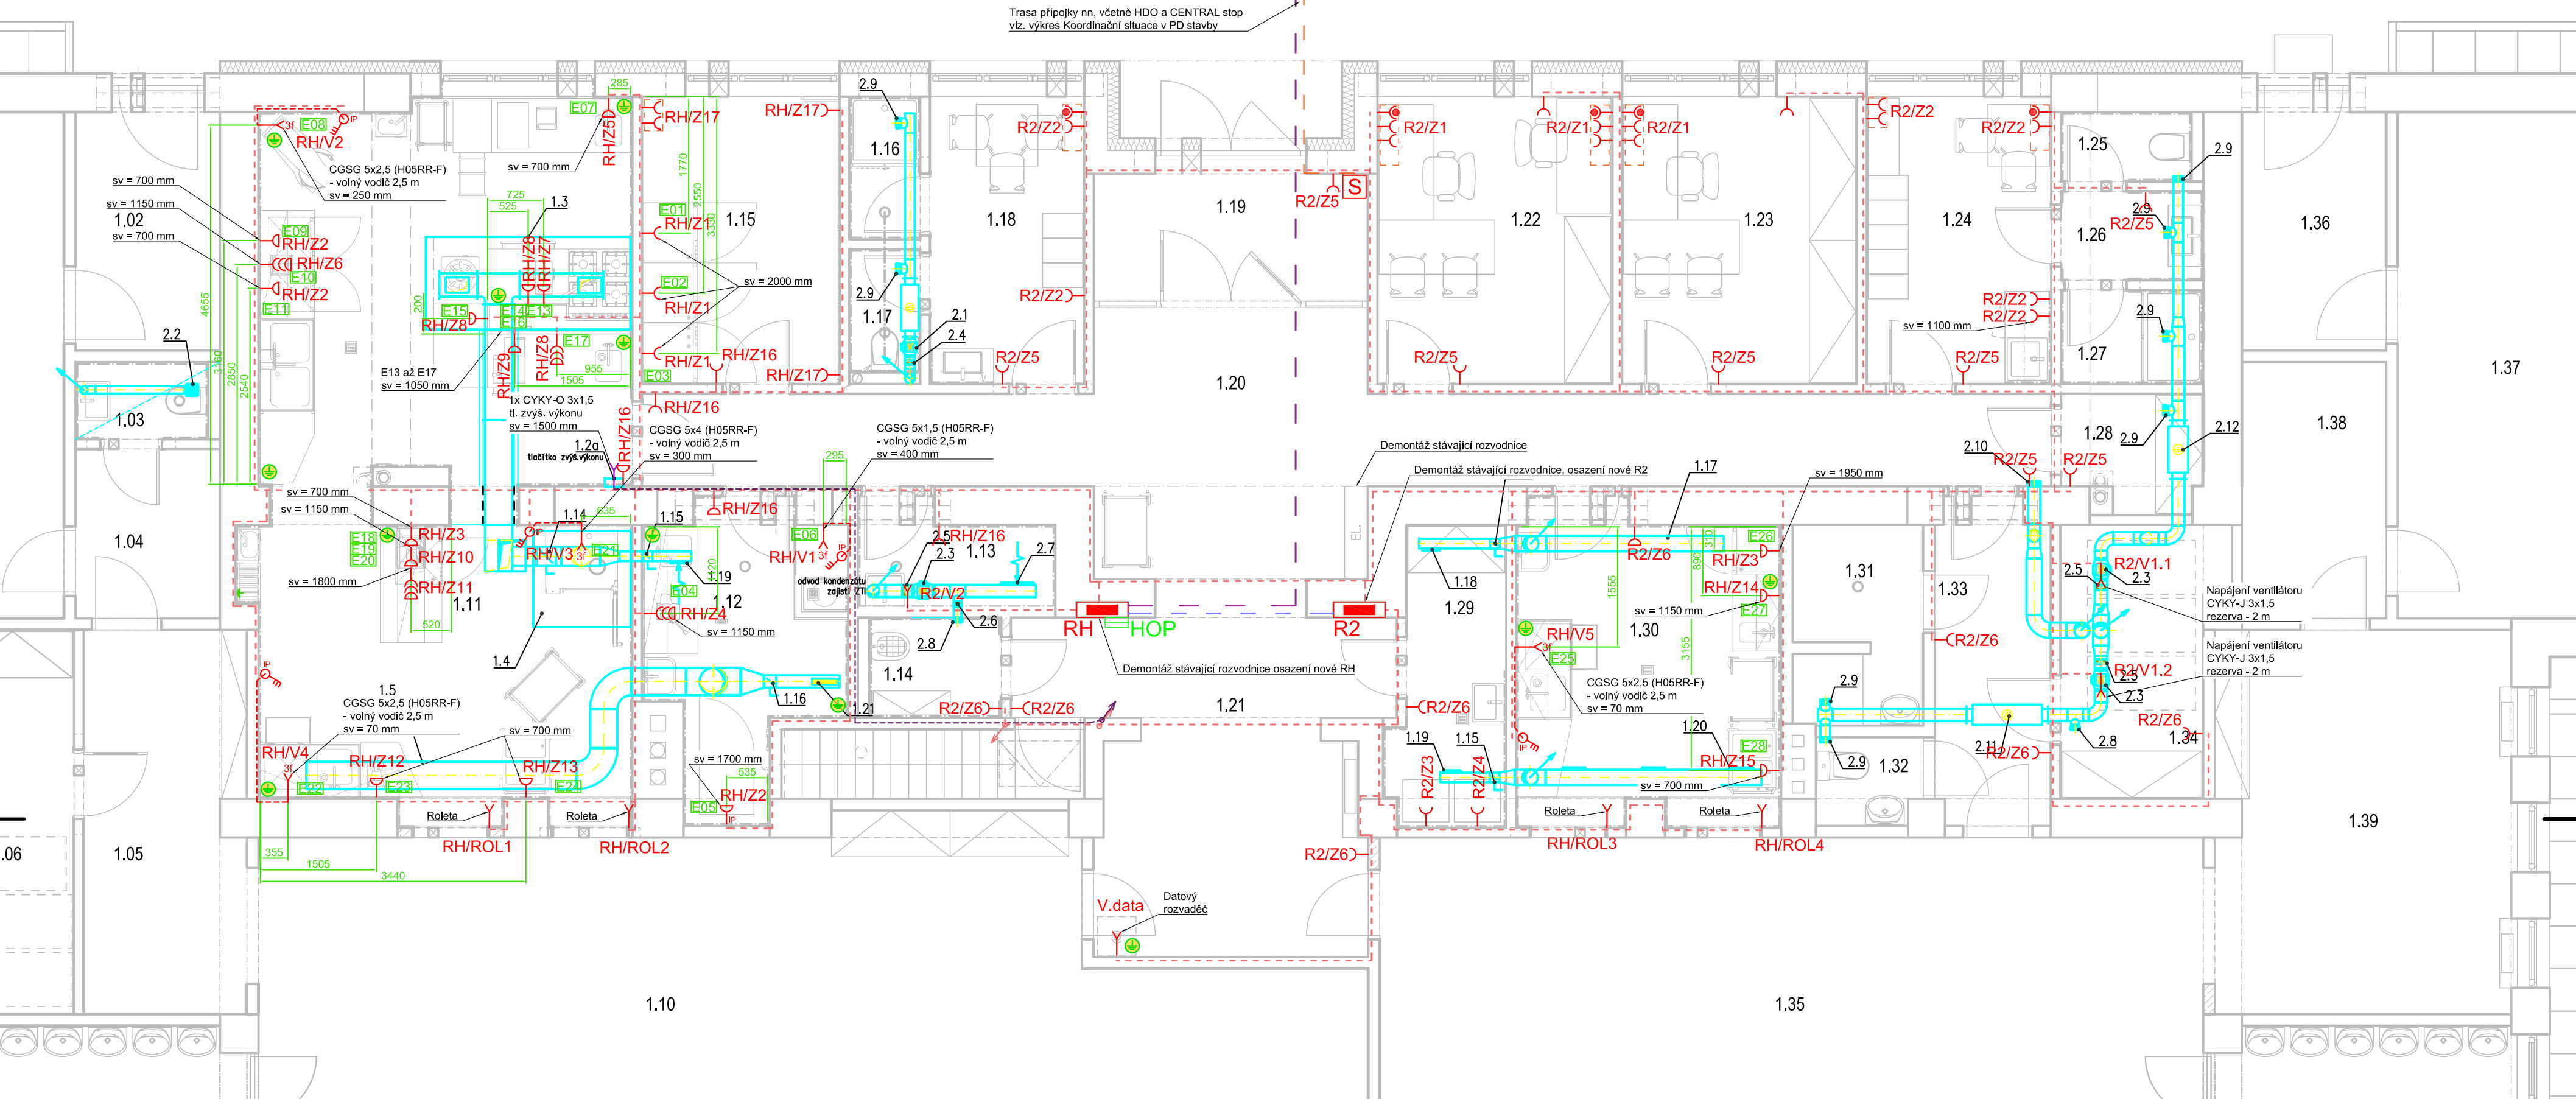

Legenda elektroinstalací

- Zásuvka 230V
- Zásuvka 230V s přepětovou ochr. D
- Zásuvka 230V, IP44 (s víčkem)
- 3x Zásuvka 230V, IP44 (s víčkem)
- Zásuvky ve společném vícerámečku
- Vývod nn 3f - 400V
- Vývod nn 1f - 230V
- Vypínač 3f, IP44
- Ochranné pospojování (pospojit i nerez konstr. gastro)
- Rozvodnice nn
- RH - hlavní domovní rozvaděč
- Rx - podružné rozvodnice
- HOP
- hlavní ochranné pospojování
- STOP tlačítko
- bezpečné odpojení objektu od el. energie

Legenda kabelových tras

- Hlavní přívodní kabel CYKY-J 4x25 + kabel HDO CYKY-J 5x1,5
- Kabel STOP tlačítka - CYKY-O 2x1,5
- Přívodní kabeláž podružných rozvaděčů CYKY-J 5x10
- Zásuvkové rozvody (CYKY-J)
- Propoj CYKY-O 3x1,5 -VZT1.1 a tlačítka m.č. 1.10
- Stoupací vedení (dolů, shora, nahoru, zdola)
- Plný kabelový žlab 100x50 na stěnových podpěrách
- přepážka, víko žlabu

Kabeláž vedena ve všech případech pod omítkou.
V půdních prostorách kabeláž vedena v novém kabelovém žlabu.
Přesné umístění prvků (zásuvky) musí být odsouhlaseno investorem / architektem před započatím prací.
Umístění musí být koordinováno s ostatními profesemi (VZT, gastro...) Ventilátory R2/V1.1, V1.2 a V2 ovládány časově viz schéma R2.

Paré:

Název souboru: D.1.4.5_20_Dispozice					
Stupeň dokumentace: SPP, DPS		Číslo dokumentu: D.1.4.5_20		Revize: 0	Datum: 04/2018
Kreslil: ING. MILAN BENEŠ	Kontroloval: ING.MILAN BENEŠ	Schválil:	List: 02	Počet A4: 4	Měřítko: 1:60
Investor: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč					
<div>Ing. Milan Beneš</div> <div>ČKAIT 0012847 Autorizovaný technik TPS - elektrotechnická zař. Autorizovaný inženýr Technologická zařízení staveb</div>		Zpracovatel dokumentace a držitel práv:			
		Název: <div>Přístavba MŠ Palackého</div> <div>ul. Hanělova č.p. 469, 674 01 Třebíč</div>			
		Doplňující název: <div>D.1.4.5 Silnoproudé instalace</div> <div>D.1.4 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</div> <div>Dispozice - 1. NP</div>			