



El. silový kabel NN do 1kV (vč. veřejného osvětlení) (ČSN 73 6005)

Křížení

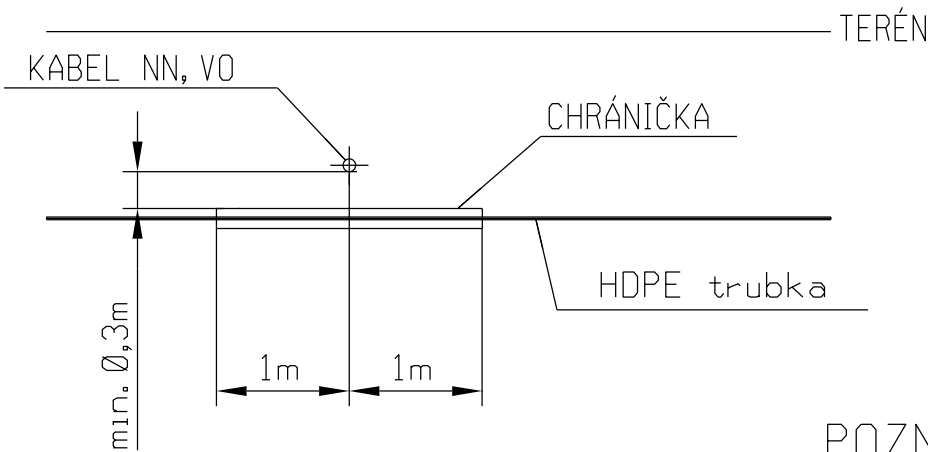

Souběh

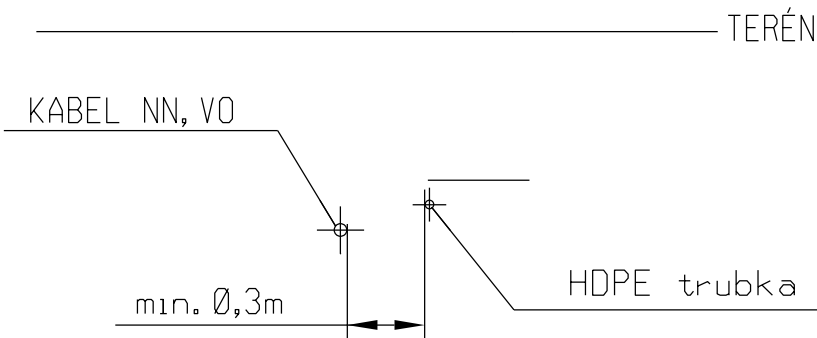


POZNÁMKA:


V PŘÍPADĚ ULOŽENÍ HDPE TRUBÍČEK DO BETONOVÉHO ŽLABU  
LZE DLE ČSN 73 6005 SNÍŽIT VZDÁLENOST HDPE TRUBÍČEK U KŘÍŽENÍ S KABLEM NN A VO  
NA 0,1m A U SOUBĚHU NA 0,1m.

Plynovod NTL, STL (ČSN 73 6005)

Křížení

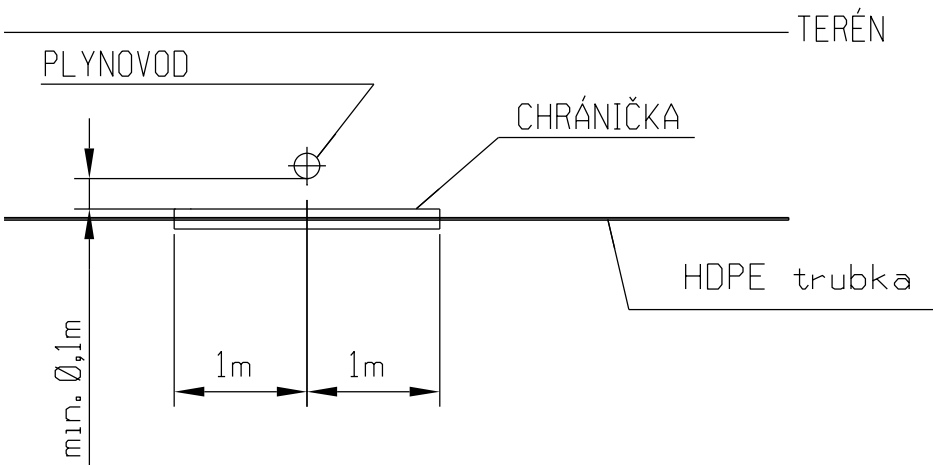

Souběh

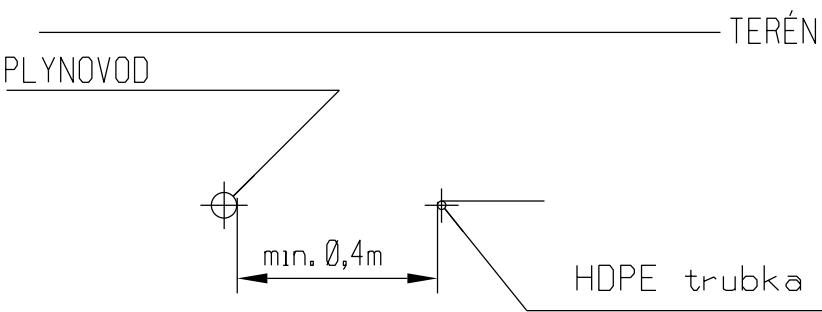

POVĚŘ. PROJ.:	KRESLIL:	KONTRÓLOVAL:	SCHVÁLIL:	 Krapkova 4, 779 00 Olomouc	
Huňka M.	Huňka M.	Ing. Březík V.	Huňka M.		
STAVBA:				STUPEŇ:	DPS
Město Třebíč - Revitalizace Karlova náměstí Metropolitní síť				ZAK. Č.:	41200033
				DATUM:	02/2020
INVESTOR: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč				MĚŘÍTKO:	- - - (formát 1xA3)
Charakteristické řezy				VÝKRES Č.:	D.1.2.3