



PŘÍČNÝ ŘEZ POTRUBÍM

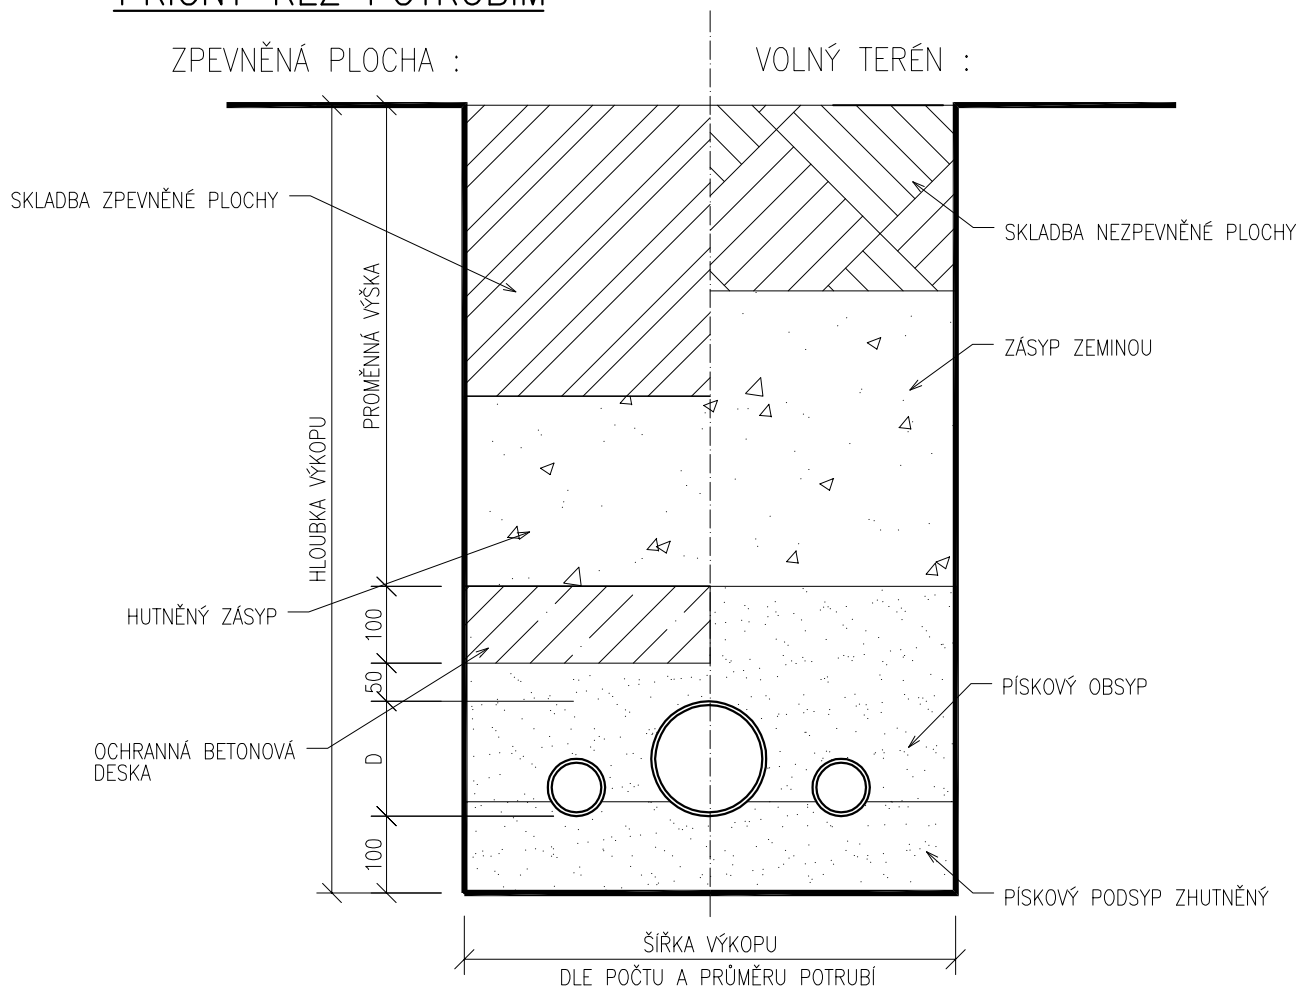

POZNÁMKA:

V PŘÍPADĚ ULOŽENÍ POTRUBÍ DO BETONOVÉHO LOŽE, PŘI OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ NEBO V ULOŽENÍ POTRUBÍ NA PŘECHOD BETON-ZEMINA MUSÍ BÝT VEŠKERÉ TLAKOVÉ POTRUBÍ OBALENO DILATAČNÍM A OCHRANNÝM MATERIÁLEM- NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ.

Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.
Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti LENTUS AGILIS spol. s r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant	Vypracoval	Zodpovědný projektant	 Lentus agilis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobylnice www.lentus.cz; lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417		
Ing. Libor Loveček	Ing. Petr Jeřábek	Ing. Ivo Pospíšil			
Investor: Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč			Č. zakázky	-	
Název zakázky: <h1>Kašna na Karlově náměstí v Třebíči</h1>			Datum	duben 2020	
			Kraj	Vysočina	
			Stupeň	DPS	
			Formát	Měřítko	Č.paré
			2xA4	-	
Část stavby: D2- dokumentace technických a technologických zařízení			Číslo výkresu <h1>12</h1>		
Obsah výkresu Uložení potrubí					