


Řez překopem komunikace Hrotoická - směr Riegrova

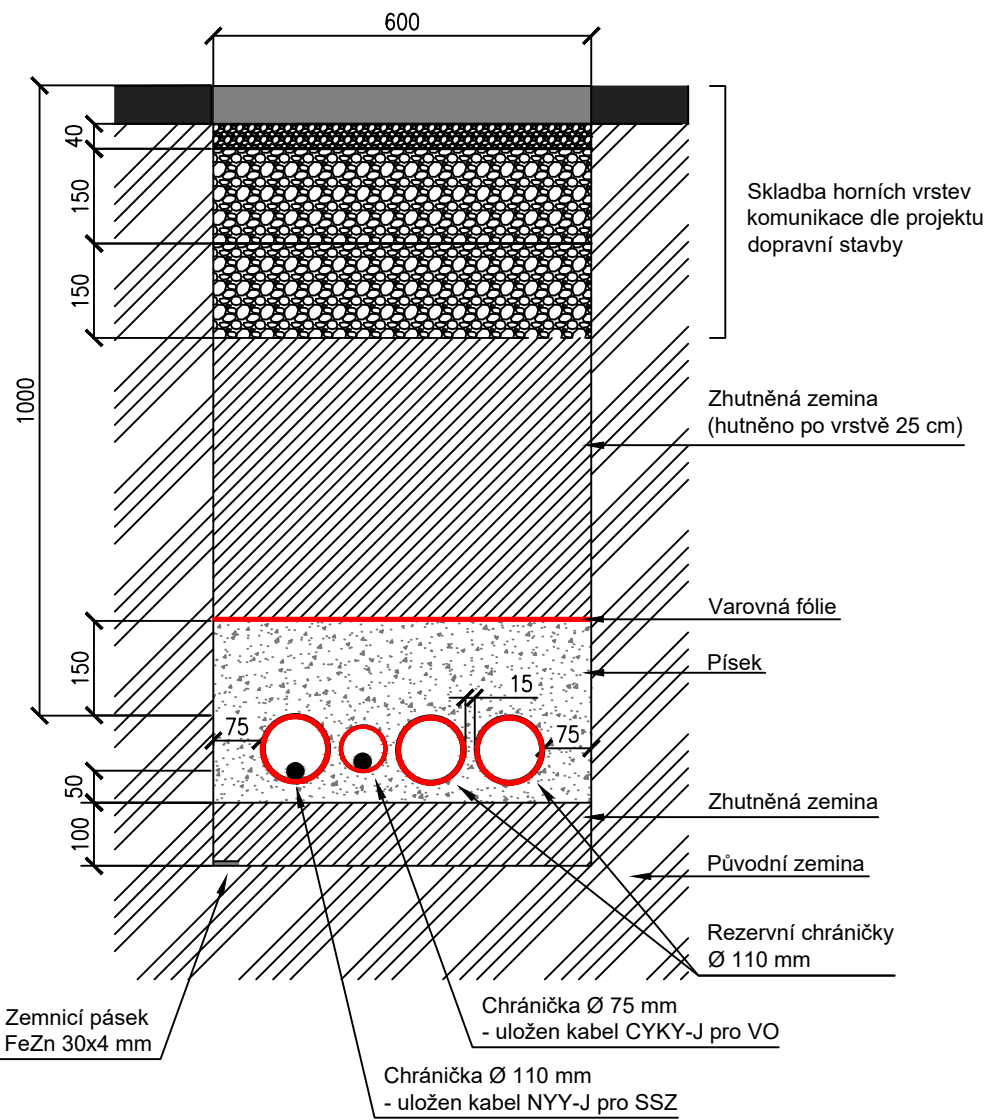

Uložení kabelů bude plně respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a ČSN 73 6005.


Minimální krytí chrániček pod chodníkem bude 0,4 m.

Minimální krytí chrániček pod volným terénem bude 0,5 m.

Minimální krytí chrániček pod komunikací bude 1,0 m.

Skladba horních vrstev chodníku bude primárně dle PD dopravního inženýra. Jinak se bude řídit skladbou dle této PD.

Řez překopem místní komunikace mezi starou a novou ul. Hrotoická

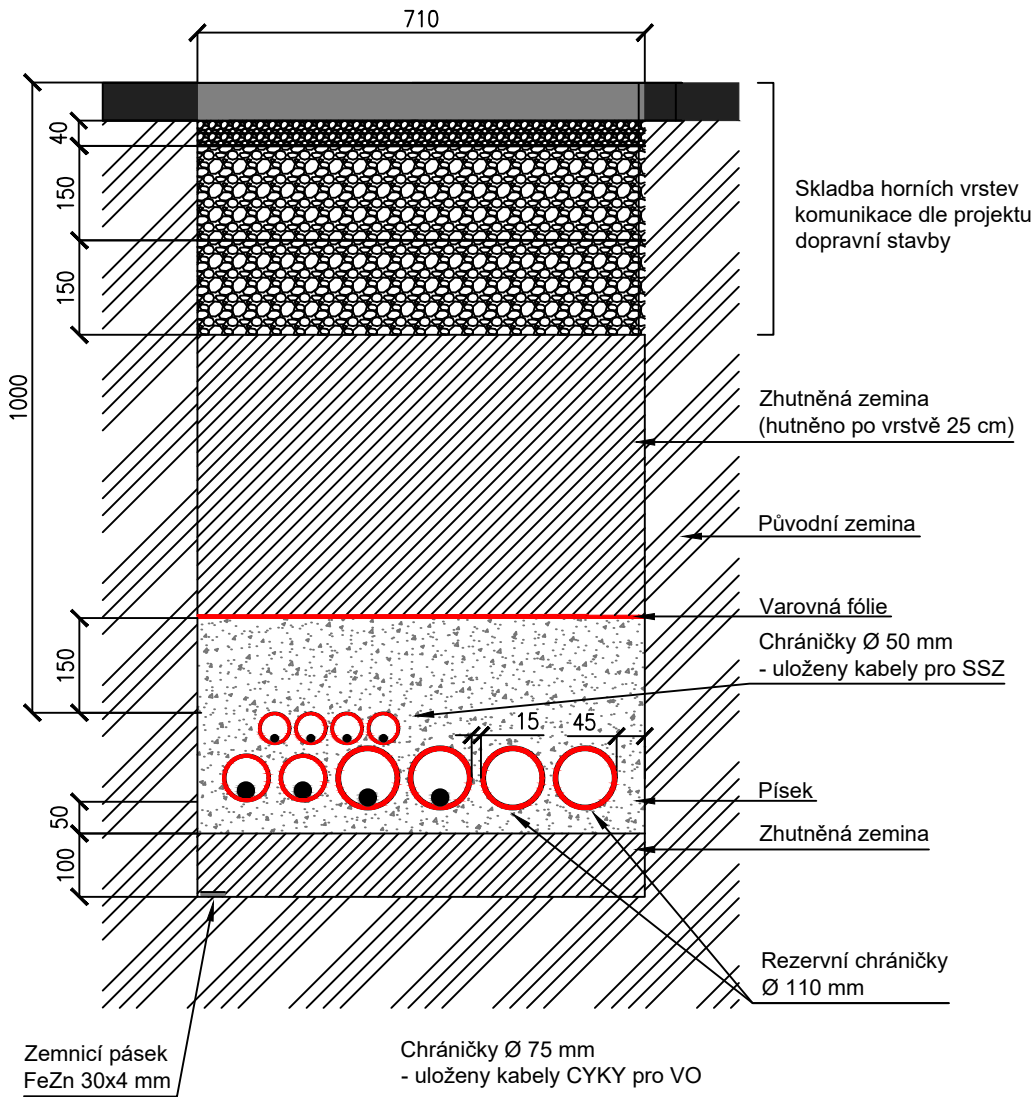

Vypracoval: Ing. Josef Klíma	Projektant: Ing. Karel Tomek	ELEKTRO ING. KLÍMA s.r.o. T. Bati 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25522043; DIČ: CZ25522043	
Místo stavby: Třebíč, křižovatka ul. Hrotoická x Kosmákova; k.ú. Třebíč (769738)	Investor: Město Třebíč Karlovo nám. 104/55 674 01, Třebíč; IČ: 00290629	Dokumentace:	DUR
Název stavby: KŘIŽOVATKA SE SSZ UL. KOSMÁKOVA - HROTOVICKÁ		Číslo PD:	EK-TR-18
Objekt: SO 401 - Světelně signalizační zařízení (SSZ) a veřejné osvětlení (VO)		Datum:	3 / 2020
Název výkresu: ŘEZY KABELOVOU TRASOU - 2		Formát:	A3
		Měřítko:	1 : 12
		Č. výkresu:	401.13
		Paré:	