




Řez výkopem pod chodníkem
trasa s více chráničkami ke stožárům SSZ a s kabeláží k indukčním smyčkám

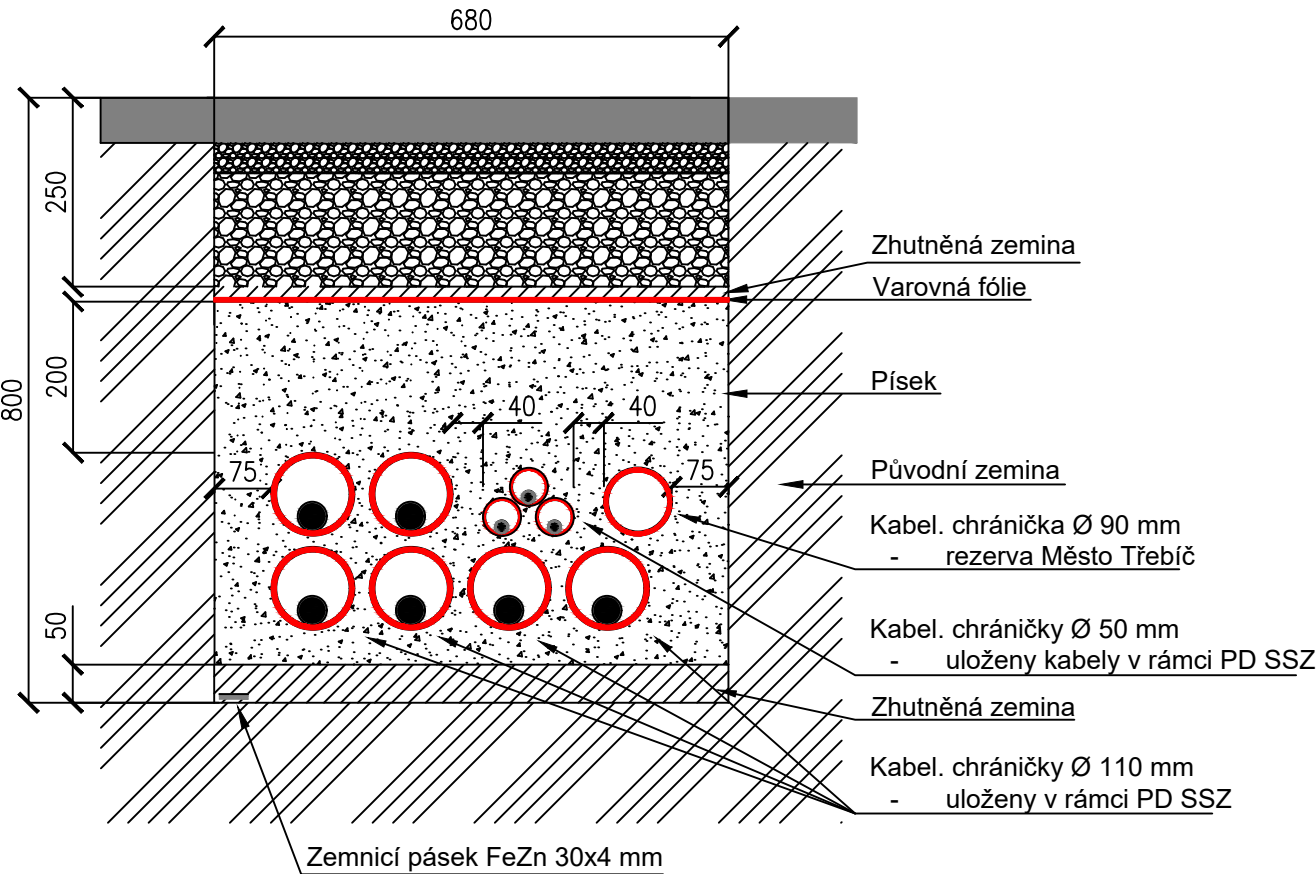

Řez výkopem pod chodníkem
trasa kabeláže k indukčním smyčkám

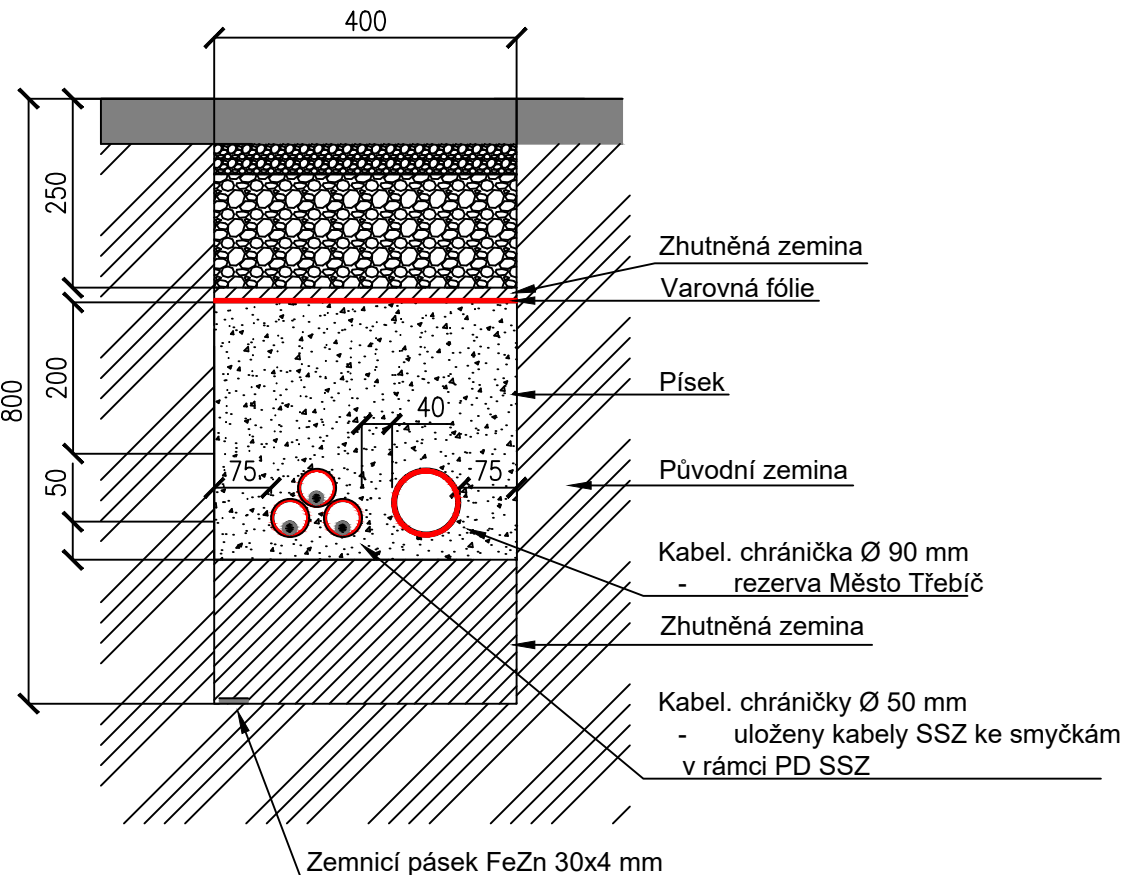

Řez výkopem pod chodníkem
trasa s jednou chráničkou ke stožáru SSZ a s kabeláží k indukčním smyčkám

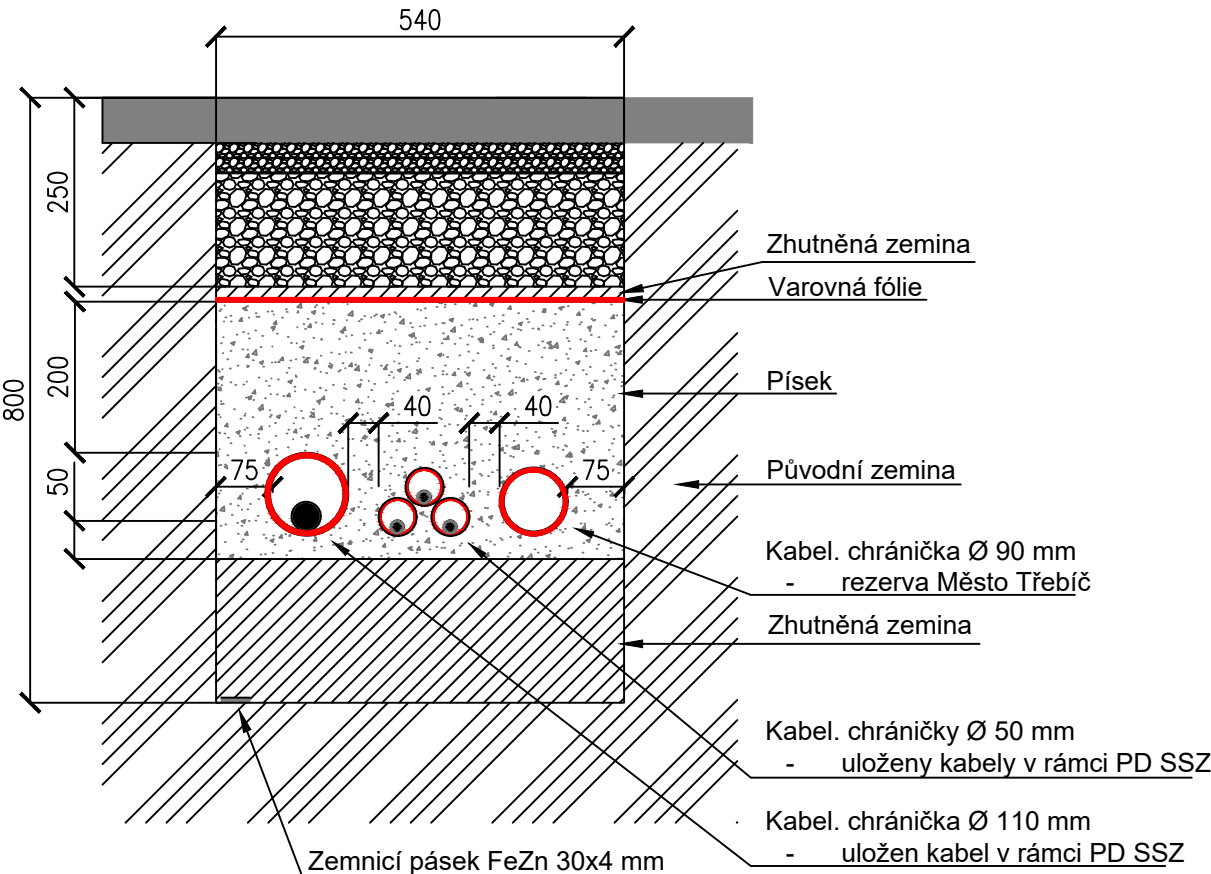

Minimální krytí chrániček pod chodníkem bude 0,4 m.
Minimální krytí chrániček pod volným terénem bude 0,6 m.
Minimální krytí chrániček pod komunikací bude 1,0 m.

Uložení kabelů bude plně respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a ČSN 73 6005.

Ing. Pavel Ježek	Bedřich Kratochvíl	Miroslav Voborný	Ing. Pavel Ježek	Č.PARÉ
VED. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	
INVESTOR	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč			
MÍSTO STAVBY	k.ú. Třebíč			
AKCE	ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ KŘÍŽOVATKY	DATUM	11/2020	
STAVBA	JEJKOVSKÁ BRÁNA, TŘEBÍČ	MĚŘÍTKO	1 : 10	
KATEGORIE	STAVEBNÍ ÚPRAVY	FORMÁT	A3	
OBJEKT	SPOLEČNÁ ČÁST	STUPEŇ	DSP	
PŘÍLOHA	ŘEZY TRASOU KABELOVÝCH CHRÁNIČEK	Č.PŘÍLOHY	D.08	