


3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-S

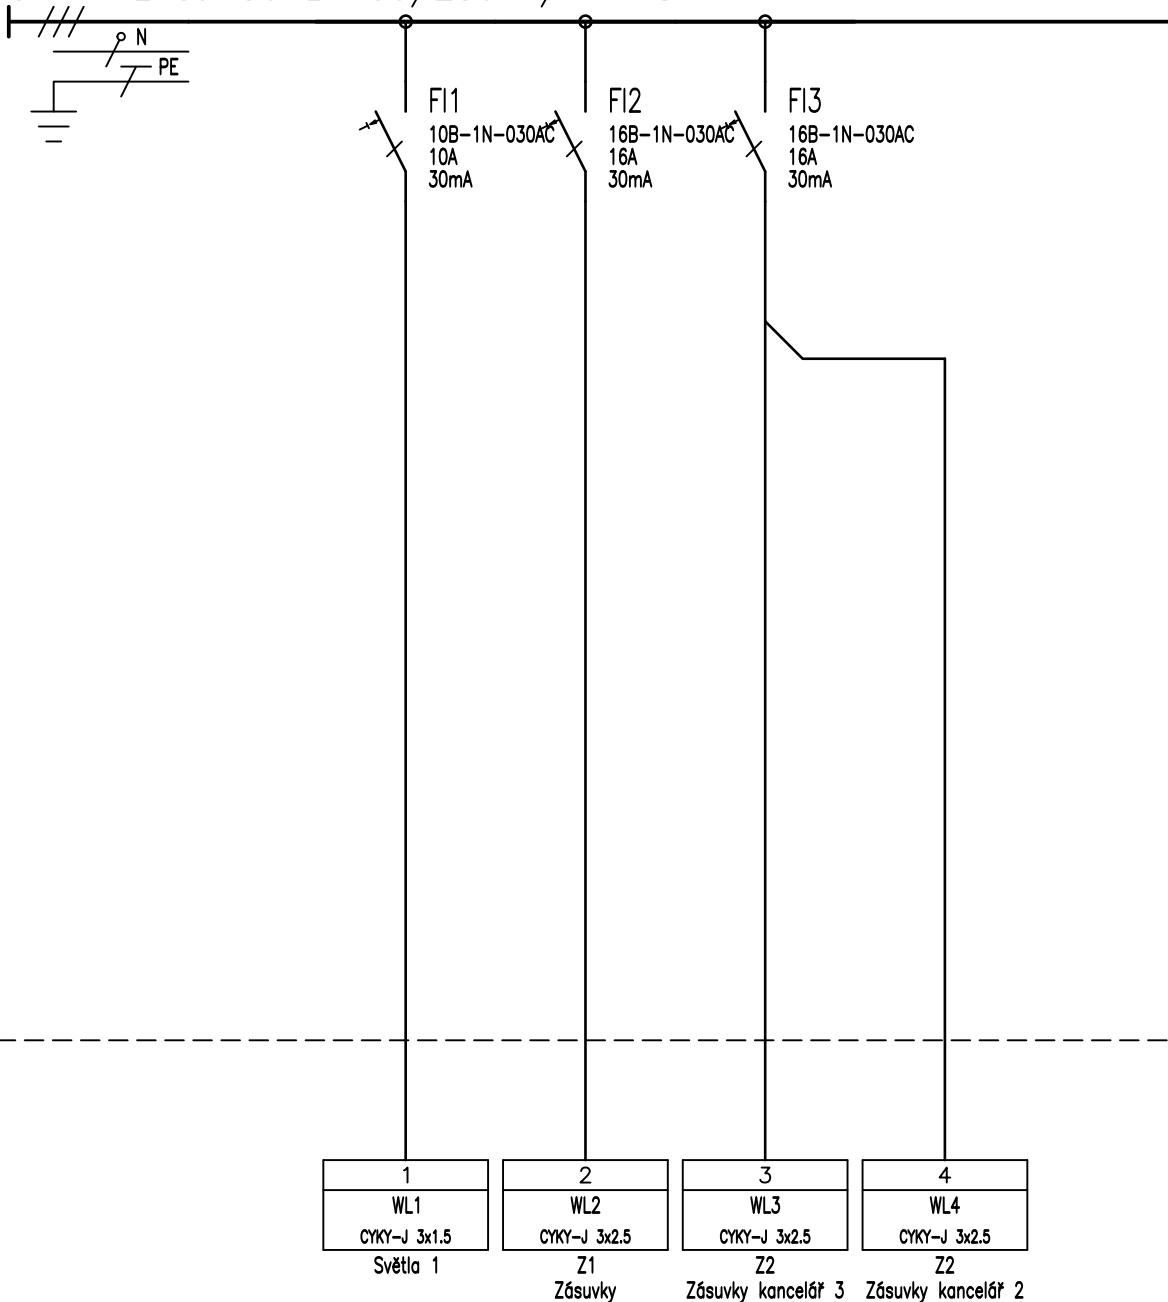

Poznámka:

Jističe k původní instalaci demontovat a nahradit proudovými chrániči s nadproudovou spouští.

VYPRACOVAL Jaroslav Vala	ODP.PROJ.PROFESE Zdeněk Musil	KONTROLOVAL Zdeněk Musil	ODP.PROJ.STAVBY ING. Jiří Hnízdil	ESTING s.r.o. Tyršova 48, 675 22 Stařeč	
OKRES: Třebíč		OBEC: Třebíč			
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ					
KOMENSKÉHO NÁM. 137/9 TŘEBÍČ, parc.č.st. 5592, k.ú. TŘEBÍČ OPRAVA KANCELÁŘÍ VE 2.NP AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ D.1.4 – SILNOPROUD A SLABOPROUD				FORMAT	A4
				DATUM	11/2020
				STUPEŇ	DPS
				MERITKO	
				ZAK.CISLO: 177/2020	
Dozbrojení rozvaděče				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
				D.1.4.2g.04	