


PŮDORYS 2.N.P. 1:50  
VYTÁPĚNÍ

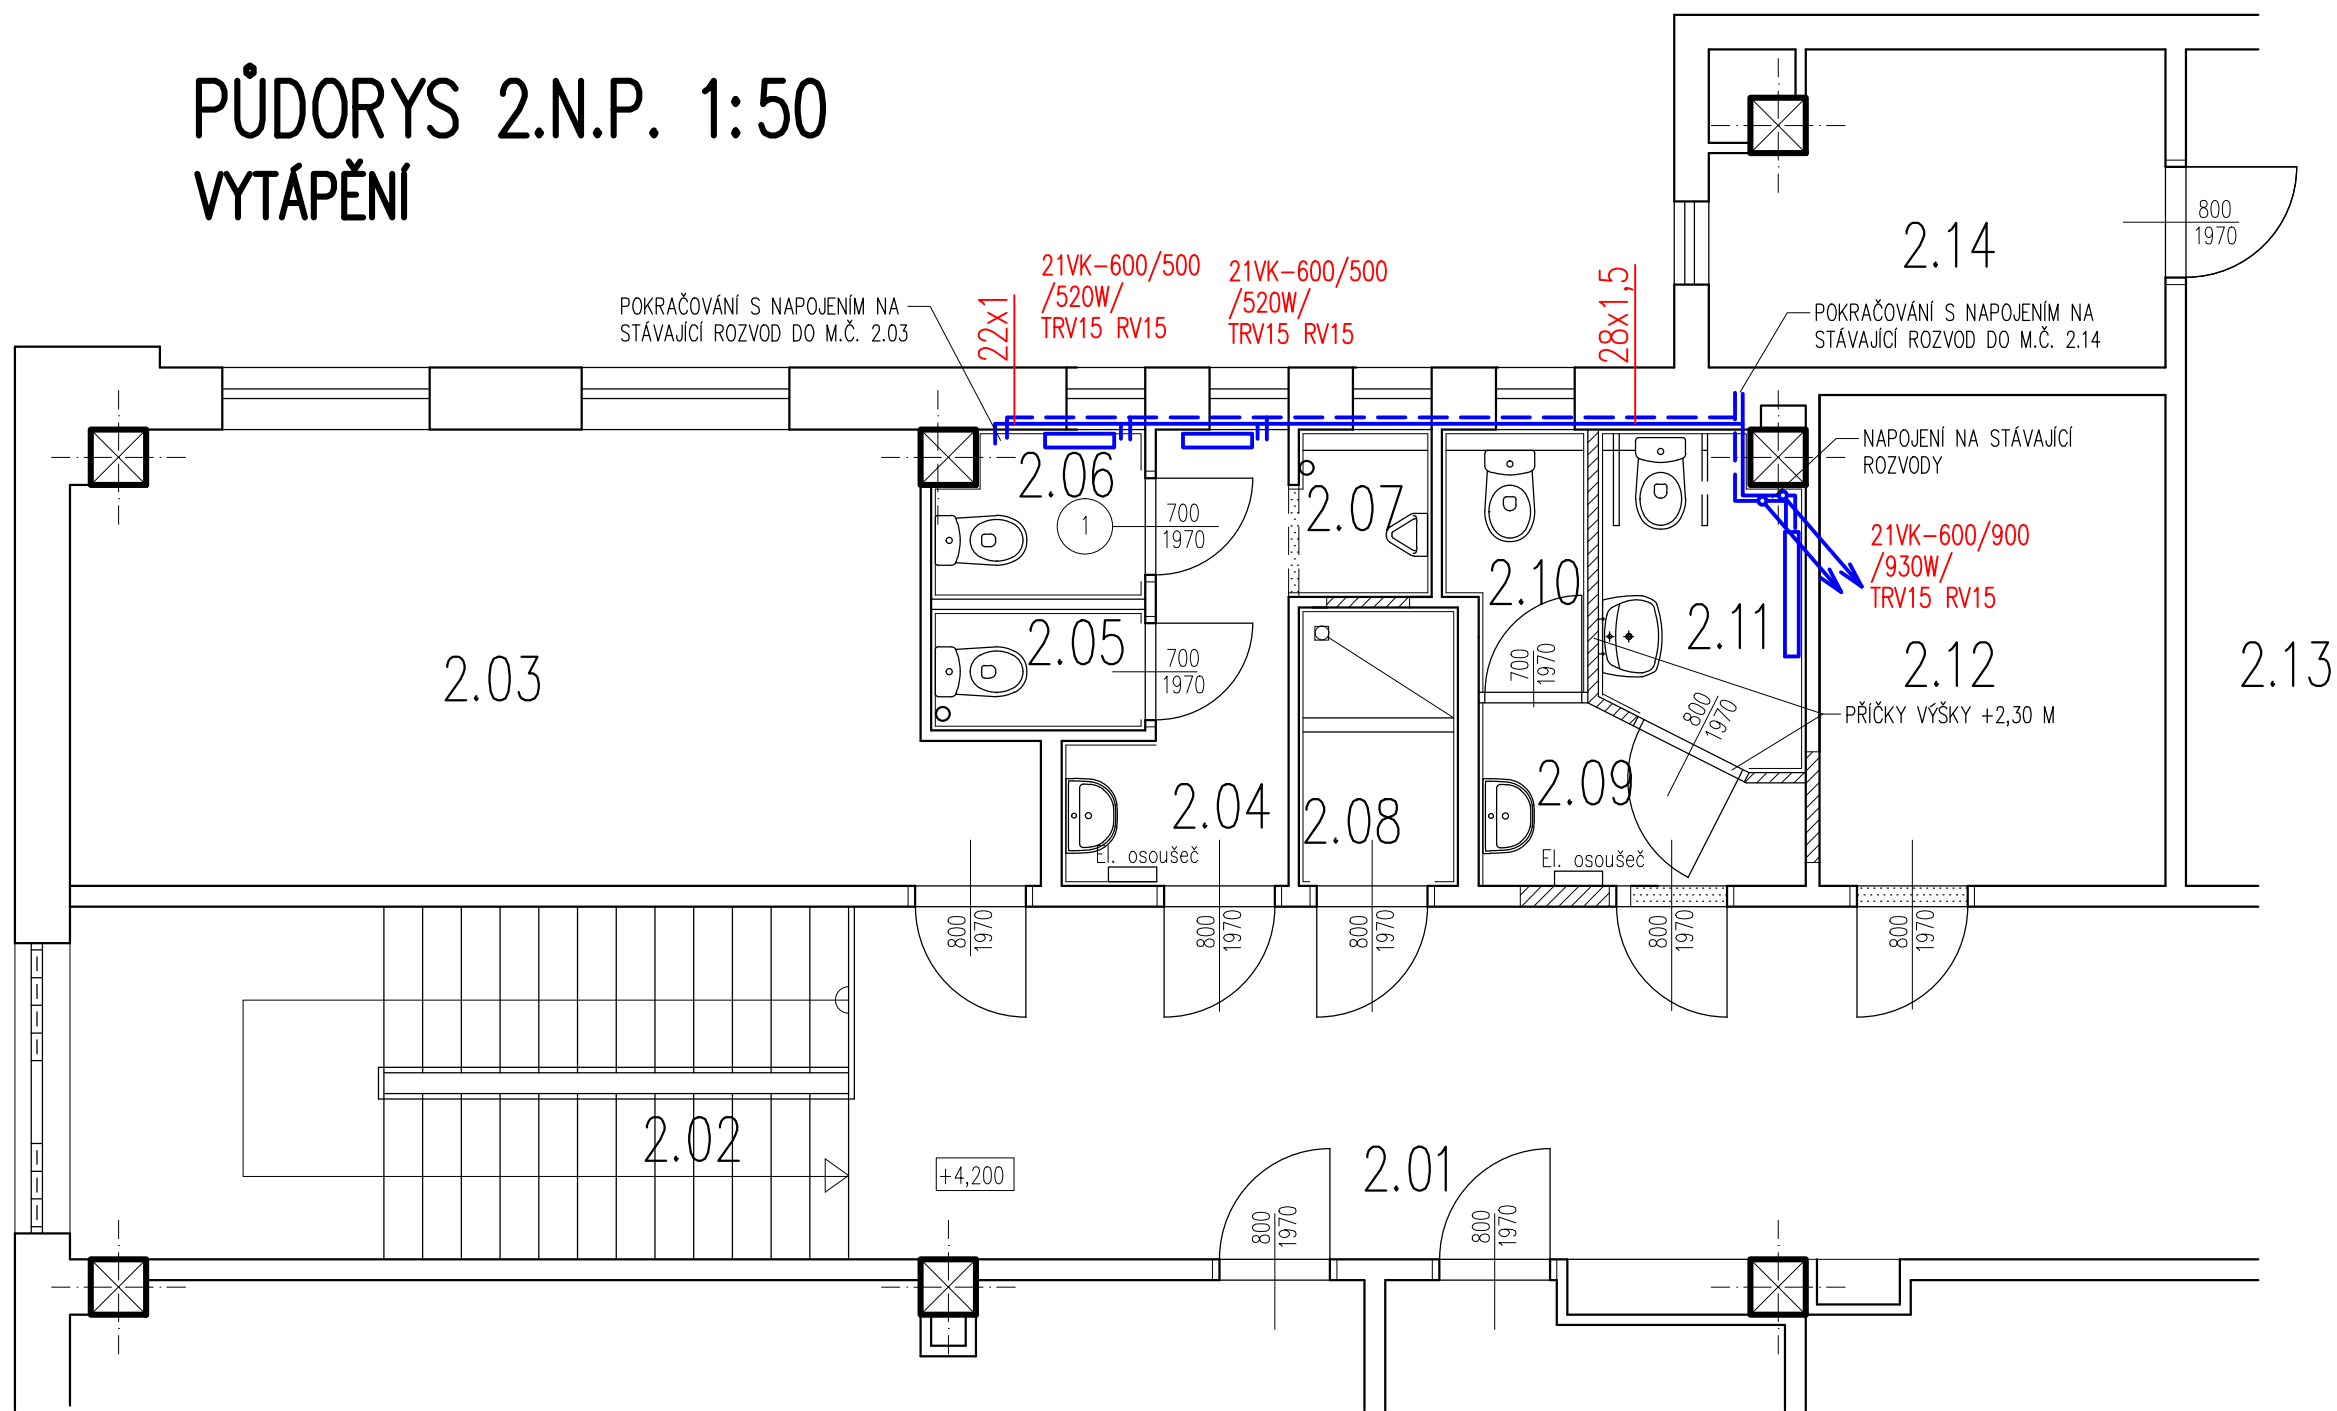


—— TOPNÁ VODA – ROZVODNÉ POTRUBÍ MĚDĚNÉ POD OMÍTKOU (ALT. NA STĚNĚ)  
- - - - VRATNÁ VODA – ROZVODNÉ POTRUBÍ MĚDĚNÉ POD OMÍTKOU (ALT. NA STĚNĚ)

21VK-900/600 desková otopná tělesa typu VK, napojení ze zdi (520W) výkon otopných těles spád 70/55°C  
TRV15 RV15 termostatický ventil DN15, regulovatelné šroubení DN15

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
2.01	CHODBA	47,43
1.02	SCHODIŠTĚ	14,36
2.03	KANCELÁŘ	20,99
2.04	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,88
2.05	WC MUŽI	1,36
2.06	WC MUŽI	1,77
2.07	PISOÁRY MUŽI	1,16
2.08	SPRCHA	2,32
2.09	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	2,68
2.10	WC ŽENY	1,96
2.11	WC ŽENY + INVALIDÉ	3,44
2.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,25
2.13	KANCELÁŘ	17,24
2.14	SKLAD	7,06



+0,00 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.N.P.

ODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ HNÍZDIL	VYPRACOVAL ING. JIŘÍ HNÍZDIL	KRESLIL ING. JIŘÍ HNÍZDIL	Ing. Jiří Hnízdil PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVĚ JASANOVA 1064 KANCELÁŘ: KARLOVO NÁM. 61/50 67401 TŘEBÍČ, TEL. 728966753 IČ 127 34 411	
MÍSTO: KOMENSKÉHO NÁM. 137/9 TŘEBÍČ, parc.č.st. 5592, k.ú. TŘEBÍČ OKRES: TŘEBÍČ			FORMAT	3 A4
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ			DATUM	02/2020
NÁZEV STAVBY: <b>OPRAVA WC VE 2.N.P. AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ</b> DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			STUPEŇ	DPS
OBSAH VYKRESU: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB VYTÁPĚNÍ – PŮDORYS 2.N.P.			ZAK. Č.	03/20
			MĚŘÍTKO:	1:50
			VÝKRES Č.:	D.1.4.1.4