


Schéma skříně SP2:

Proudová soustava a napětí:

NN-TN-C, 3PEN 230/400V, 50Hz

-pilířové provedení 3x sada 160A s pojistkovými odpojovači, IP 44, 10kA

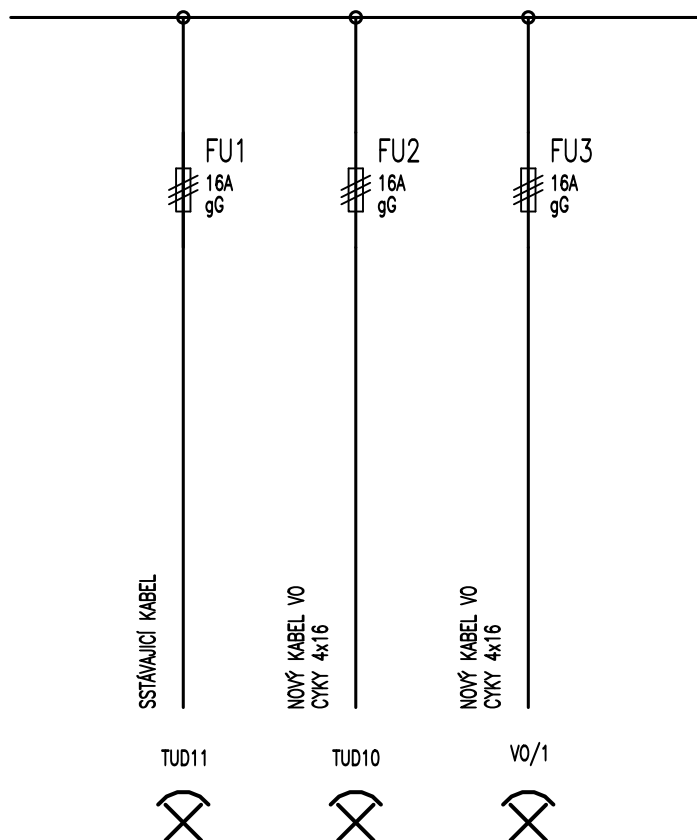

VYPRACOVAL Jaroslav Vala	ODP.PROJ.PROFESE Zdeněk Musil	KONTRLOVAL Zdeněk Musil	ODP.PROJ.STAVBY	ESTING s.r.o. Tyršova 48, 675 22 Stařeč	
OKRES: Třebíč		OBEC: Třebíč			
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 104/55, 67401 TŘEBÍČ					
Prodloužení VO v Týnském údolí (propoj mezi rybníky Baba a Vodovodní), Třebíč Týnské údolí, Třebíč D.1.4 – Veřejné osvětlení				FORMAT	A4
				DATUM	02/2022
				STUPEN	DÚR+DPS
				MERITKO	
				ZAK.CISLO: 023/2022	
SCHÉMA ZAPOJENÍ SKŘÍNĚ SP1				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU D.1.4.g2-03