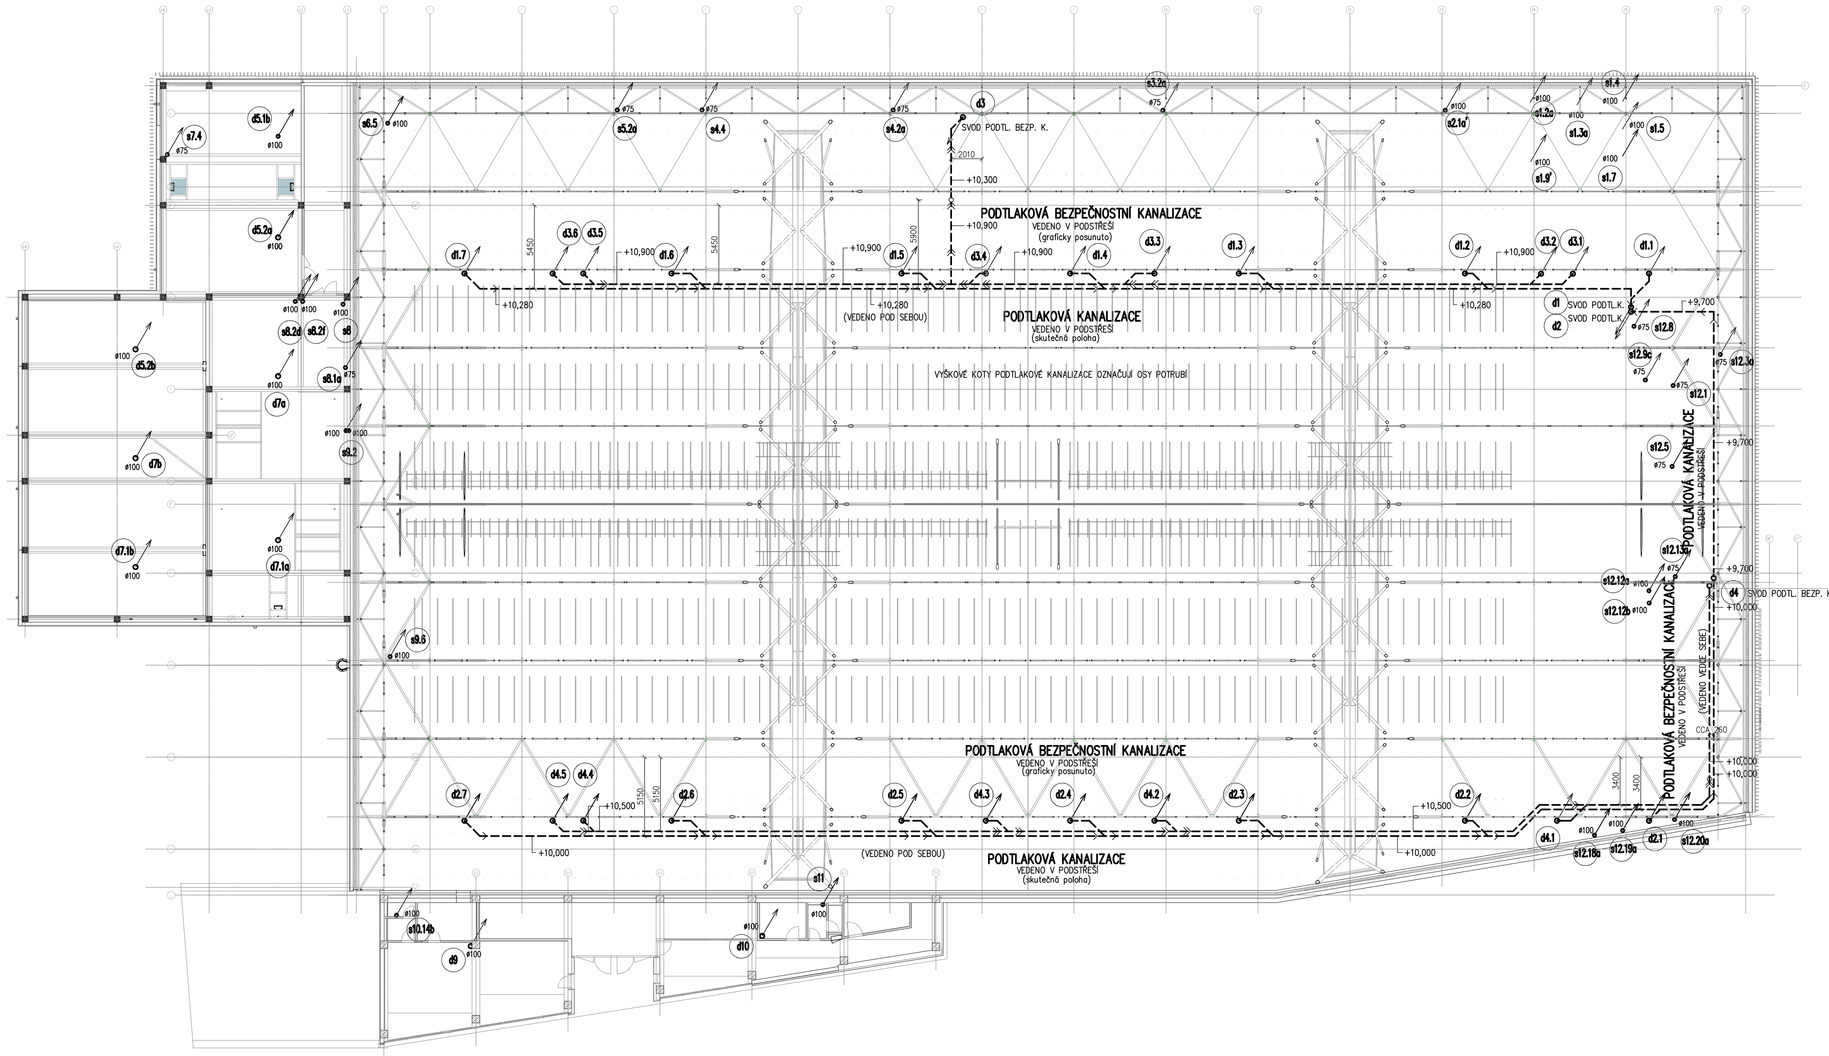

POZNÁMKA

POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI K–CEMI OPATŘIT
PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI A ZATMELENÍM PROSTUPU DLE POŽADAVKŮ PBŘ
MANŽETY (PM) NA STOUP. POTRUBÍCH – POD STROPEM (1 KS)
MANŽETY (PM) NA PROSTUPECH POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI STĚNAMI – OBOUSTRANNĚ (2 KS)
(PP) PROTIPOŽÁRNÍ PÁSKY DO DN 50

VNITŘ. POTRUBÍ DEŠŤ. KAN. GRAVIT. (MIMO HALU) TEPELNĚ IZOLOVAT (TI TL. 10 MM + AL FOLIE)
VNITŘ. POTRUBÍ DEŠŤ. KAN. PODTLAK. (V HALE) TEPELNĚ IZOLOVAT (TI TL. 50 MM + AL FOLIE)

MIN. SPÁD TECHNOL. ČISTÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO DN 200 – 1%
MIN. SPÁD SPLAŠK. KANALIZACE DO DN 200 – 2%
MIN. SPÁD PŘIPOJOVACÍCH POTR. SPLAŠK. KANALIZACE – 3%
PODTLAKOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE JE BEZSPÁDÁ

TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

VENTILAČNÍ POTRUBÍ KANALIZACE OPATŘIT NAD STŘECHOU VENTILAČNÍMI HLAVICEMI

VÝŠKOVÉ KOTY PODTLAKOVÉ KANALIZACE OZNAČUJÍ OSY POTRUBÍ
PODTLAKOVÁ KANALIZACE – VIZ VÝKRES – PODTLAKOVÁ KANALIZACE

KOORDINACI A PŘESNÉ POLOHY POTRUBÍ – VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES (STAVEBNÍ ČÁST)

STÁVAJÍCÍ TRASY A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VYBOURAT

VEŠKERÉ PROSTORY OBJEKTU ZS V MÍSTECH KDE JSOU TRASY KANALIZACEU BUDOU TEMPEROVÁNY

LEGENDA

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VNITŘNÍ – HT SYSTEM
LEŽATÁ – PVC SN 4
LEŽATÁ – PP SN10

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ČISTÁ
VNITŘNÍ – HT SYSTEM
LEŽATÁ – PP SN10

DEŠŤOVÁ KANALIZACE (GRAVIT.)
VNITŘNÍ – PE SVAŘOVANÉ + IZOL.
LEŽATÁ – PVC SN 4
LEŽATÁ – PP SN10

DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODTLAK.
VNITŘNÍ (FUNKČNÍ) – PE SVAŘOVANÉ + IZOL.
VNITŘNÍ (BEZPEČNOSTNÍ) – PE SVAŘOVANÉ + IZOL.

KANALIZACE PODVĚŠENÁ

SV1 STŘEŠNÍ VPUSTI GRAVITAČNÍHO SYSTÉMU , VYHŘÍVANÉ
SV–P STŘEŠNÍ VPUSTI PODTLAKOVÉHO SYSTÉMU , VYHŘÍVANÉ
SV–BP STŘEŠNÍ VPUSTI BEZPEČNOSTNÍHO PODTLAKOVÉHO SYSTÉMU , VYHŘÍVANÉ

| | | |