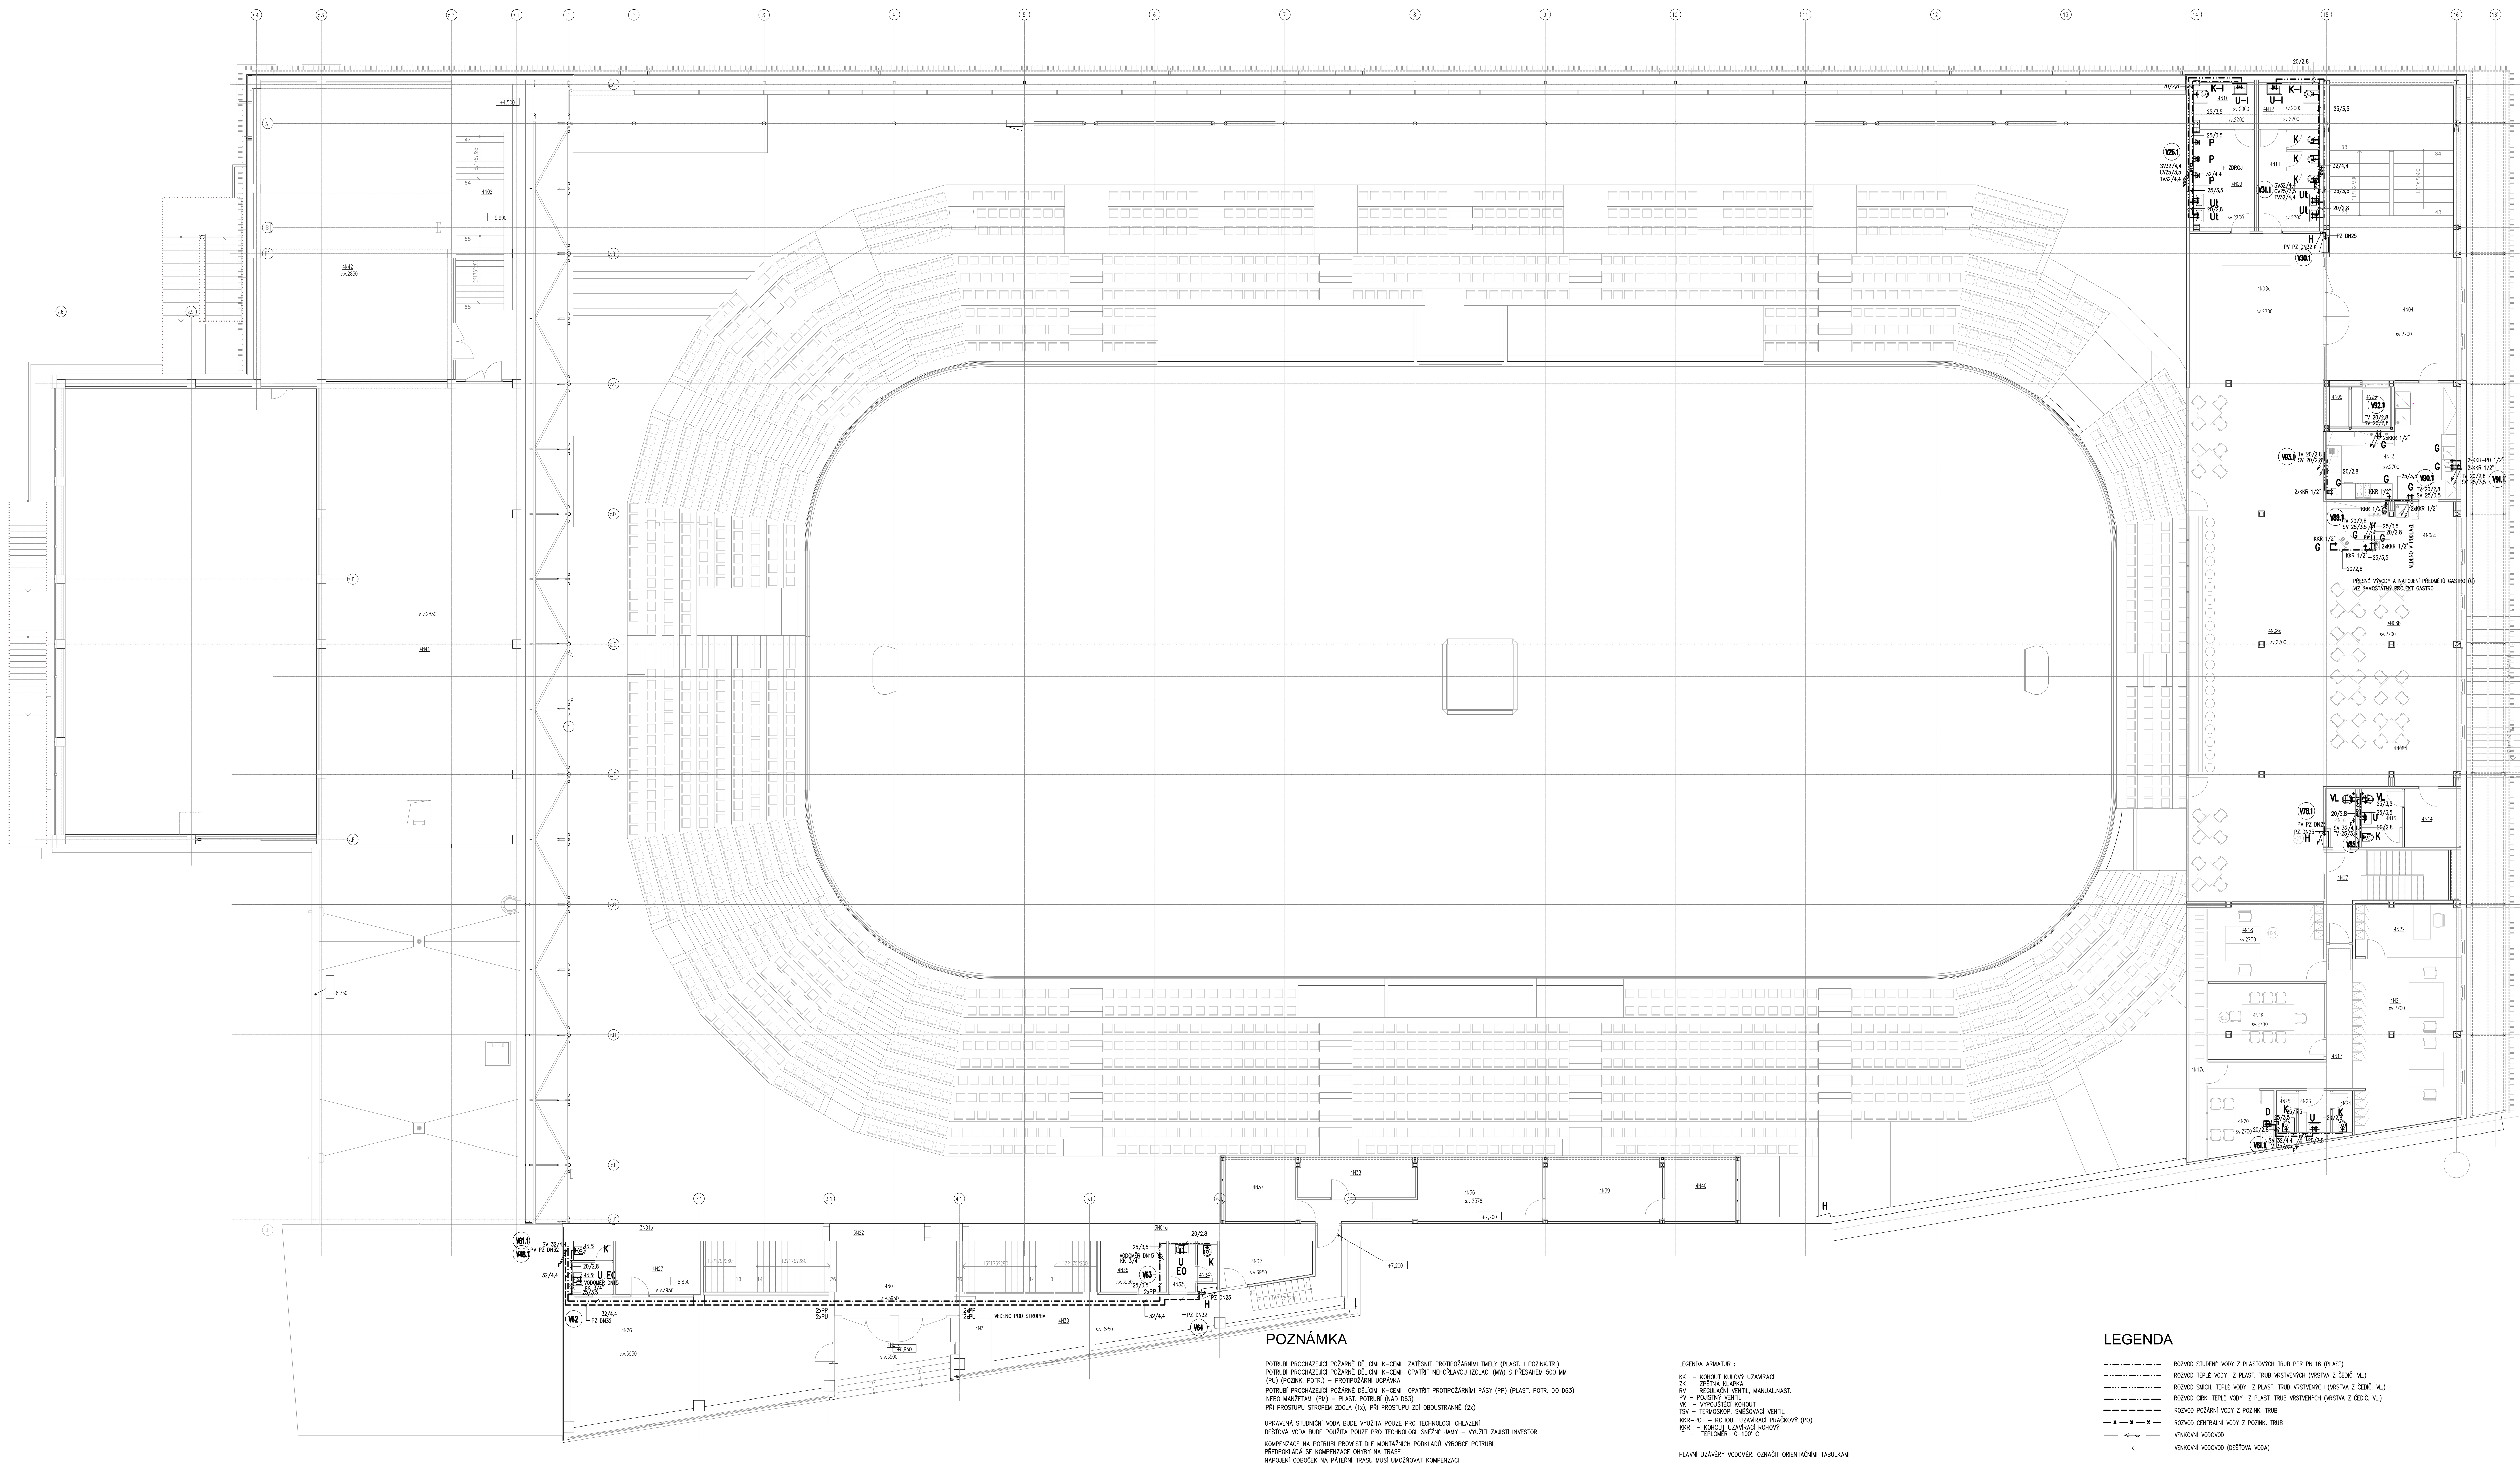

POZNÁMKA

POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI K-CEMI ZATĚSNIT PROTIPOŽÁRNÍMI TMELY (PLAST. I POZINK.TR.)
POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI K-CEMI OPATŘIT NEHOŘLAVOU IZOLACÍ (MW) S PŘESAHEM 500 MM
(PU) (POZINK. POTR.) – PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA
POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI K-CEMI OPATŘIT PROTIPOŽÁRNÍMI PÁSY (PP) (PLAST. POTR. DO D63)
NEBO MANŽETAMI (PM) – PLAST. POTRUBÍ (NAD D63)
PŘI PROSTUPU STROPEM ZDOLA (1x), PŘI PROSTUPU ZDÍ OBOUSTRANNĚ (2x)

UPRAVENÁ STUDNIČNÍ VODA BUDE VYUŽITA POUZE PRO TECHNOLOGII CHLAZENÍ
DEŠŤOVÁ VODA BUDE POUŽITA POUZE PRO TECHNOLOGII SNĚŽNÉ JÁMY – VYUŽITÍ ZAJISTÍ INVESTOR

KOMPENZACE NA POTRUBÍ PROVÉST DLE MONTÁŽNÍCH PODKLADŮ VÝROBCE POTRUBÍ
PŘEDPOKLÁDÁ SE KOMPENZACE OHYBY NA TRASE
NAPOJENÍ ODBOČEK NA PÁTEŘNÍ TRASU MUSÍ UMOŽŇOVAT KOMPENZACI

KONKRÉTNÍ NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ GASTRO, TECHNOLOGIE APOD. PROVÉST DLE PODKLADŮ,
POŽADAVKŮ A SPECIFIKACÍ TĚCHTO ZAŘÍZENÍ ŘEŠENÝCH V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH SPECIALIZACÍ

ROZVOD POŽÁRNÍ VODY JE V CELÉM OBJEKTU VEDEN ODDĚLENĚ OD PITNÉ VODY

TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
POLOHA VEŠKERÝCH ROZVODŮ TZB VČETNĚ PROSTUPŮ DLE KOORDINACE
(VIZ STAVEBNÍ ČÁST)

STÁVAJÍCÍ TRASY A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VYBOURAT

VEŠKERÉ PROSTORY OBJEKTU ZS V MÍSTECH KDE JSOU TRASY VODOVODU BUDOU TEMPEROVÁNY

LEGENDA ARMATUR :

KK – KOHOUT KULOVÝ UZAVÍRACÍ
ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA
RV – REGULAČNÍ VENTIL, MANUAL.NAST.
PV – POJISTNÝ VENTIL
VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
TSV – TERMOSKOP. SMĚŠOVACÍ VENTIL
KKR-PO – KOHOUT UZAVÍRACÍ PRAČKOVÝ (PO)
KKR – KOHOUT UZAVÍRACÍ ROHOVÝ
T – TEPLOMĚR 0–100° C

HLAVNÍ UZÁVĚRY VODOMĚR. OZNAČIT ORIENTAČNÍMI TABULKAMI

IZOLACE POTRUBÍ PROVÉST DLE POŽADAVKŮ VYHL. 193 Sb–2007

STUDENÁ VODA : IZOLACE NÁVLEKOVÁ TL. 13 MM
POŽÁRNÍ VODA : IZOLACE NÁVLEKOVÁ TL. 13 MM
TEPLÁ A CIRKUL. VODA, SMÍCHANÁ : IZOLACE NÁVLEKOVÁ

POTR. 20x2,8– 20 MM	POTR. 50x6,9– 40 MM
POTR. 25x3,5– 25 MM	POTR. 63x8,6– 45 MM
POTR. 32x4,4– 35 MM	POTR. 75x10,3– 50 MM
POTR. 40x5,5– 40 MM	POTR. 90x12,3– 50 MM

LEGENDA

ROZVOD STUDENÉ VODY Z PLASTOVÝCH TRUB PPR PN 16 (PLAST)
ROZVOD TEPLÉ VODY Z PLAST. TRUB VRSTVENÝCH (VRSTVA Z ČEDIČ. VL.)
ROZVOD SMÍCH. TEPLÉ VODY Z PLAST. TRUB VRSTVENÝCH (VRSTVA Z ČEDIČ. VL.)
ROZVOD CIRK. TEPLÉ VODY Z PLAST. TRUB VRSTVENÝCH (VRSTVA Z ČEDIČ. VL.)
ROZVOD POŽÁRNÍ VODY Z POZINK. TRUB
ROZVOD CENTRÁLNÍ VODY Z POZINK. TRUB
VENKOVNÍ VODOVOD
VENKOVNÍ VODOVOD (DEŠŤOVÁ VODA)

A	01 02 03 04 05 06 07 08 09	M	2,0 / 4,0m / 6,0	Bpv	±0,000 / 407,20
	10 / 20 / 30				

AUTORIZACE	Ing. Jaroslav Kovář, č.a.1001387			
PROJECT	AS PROJECT CZ s.r.o. ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELIERAS.CZ			
	hlavní architekt	hlavní projektant	zodpovědný projektant	vypracoval
	Žák a Buchta	Ing. Vladimír Žák jr.	Ing. Jaroslav Kovář	Ing. Jaroslav Kovář
Akce :	REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI			
INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč IČO: 002 90 629	FORMÁT	12A4	
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 2695, 2692, 7305, 150/1, 2456, 150/5, k.ú. Třebíč obec Třebíč, kraj Vysočina	DATUM	2021	
CHARAKTER STAVBY:	stavební úpravy, přístavba, vestavba	STUPEŇ DOK.	DPS	
DOKUMENTACE:	D dokumentace objektů D.01 S01 Zimní stadion D.01.04a TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZDRAVOTECHNIKA	Č. ZAKÁZKY	954/18	
		Č. ARCHIVNÍ	954/CZ	
OBSAH:	VODOVOD – PŮDORYS 4.NP	MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍS. VÝKRESU: D.01.04a.14	

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.