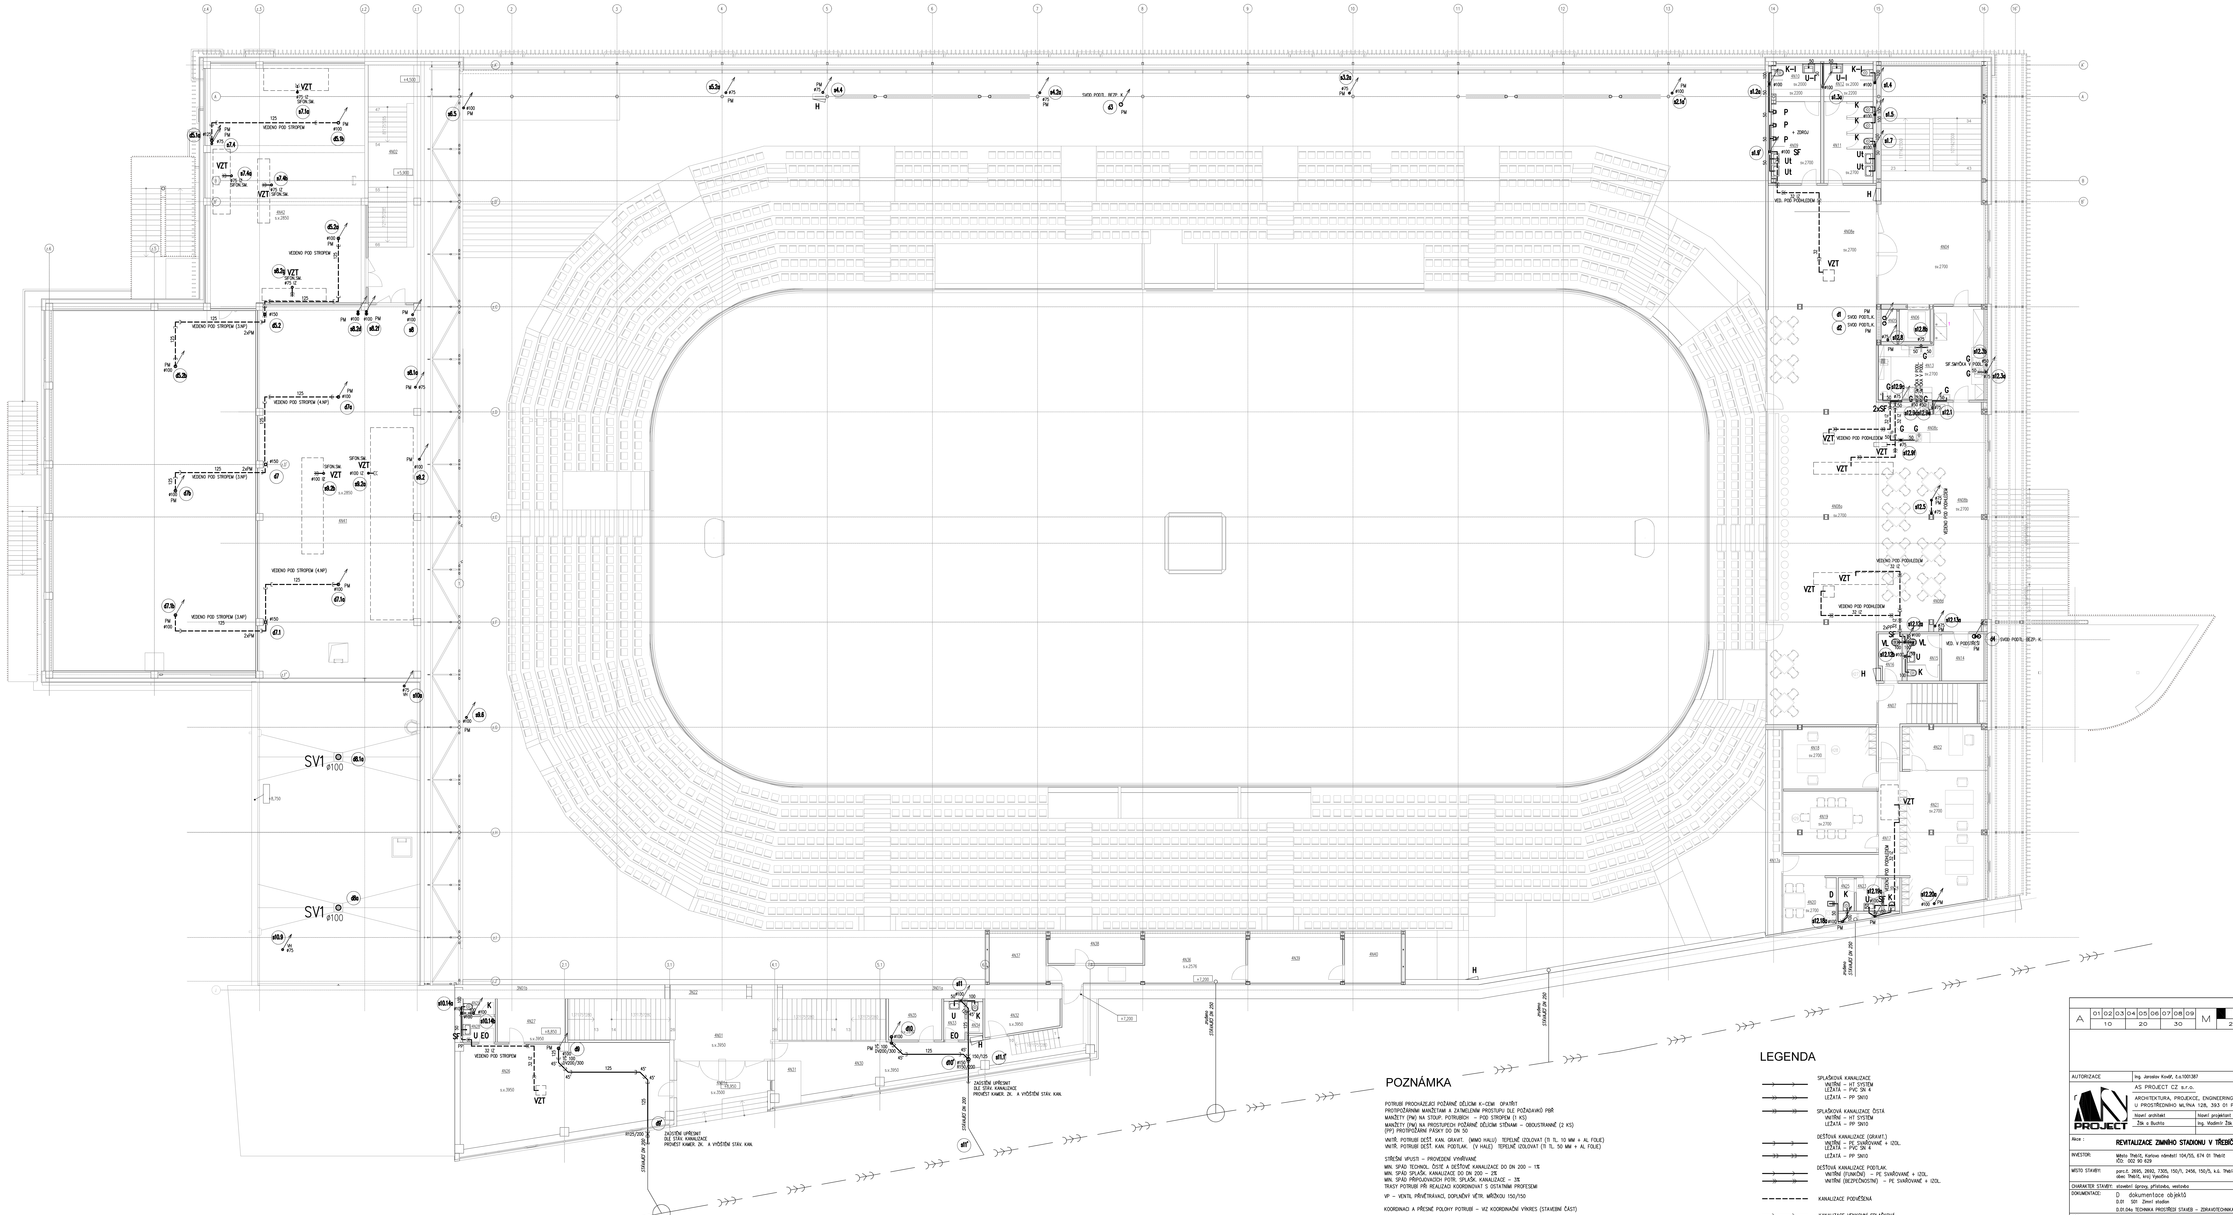

POZNÁMKA

POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNÍ DĚLICÍM K-CEM OPATŘIT PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI A ZATMELENÍM PROSTUPU DLE POŽADAVKŮ PBŘ
MANŽETY (PM) NA STOUP POTRUBÍCH – POD STROPEM (1 KS)
MANŽETY (PM) NA PROSTUPECH POŽÁRNÍ DĚLICÍM STĚNAMI – OBOUSTRANNÉ (2 KS)
(PP) PROTIPOŽÁRNÍ PÁSKY DO DN 50

VNITŘNÍ POTRUBÍ DEŠŤ. KAN. GRAVIT. (WMO HALU) TEPELNĚ IZOLOVAT (1 TL. 50 MM + AL FOLIE)
VNITŘ. POTRUBÍ DEŠŤ. KAN. PODTLAK. (V HALE) TEPELNĚ IZOLOVAT (1 TL. 50 MM + AL FOLIE)

STŘEŠNÍ VPUSTI – PROVEDENÍ VYHŘÍVANÉ
MIN. SPÁD TECHNOL. ČISTÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO DN 200 – 1%
MIN. SPÁD SPLAŠK. KANALIZACE DO DN 200 – 2%
MIN. SPÁD PŘÍPOJOVACÍCH POTR. SPLAŠK. KANALIZACE – 3%
TRASY POTRUBÍ PŘ REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍM PROFESEM

VP – VENTIL PŘÍVĚTRÁVACÍ, DOPLNĚNÝ VĚTR. MŘÍŽKOU 150/150

KOORDINACI A PŘESNÉ POLOHY POTRUBÍ – VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES (STAVEBNÍ ČÁST)

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚŘIT STAVAJÍCÍ TRASY, ZVLÁŠŤĚ V MÍSTĚ NAPOJENÍ A KŘÍŽENÍ

STAVAJÍCÍ TRASY A ZAŘÍZENÍ PŘÍZNAČIT VYBOURAT

VŠECHNY PROSTORY OBJEKTU ZS V MÍSTECH KDE JSOU TRASY KANALIZACÍ BUDOU TEMPEROVANY
PODTLAKOVÁ KANALIZACE – VIZ VÝKRES – PODTLAKOVÁ KANALIZACE

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
  - VNITŘNÍ – HT SYSTÉM
  - LEŽATÁ – PVC SN 4
  - LEŽATÁ – PP SN10
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ČISTÁ
  - VNITŘNÍ – HT SYSTÉM
  - LEŽATÁ – PP SN10
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (GRAVIT.)
  - VNITŘNÍ – PE SVAŘOVANÉ + IZOL.
  - LEŽATÁ – PVC SN 4
  - LEŽATÁ – PP SN10
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODTLAK.
  - VNITŘNÍ (ODVODNĚNÍ) – PE SVAŘOVANÉ + IZOL.
  - VNITŘNÍ (BEZPEČNOSTNÍ) – PE SVAŘOVANÉ + IZOL.
- KANALIZACE PODVĚŠENÁ
- KANALIZACE VENKOVNÍ SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE VENKOVNÍ JEDNOTNÁ

| | | |