



VZOROVÉ PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

NAPOJENÍ NA VODOMĚRNOU SOUSTAVU

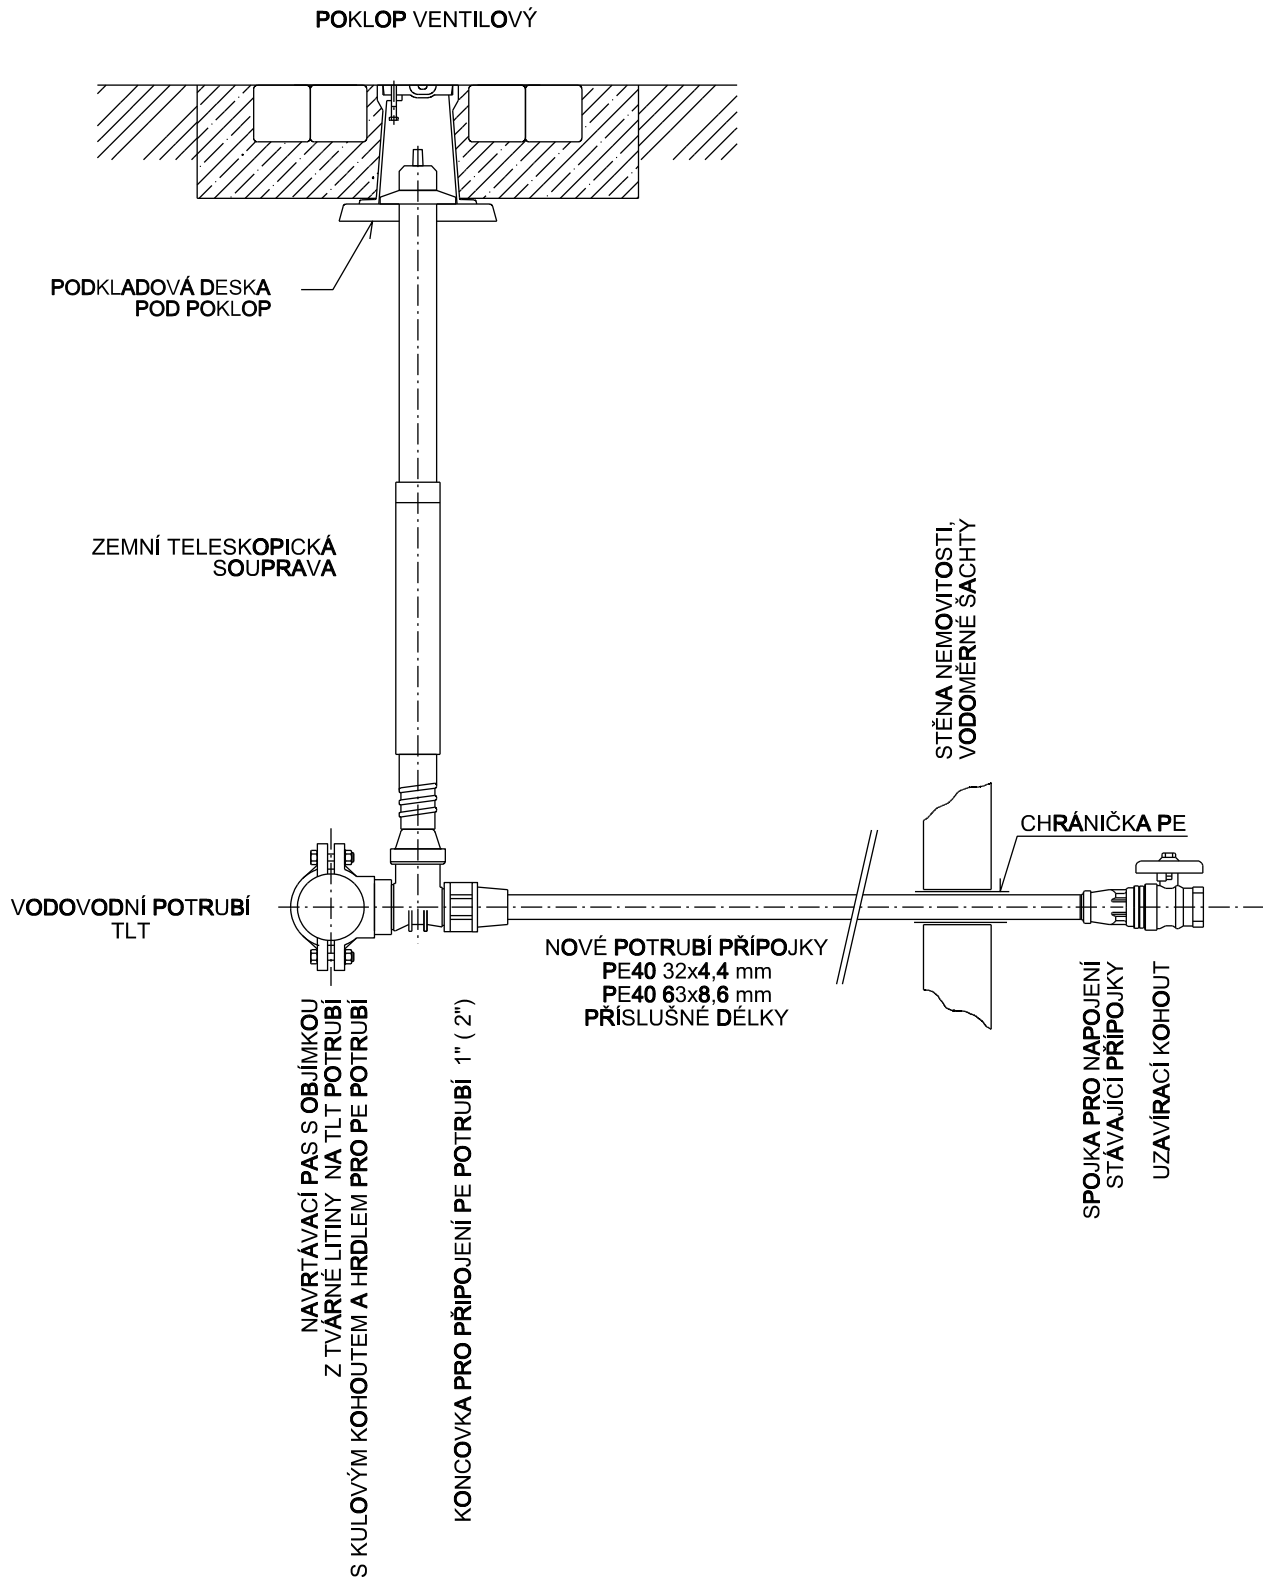


NAPOJENÍ NA POTRUBÍ STÁV. PŘÍPOJKY

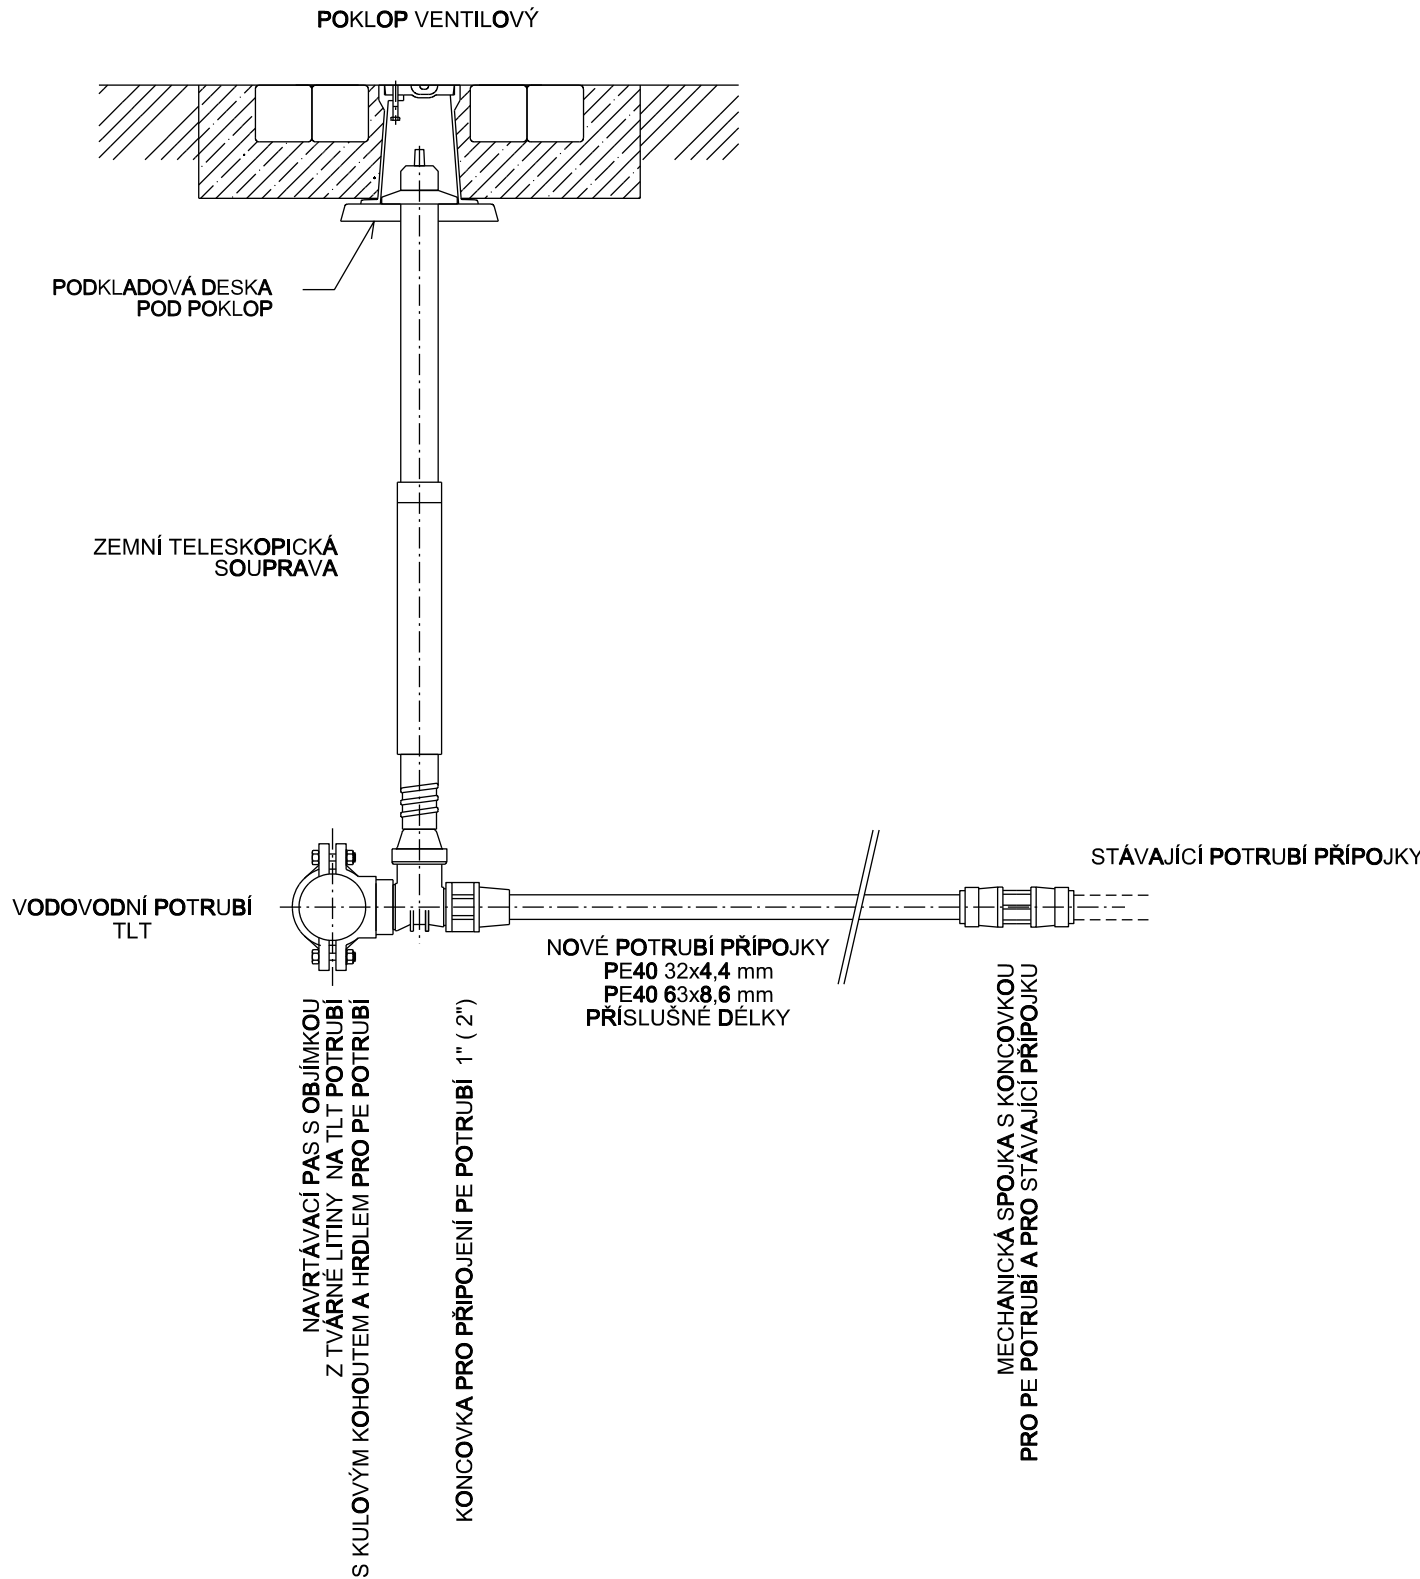

POZNÁMKY:

- PROFIL NAVRTÁVACÍHO PASU, PŘÍPOJKOVÉHO UZÁVĚRU, NOVÉHO PŘÍPOJKOVÉHO POTRUBÍ A SPOJKY BUDE PODLE OVĚŘENÉHO PROFILU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY, MIN. DN25, d32x4,4mm
- UZÁVĚRY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK BUDOU SITUOVÁNY HNED U VODOVODNÍHO ŘADU
- VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH BUDE OKOLÍ POKLOPŮ BEZ ZVLÁŠTNÍCH ÚPRAV - KONSTRUKCE VOZOVKY NEBO CHODNÍKU BUDE PROVEDENA AŽ K POKLOPŮM
- V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU BUDOU POKLOPY OBDLÁŽDĚNY ŽULOVÝMI KOSTKAMI 100x100x100 mm ULOŽENÝMI DO BETONU V PLOŠE MIN. 0,6 x 0,6 m
- BUDE OSAZENA ORIENTAČNÍ TABULKA

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Vladimír Oppelt		
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>			
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Petr Baránek		
<i>Vypracoval</i>	Ing. Marie Hladíková		
<i>Kontroloval</i>	Ing. Josef Šebek, MBA		

Investor	město Třebíč		
Objednatel	město Třebíč		

Formát	3A4	Měřítko	Stupeň	DPS/ZD	Datum	10/2020	Zadákové číslo	1536519-18
--------	-----	---------	--------	--------	-------	---------	----------------	------------

Projekt		REKONSTRUKCE UL. NERUDOVA, TŘEBÍČ		
		D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
		D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
		D.1.3 - SO 03 VODOVODNÍ ŘADY A PŘÍPOJKY		
		D.1.3.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ		
		Souprava		
Příloha		VZOROVÝ VÝKRES PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	Číslo přílohy	D.1.3.VZ.4
			Revize	0