


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY A DEŠŤOVÉ SVODY - POTRUBÍ PLAST

KRYTÍ POTRUBÍ OD 1,2 DO 6 m

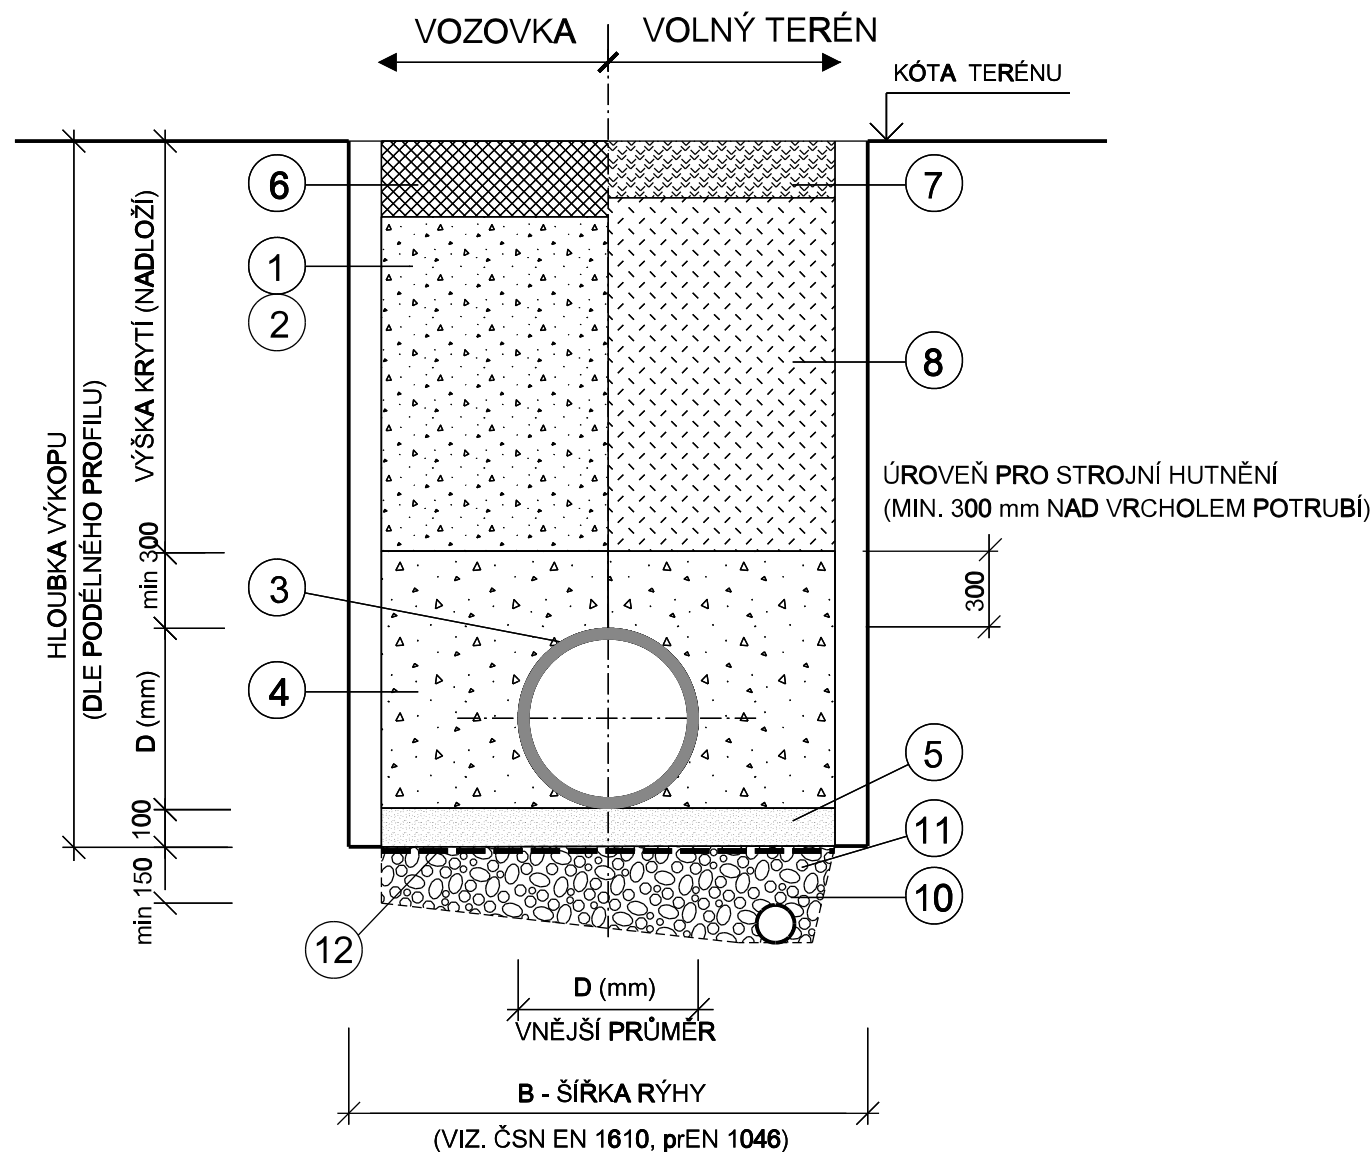

Položky 10, 11 a 12 se týkají výkopu s přítomností vody

Poznámka:


* Při ukládání potrubí pod hladinu podzemní vody bude pro položku č. 4 a 5 použito drcené kamenivo frakce 8-16mm

	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (včetně příloženého pažení - tl. 50 mm)	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (vč. zátažného pažení/ pažících boxů - tl. 150 mm)
DN	B	B
150	1100	1300
200	1100	1300

Legenda:

1. Místní komunikace - vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max.20 cm. Míra zhutnění viz Technická zpráva
2. Státní a krajské komunikace - vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max. 20 cm. Míra zhutnění viz Technická zpráva
3. Potrubí plast min. SN 12
4. Obsyp štěrkopískem frakce 0-16 mm (variantně drceným kamenivem frakce 0-16 mm) s plynulou křivkou zrnitosti, max. zrno 20 mm hutněným po vrstvách 15 cm. Míra zhutnění viz Technická zpráva
5. Podsyp štěrkopískem frakce 0-16 mm (variantně drceným kamenivem frakce 0-16 mm) s plynulou křivkou zrnitosti, max. zrno 20 mm hutněným po vrstvách 15 cm. Míra zhutnění viz Technická zpráva
6. Konstrukce vozovky viz Technická zpráva
7. Ohumusování a osetí v tl. 100mm, nebo oprava dle stávajícího stavu
8. Nepojížděné plochy - zhutněný zásyp zeminou z výkopu po vrstvách max. 30 cm. Míra zhutnění viz Technická zpráva
9. Neobsazeno
10. Drenážní trubka PVC DN 100 (po ukončení stavby zaslepit)
11. Hutněný štěrk 32-63 mm (v celém úseku stoky C 300mm)
12. Separační geotextilie 300 g/m2

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Vladimír Oppelt		
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>			
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Vladimír Oppelt		
<i>Vypracoval</i>	Martin Jílek		
<i>Kontroloval</i>	Ing. Josef Šebek, MBA		

Investor	město Třebíč		
Objednatel	město Třebíč		

Formát	2A4	Měřítko	Stupeň	DSP/DPS	Datum	10/2020	Zakázkové číslo	1536519-18
--------	-----	---------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	REKONSTRUKCE UL. NERUDOVA, TŘEBÍČ		
	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
	D.1.2 - SO 02 KANALIZAČNÍ ŘADY A PŘÍPOJKY		
Příloha	D.1.2.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ		
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY A DEŠŤOVÉ SVODY - PLASTOVÉ POTRUBÍ		Číslo přílohy	D.1.2.VZ.2
		Revize	0