


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ - TLT, PE40

SOUBĚH VODOVODNÍHO POTRUBÍ S KANALIZAČNÍM

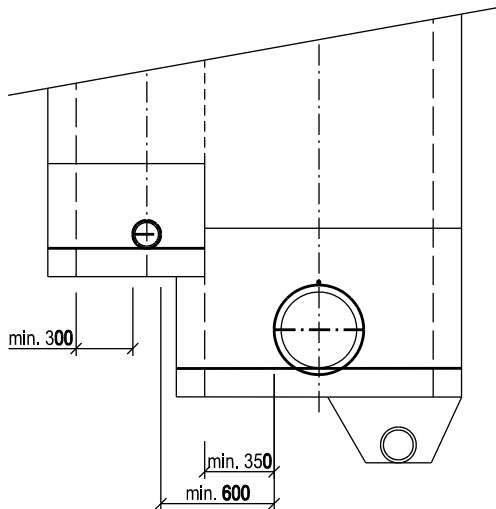


LEGENDA:

1. Zásyp - komunikace a pojižděné plochy- vhodný zásypový materiál dle TP 146, hutněno po vrstvách 150 mm
2. Zásyp - nepojižděné plochy - zásyp zeminou z výkopu - hutněný na stejnou míru jako okolní terén - nesmí docházet k poklesům
3. Hutněný obsyp potrubí - 300 mm nad vrchol potrubí- štěrkopísek s max. zrnem 16 mm (podíl frakce 8 - 168 mm max 10% hutněno na 95% PS po vrstvách 150 mm
4. Hutněný podsyp potrubí - štěrkopísek frakce 0 - 16 mm (podíl frakce 8 - 16 mm max 10%)
5. Konstrukce vozovky
6. Separační geotextilie
7. Hutněný štěrk
8. Drenážní trubka
9. Potrubí TLT, PE40
10. Identifikační vodič CYY 6 mm2 pro vodovodní řad, CYY 4 mm2 pro přípojky
11. Výstražná fólie (pouze nad potrubím řadu)
12. Pažení rýhy


POZNÁMKY:

- při výskytu skalnatého podloží - bude dno odtěženo o 10 cm hlouběji pro lůžko pod potrubí - viz. legenda bod "4"
- před zahájením výkopových prací zhotovitel zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí v zájmovém území stavby jejich správci a nasondování ručním výkopem
- podmínky jednotlivých správců budou dodrženy

BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

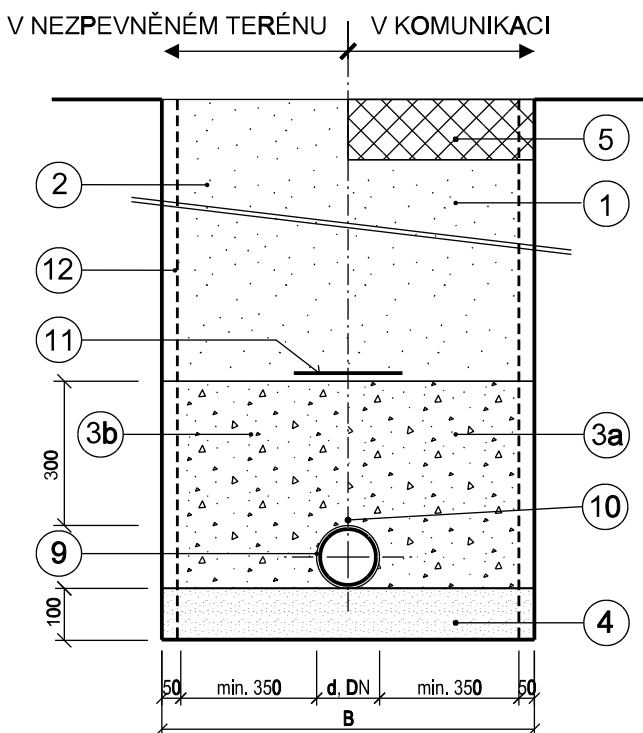


POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

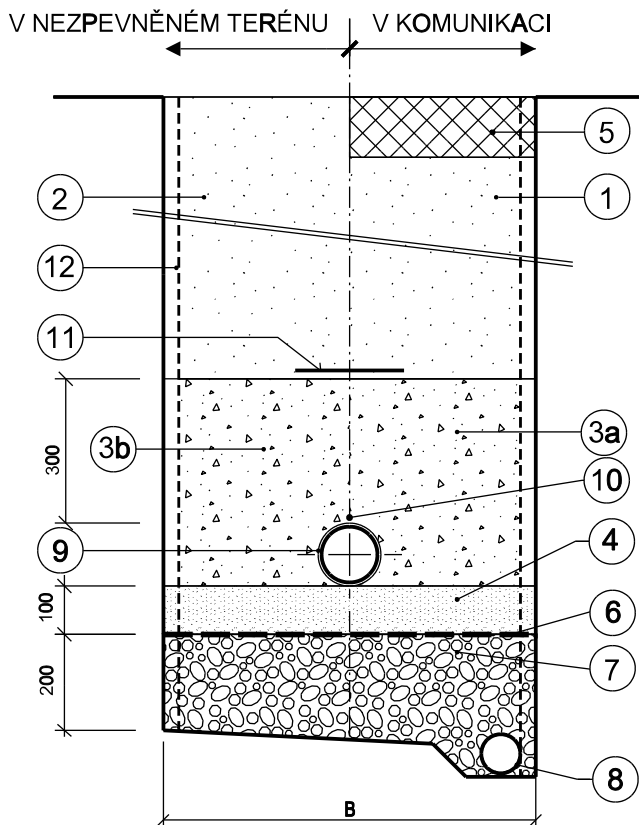

d (DN)	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (včetně příloženého pažení - tl. 50 mm)	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (včetně pažicích boxů - tl. 150 mm)
DN 80	1000	1200
DN 100	1000	1200
d32	900	1100
d63	900	1100

PŘI SOUBĚHU DALŠÍCH POTRUBÍ SE ROZŠÍŘUJE O d+400 mm

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

	AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Vladimír Oppelt
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Baránek
Vypracoval	Ing. Marie Hladíková
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA

Investor	město Třebíč
Objednatel	město Třebíč

Formát	3A4	Měřítko	Stupeň	DPS/ZD	Datum	10/2020	Zadákové číslo	1536519-18
--------	-----	---------	--------	--------	-------	---------	----------------	------------

Projekt	REKONSTRUKCE UL. NERUDOVA, TŘEBÍČ		
	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
	D.1.3 - SO 03 VODOVODNÍ ŘADY A PŘÍPOJKY		
	D.1.3.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ		
Příloha	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ	Číslo přílohy	Souprava
		D.1.3.VZ.1	Revize
			0