



VZOROVÉ KŘÍŽENÍ S NTL A STL PLYNOVODEM

ÚPRAVA PO DOKONČENÍ - DODRŽENA MIN. VZDÁLENOST DLE ČSN 73 6005

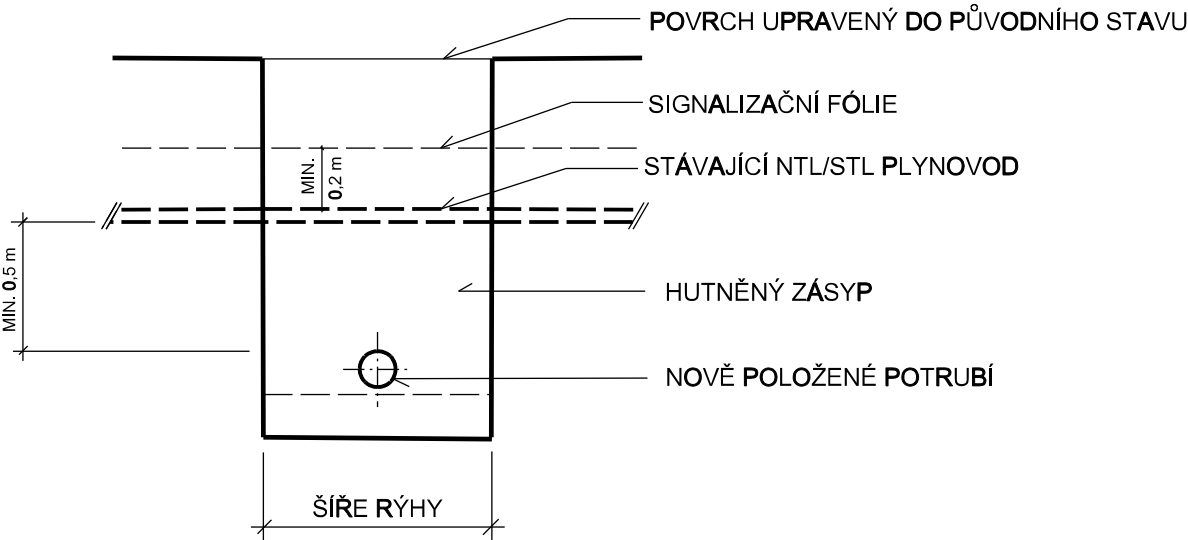

PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO PLYNOVOD VYTÝČIT !
RUČNÍ VÝKOP MIN. 1,0 M NA OBĚ STRANY OD VYTÝČENÉHO PLYNOVODU !

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Vladimír Oppelt	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Vladimír Oppelt	
Vypracoval	Martin Jílek	
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA	

Investor	město Třebíč	
Objednatel	město Třebíč	

Formát	2A4	Měřítko	Stupeň	DSP/DPS	Datum	10/2020	Zakázkové číslo	1536519-18
--------	-----	---------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	REKONSTRUKCE UL. NERUDOVA, TŘEBÍČ				
	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU				
	D.1.2 - SO 02 KANALIZAČNÍ ŘADY A PŘÍPOJKY				
	D.1.2.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ				
Příloha				Souprava	
	VZOROVÉ KŘÍŽENÍ S NTL PLYNOVODEM			Číslo přílohy D.1.2.VZ.7	Revize 0