




Řez chodníkem - 1 chránička Ø 75 mm

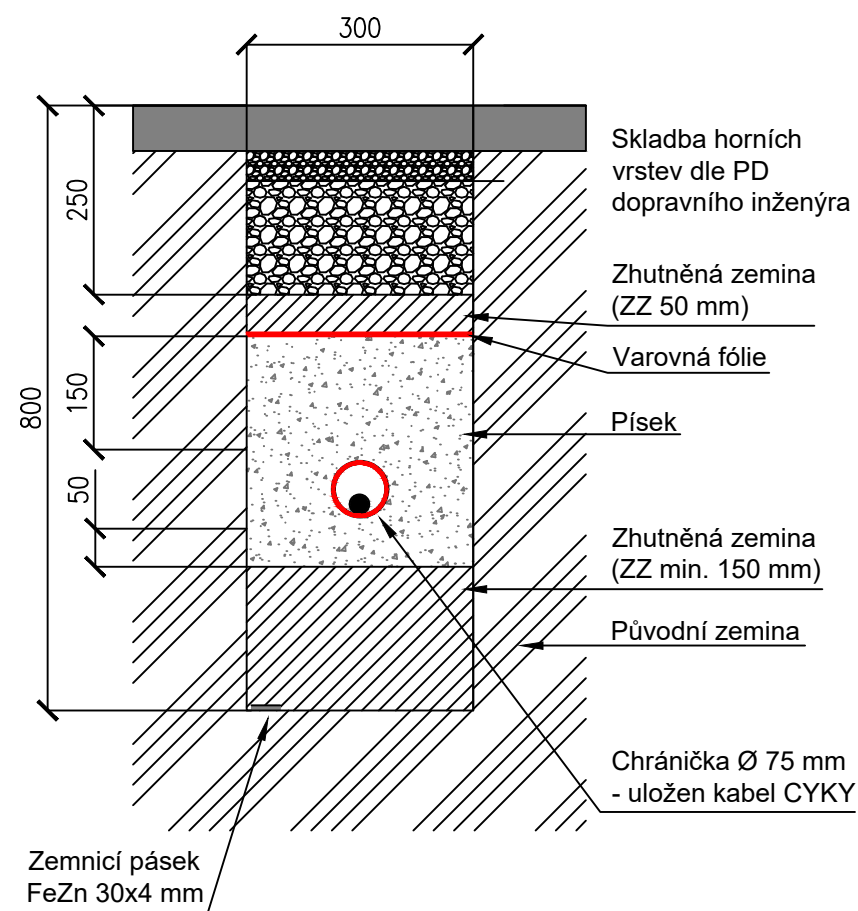

Řez výkopem pod zelení

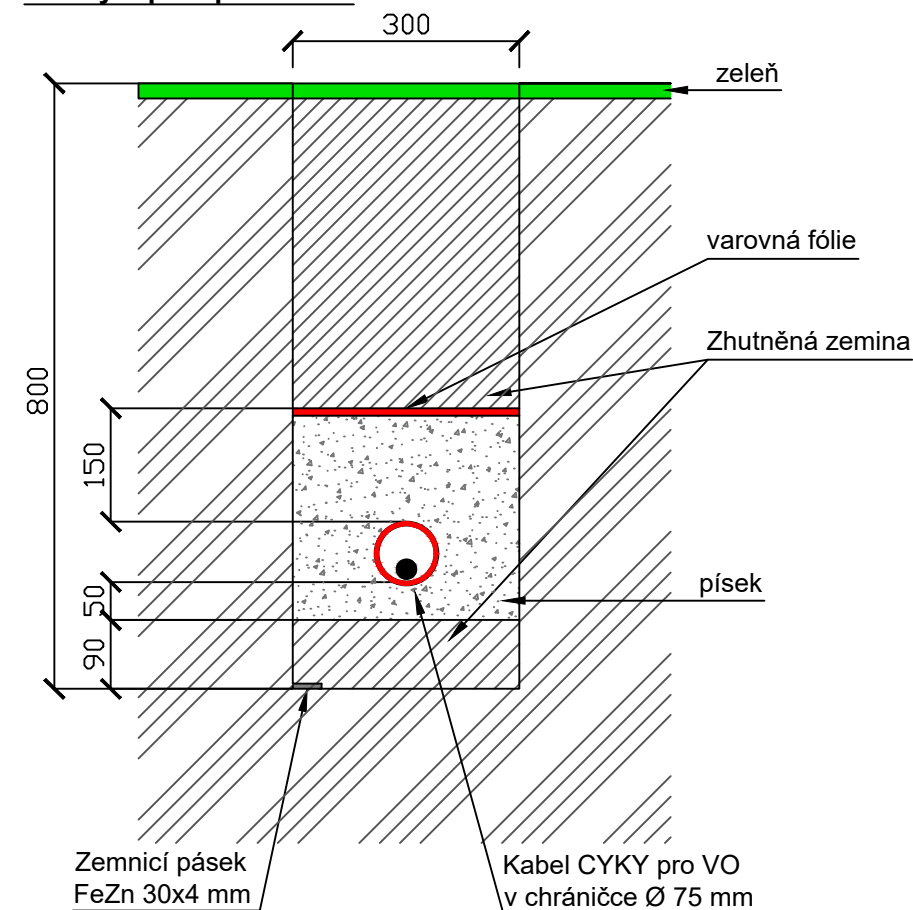

Řez komunikací

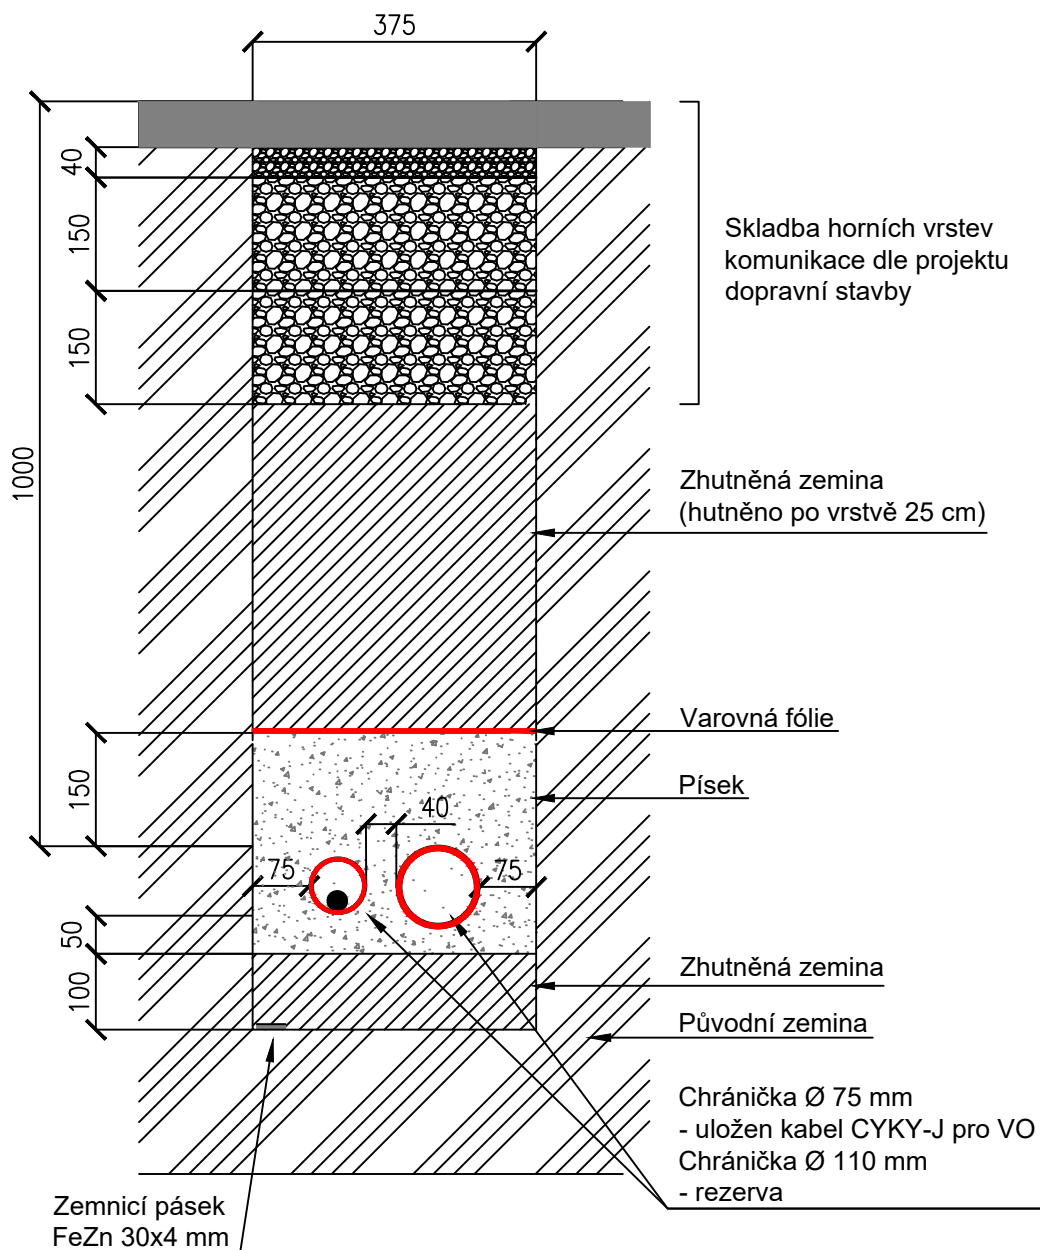

Uložení kabelů bude plně respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a ČSN 73 6005.

Minimální krytí chrániček pod chodníkem bude 0,4 m.

Minimální krytí chrániček pod volným terénem bude 0,5 m.

Minimální krytí chrániček pod komunikací bude 1,0 m.

Skladba horních vrstev chodníku bude primárně dle PD dopravního inženýra. Jinak se bude řídit skladbou dle této PD.

Vypracoval: Ing. Josef Klíma	Projektant: Ing. Karel Tomek	ELEKTRO ING. KLÍMA s.r.o. T. Bati 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25522043; DIČ: CZ25522043	
Místo stavby: Třebíč, ul. Kotlářská; k.ú. Třebíč (769738), p.č. 1463/11 a přilehlé okolí	Investor: Město Třebíč Karlov nám. 104/55 674 01, Třebíč; IČ: 00290629	Dokumentace:	PDPS
Název stavby: REVITALIZACE LOKALITY MARTINSKÉ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ		Číslo PD:	EK-TR-1
SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. KOTLÁŘSKÁ		Datum:	10 / 2022
Název výkresu: ŘEZY KABELOVOU TRASOU		Formát:	A3
		Měřítko:	1 : 10
		Č. výkresu:	402.4