


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ - TLT

Souběh vodovodního  
potrubí s kanalizačním

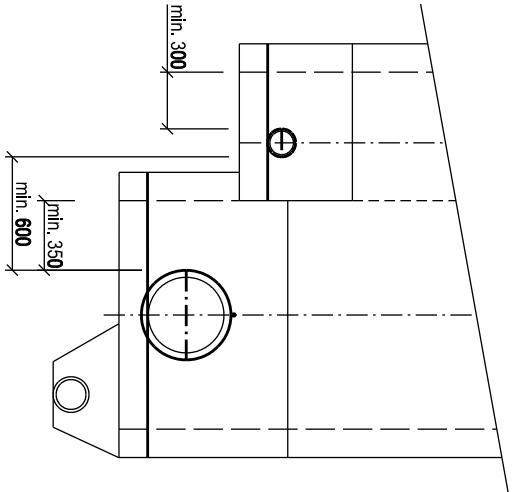

LEGENDA:



1. Zásyp - komunikace a pojizdění plochy- vhodný zásypový materiál dle TP 146, hutněno po vrstvách 150 mm
2. Zásyp - nepojizdění plochy - zásyp zeminou z výkopu - hutřený na stejnou míru jako okolní terén - nesmí docházet k poklesům
3. Hutřený obsyp potrubí - 300 mm nad vrchol potrubí- štekopisek s max. zrnem 16 mm (podíl frakce 8 - 168 mm max 10%
4. Hutřený podsyp potrubí - štekopisek frakce 0 - 16 mm (podíl frakce 8 - 16 mm max 10%)
5. Konstrukce vozovky
6. Separáčn geotextilie
7. Hutněný štěr
8. Drenážní trubka
9. Potrubí TLT
10. Identifikační vodič CYY 6 mm2 pro vodovodní řad, CYY 4 mm2 pro přípojky
11. Výstražná fólie (pouze nad potrubím řadu)
12. Pažení rýhy

POZNÁMKY:

- při výskytu skalnatého podloží - bude dno odtěženo o 10 cm hlouběji
- pro ložko pod potrubí - viz. legenda bod "4"
- před zahájením výkopových prací zhotovitel zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí v zájmovém území stavby jejich správci a nasondování ručním výkopem
- podmiňky jednotlivých správců budou dodrženy


BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

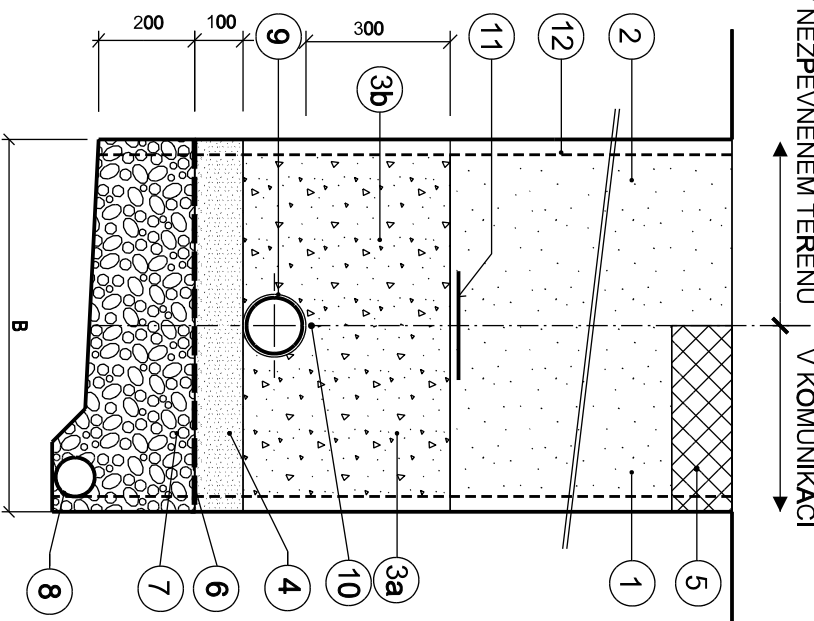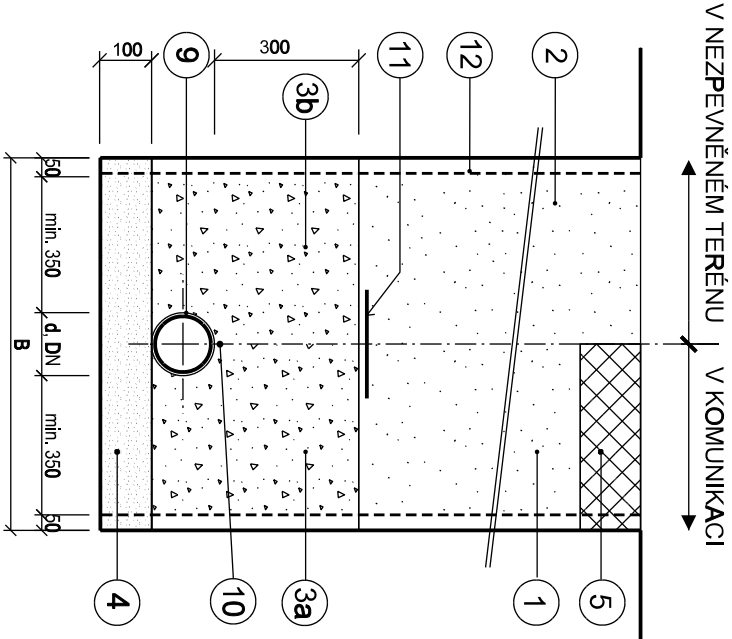

d (DN)	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (včetně příložného pažení - tl. 50 mm)	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (včetně pažicích boxů - tl. 150 mm)
DN 80	1000	1200

PŘI SOUBĚHU DALŠÍCH POTRUBÍ SE ROZŠÍŘUJE O d+400 mm

-		-		-	
Revize		Popis revize		Datum revize	
<div><div><div><div>AQUA PROCON S.R.O.</div><div>Projektová a inženýrská společnost</div><div>Palackého tř. 12, 612 00 Brno</div><div>tel.: +420 541 426 011</div><div>E-mail: info@aquaprocon.cz</div><div>www.aquaprocon.cz</div></div></div></div>					
Vedoucí projektu		Ing. Vladimír Oppelt			
Vedoucí dílčího projektu					
Zodpovědný projektant		Ing. Petr Baránek			
Výpracoval		Ing. Marie Hladíková			
Kontroloval		Ing. Josef Šebek, MBA			
Investor		město Třebíč			
Objednatel		město Třebíč			
Formát		3A4	Měřítko	Stupeň	DPS/IZD
					Datum
					12/2022
					Začíslově číslo
					1565021-18
Projekt					
REVITALIZACE UL. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ					
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ					
D.3 - SO 03 VODOVODNÍ ŘADY A PŘÍPOJKY					
D.3.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ					
Příloha		VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ			Souprava
		Číslo přílohy			Revize
		D.3.VZ.1			0