


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY A DEŠŤOVÉ SVODY - POTRUBÍ PLAST

KRYTÍ POTRUBÍ OD 1,2 DO 6 m

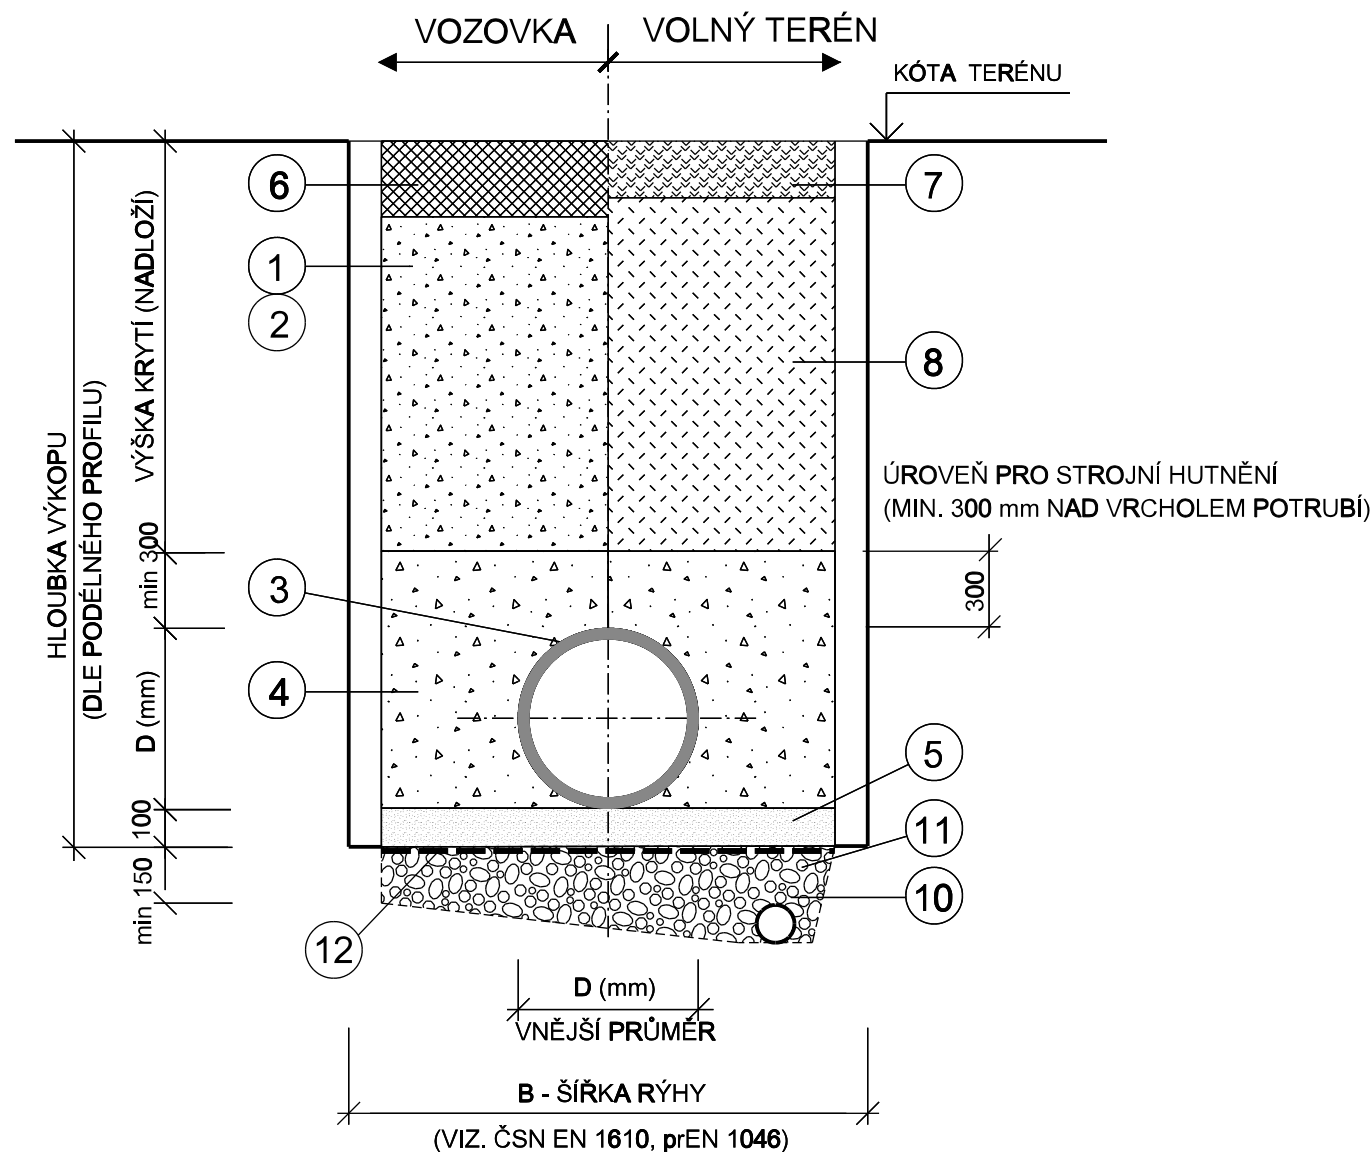

Položky 10, 11 a 12 se týkají výkopu s přítomností vody

Poznámka:


* Při ukládání potrubí pod hladinu podzemní vody bude pro položku č. 4 a 5 použito drcené kamenivo frakce 8-16mm

	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (včetně příloženého pažení - tl. 50 mm)	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (vč. zátažného pažení/ pažících boxů - tl. 150 mm)
DN	B	B
150	1100	1300
200	1100	1300

Legenda:

1. Místní komunikace - vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max.20 cm. Míra zhutnění viz Technická zpráva
2. Státní a krajské komunikace - vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max. 20 cm. Míra zhutnění viz Technická zpráva
3. Potrubí plast min. SN 12
4. Obsyp štěrkopískem frakce 0-16 mm (variantně drceným kamenivem frakce 0-16 mm) s plynulou křivkou zrnitosti, max. zrno 20 mm hutněným po vrstvách 15 cm. Míra zhutnění viz Technická zpráva
5. Podsyp štěrkopískem frakce 0-16 mm (variantně drceným kamenivem frakce 0-16 mm) s plynulou křivkou zrnitosti, max. zrno 20 mm hutněným po vrstvách 15 cm. Míra zhutnění viz Technická zpráva
6. Konstrukce vozovky
7. Ohumusování a osetí v tl. 100mm, nebo oprava dle stávajícího stavu
8. Nepojížděné plochy - zhutněný zásyp zeminou z výkopu po vrstvách max. 30 cm. Míra zhutnění viz Technická zpráva
9. Neobsazeno
10. Drenážní trubka PVC DN 100 (po ukončení stavby zaslepit)
11. Hutněný štěrk 32-63 mm (v celém úseku stoky C 300mm)
12. Separační geotextilie 300 g/m2

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Vladimír Oppelt	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Vladimír Oppelt	
Vypracoval	Martin Jílek	
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA	

Investor	město Třebíč	
Objednatel	město Třebíč	

Formát	2A4	Měřítko	Stupeň	DPS/ZD	Datum	12/2022	Zakázkové číslo	1585021-18
--------	-----	---------	--------	--------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	REVITALIZACE UL. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ		
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.2 - SO 02 KANALIZAČNÍ ŘADY A PŘÍPOJKY D.2.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ			
Příloha	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY A DEŠŤOVÉ SVODY - PLASTOVÉ POTRUBÍ	Číslo přílohy D.2.VZ.2	Souprava Revize 0