



# ŠOUPÁTKO

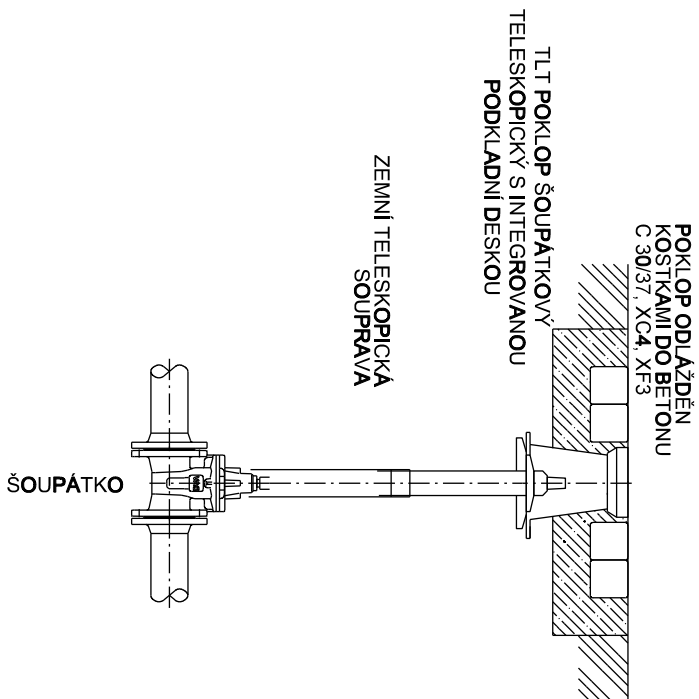

# PODZEMNÍ HYDRANT DN 80

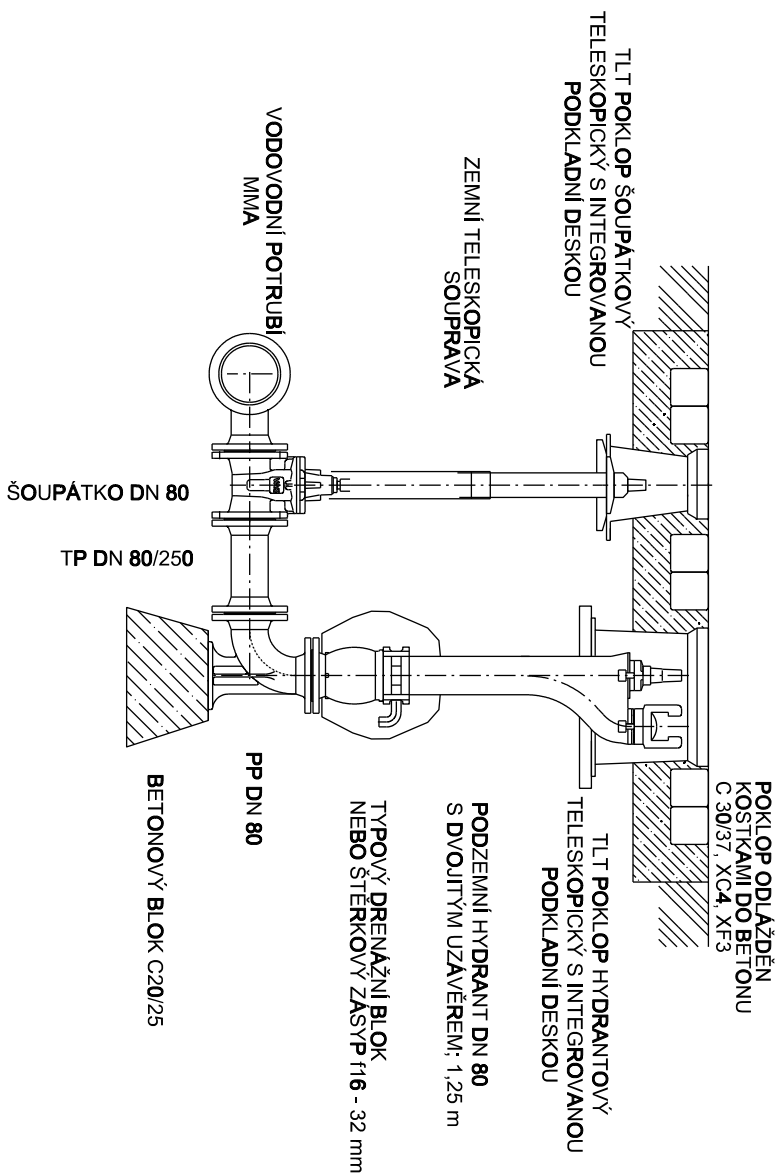

## POZNÁMKY:

**PŘED OSAZENÍM PODZEMNÍCH HYDRANTŮ JE NUTNÉ NEJPRVE OVĚŘIT SKUTEČNOU HLoubKU POTRUBÍ RESP. KRYTÍ POTRUBÍ. POKUD NEBUDE KONSTRUKCE HYDRANTU Vhodná PRO Zajištění SKUTEČNÉ KRYTÍ POTRUBÍ, BUDE DOPLNĚNA O PŘÍRUBOVou TROUBU (TP KUS).**


V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU BUDE ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP ODLAŽDĚN ŽULOVÝMI KOSTKAMI 100x100x100 mm DO BETONU V PLOŠE 0,8 x 0,8 m.

V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU BUDE HYDRANTOVÝ POKLOP ODLAŽEN ŽULOVÝMI KOSTKAMI 100x100x100 mm DO BETONU V PLOŠE 1 x 1 m.

V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU BUDOU POKLOPY HYDRANTOVÉ SESTAVY ODLÁŽDĚNY ŽULOVÝMI KOSTKAMI 100x100x100 mm DO BETONU V PLOŠE 1,5 x 1,5 m.

**VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH BUDE KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY PROVEDENA AŽ K POKLOPŮM.**

<b>Reizze</b>	<b>Papje reizze</b>	<b>Datum reizze</b>
-	-	-

 <b>AQUA<sup>®</sup></b> <b>PROCON</b>		<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: <a href="mailto:info@aquaprocon.cz">info@aquaprocon.cz</a> <a href="http://www.aquaprocon.cz">www.aquaprocon.cz</a>
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Vladimír Oppelt	
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>		
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Petr Baránek	
<i>Výpracoval</i>	Ing. Marie Hladíková	
<i>Konitoval</i>	Ing. Josef Šebek, MBA	

<i>Investor</i>	město Třebíč
<i>Objednatel</i>	město Třebíč

<i>Formát</i>	<b>3A4</b>	<i>Měřítiko</i>	<b>DPS/ZD</b>	<i>Datum</i>	<b>12/2022</b>	<i>Zakázkové číslo</i>	<b>1585021-18</b>
---------------	------------	-----------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	-------------------

<p><i>Projekt</i></p> <p><b>REVITALIZACE UL. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ</b></p>		
<p><b>D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ</b></p> <p><b>D.3 - SO 03 VODOVODNÍ ŘÁDY A PŘÍPOJKY</b></p> <p><b>D.3.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ</b></p>		
<p><i>Příloha</i></p> <p><b>VÝKRES ARMATUR</b></p>	<p><i>Číslo přílohy</i></p> <p><b>D.3.VZ.2</b></p>	<p><i>Revize</i></p> <p><b>0</b></p>
<p><i>Souprava</i></p>		