




Řez výkopem pod chodníkem

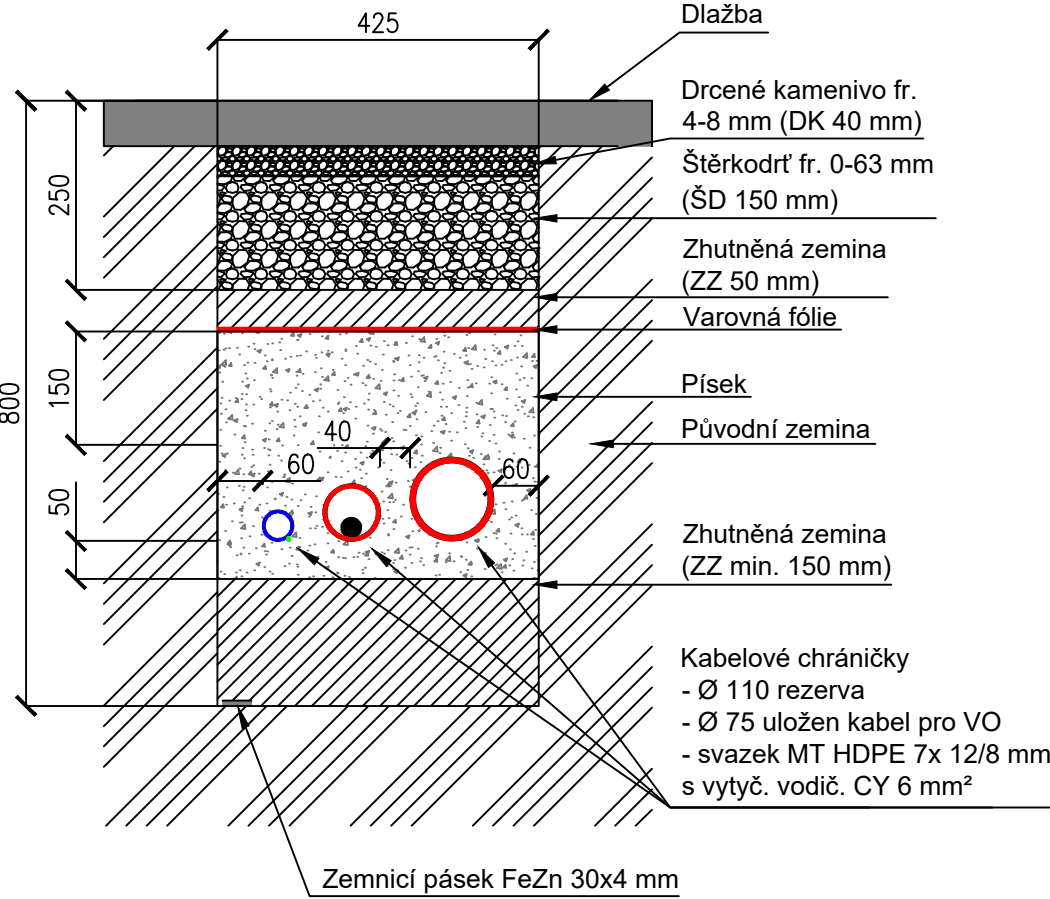

Řez výkopem pod zelení

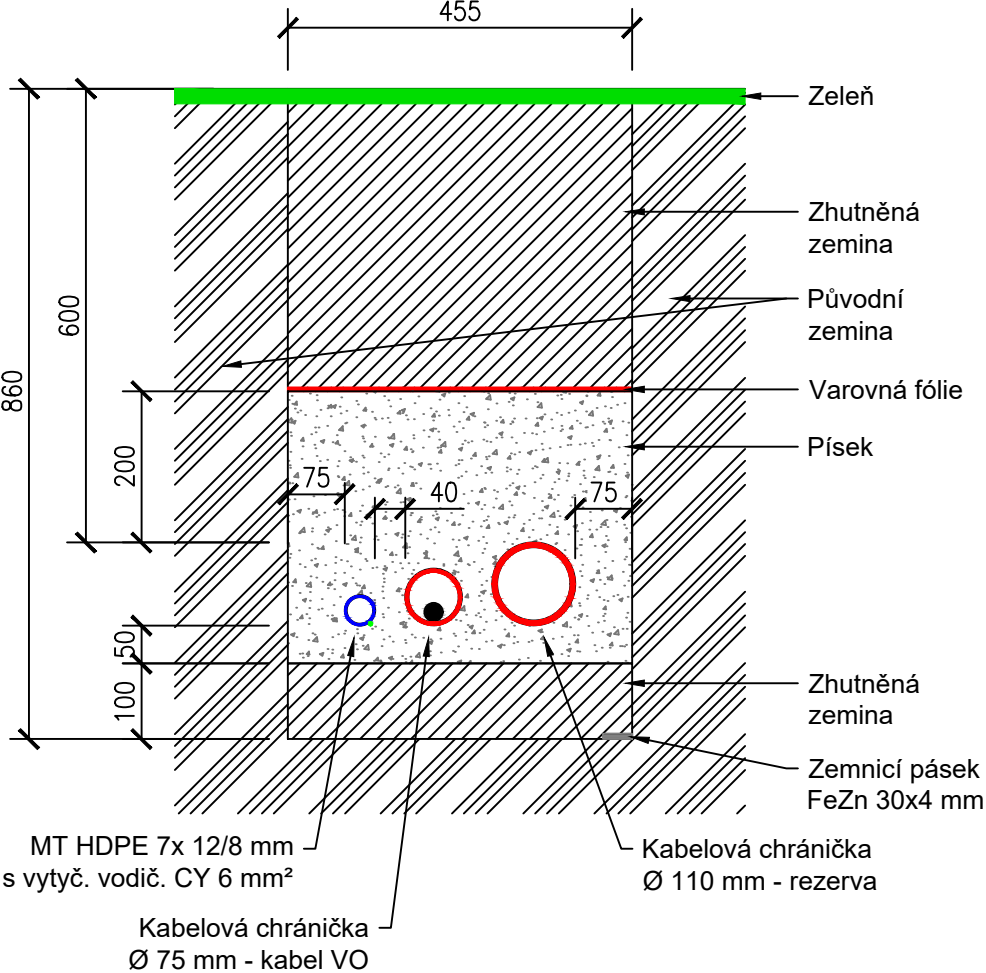

Řez výkopem pod komunikací

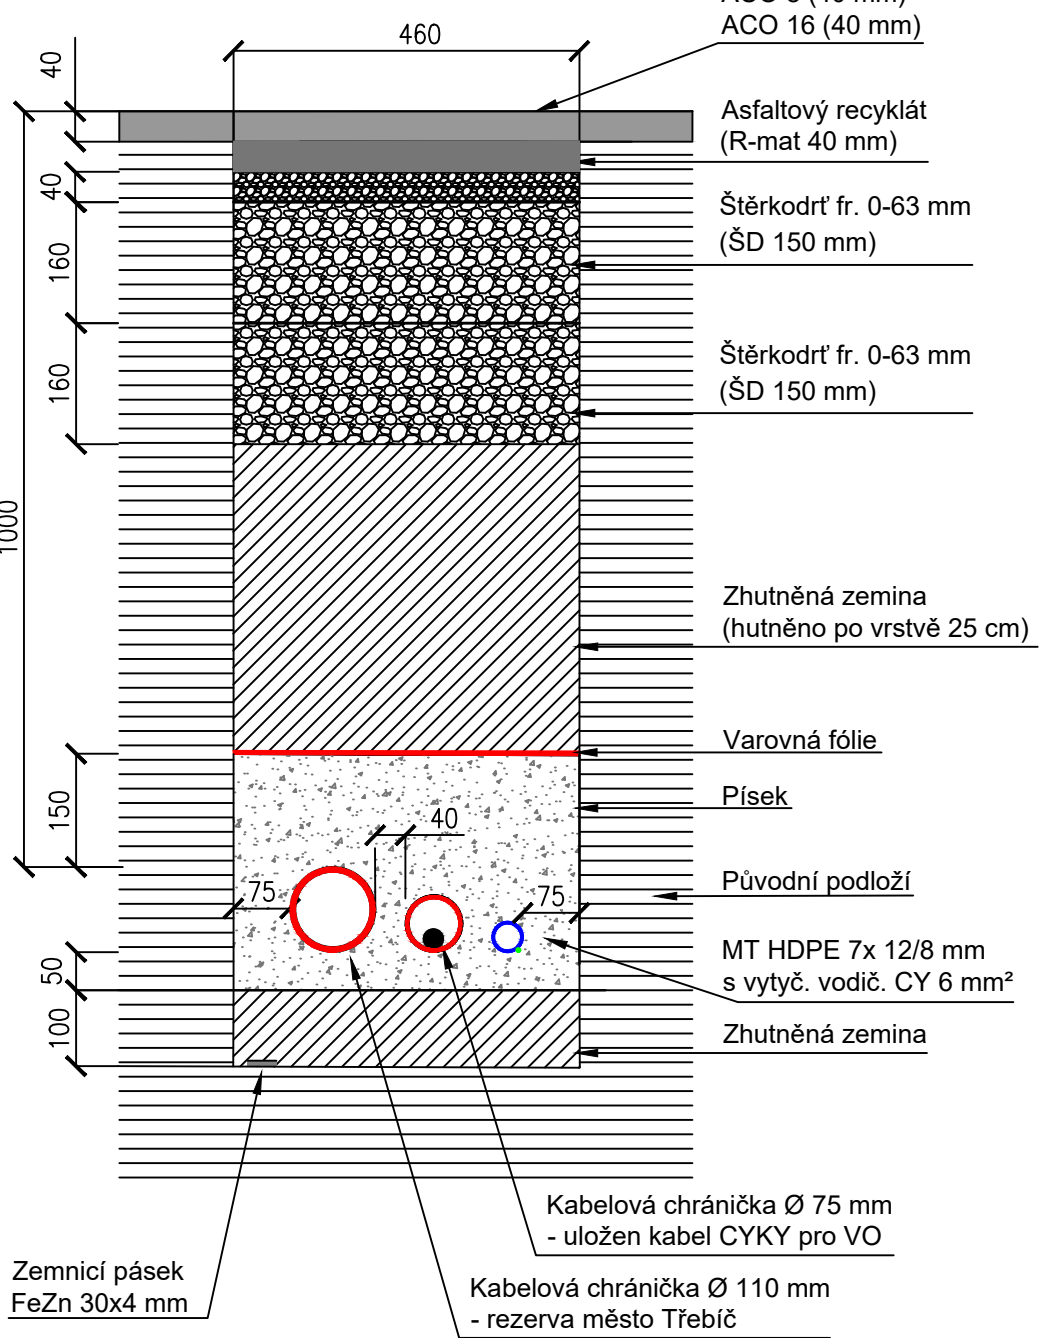

Uložení kabelů bude plně respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a ČSN 73 6005.

Minimální krytí chrániček pod chodníkem bude 0,4 m.

Minimální krytí chrániček pod volným terénem bude 0,5 m.

Minimální krytí chrániček pod komunikací bude 1,0 m.

Skladba horních vrstev chodníku bude primárně dle PD dopravního inženýra. Jinak se bude řídit skladbou dle této PD.

VYPRACOVAL: Ing. Josef Klíma josefklima@gmail.com	PROJEKTANT: Ing. Karel Tomek	ATELIER FABIK	
INVESTOR: Město Třebíč	ADRESA: Karlovo nám. 104/55 674 01 Třebíč		
MÍSTO STAVBY Masarykovy sady, Hrádek Třebíč; p.č.84/1, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/3, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 89/11, 89/20, 89/21, 89/22, 89/23, 89/24, 89/25, 89/26, 105/1, 106/2, 106/10, 107/6, 107/7, 576/1, 577, 578, st.1404, 1405, 1630		Janouškova 20 Třebíč 674 01 IČ: 27735761	+420 568 84 20 84 www.fabik.cz atelier@fabik.cz
AKCE		DATUM	Září/2019
Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek		ČÍSLO ZAKÁZKY	5/2019
		FORMÁT	A3
		PROJEKT PRO	DPS
		MĚŘÍTKO	1 : 10
SO 05 - Veřejné osvětlení a metropolitní síť		ČÍSLO VÝKRESU	05.11
ŘEZY KABELOVOU TRASOU			