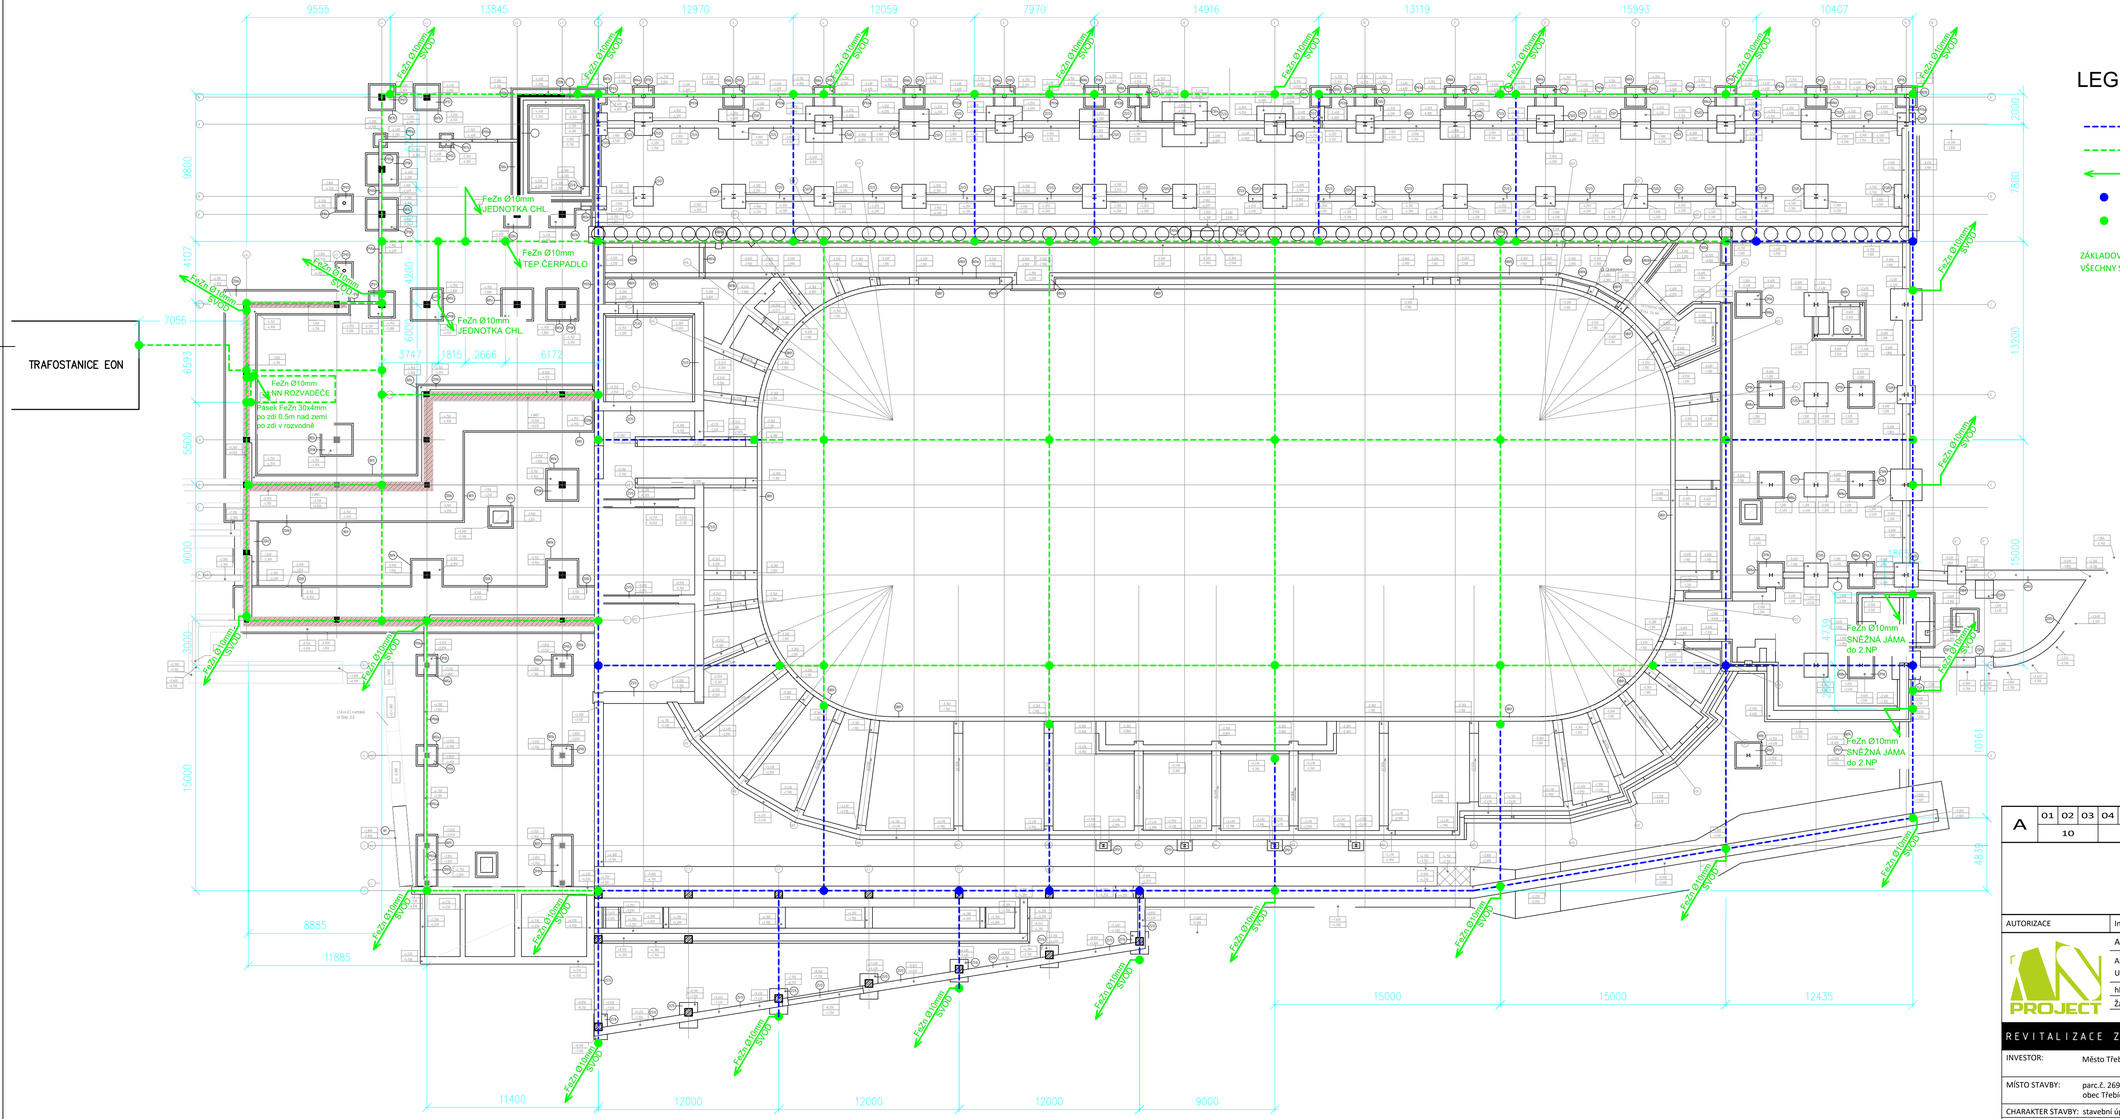

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ ZEMNĚNÍ
- ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4 mm
- ZEMNÍCÍ DRÁT FeZn pr.10 mm
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ SPOJ
- ZEMNÍ SPOJ PÁSEK-PÁSEK, PÁSEK-DRÁT

ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ MUSÍ SPLŇOVAT NORMU ČSN 33 2000-5-54 ed.3
VŠECHNY SPOJE V ZEMI MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY PŘED KOROZÍ

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	2,0	4,0m	6,0	Bpv	±0,000
	10			20			30								407,20

AUTORIZACE: Ing. Miloslav Müller, 1005823, Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

AS PROJECT CZ s.r.o.
ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ
U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELIERAS.CZ

hlavní architekt	hlavní projektant	zodpovědný projektant	vypracoval
Žák & Buchta	Ing. Vladimír Žák jr.	Ing. Jan Nejezchleb	Ing. Jan Nejezchleb

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč, IČO: 002 90 629	FORMÁT	420x841mm
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 2695, 2692, 7305, 150/1, 2456, 150/5, k.ú. Třebíč obec Třebíč, kraj Vysočina	DATUM	04/2022
CHARAKTER STAVBY:	stavební úpravy, přístavba, vestavba	STUPEŇ DOK.	DPS – PD pro provádění stavby
DOKUMENTACE:	D – dokumentace objektů D.01 – S01 | zimní stadion D.01.04f – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Č. ZAKÁZKY	954/18
		Č. ARCHIVNÍ	954/CZ
OBSAH:	Zemnění půdorys základů	MĚŘÍTKO: 1:250	ČÍS. VÝKRESU: D.01.04f.11

TENTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV, O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM Č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.