

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IV

Název veřejné zakázky:	Revitalizace zimního stadionu v Třebíči
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2023-045285
Evidenční číslo zadavatele:	23030027
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Město Třebíč
Sídlo zadavatele:	Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČO zadavatele:	00290629
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.trebic.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

„Prosíme o detail k položkám dilatačních lišt, popř. alespoň o upřesnění povoleného pohybu mezi dvěma objekty a požadavku na vodotěsnost. Děkujeme.“

Odpověď na dotaz:

V rámci dilatace podlahy je uvažováno s typovými hliníkové výrobky (níže zadavatel poskytuje pro ilustraci referenční výrobek, ale zadavatel samozřejmě umožňuje účastníkům nabídnout rovnocenná řešení). Tvar a typ dilatační lišty musí být vhodně vybrán vzhledem k jejímu umístění v konstrukci (v ploše podlahy, u stěny atd.) a typu nášlapné vrstvy. Po konzultaci s hlavním statikem by měla být šířka dilatační spáry max. 35 mm. Pohyb by měl být zajištěn zejména ve směru X a Y – horizontální posun – předpoklad 10 mm. Přesnější šířky dilatačních spár (a tím i dilatačních lišt) budou známy až během stavby dle místních podmínek (křivost konstrukcí, sedání objektu atd.)


Vzhledem k umístění lišt obecně v suchých provozech a předpokladu úklidu čistícími stroji, nevyžadujeme vodotěsnost dilatačních lišt.

Příklad Z.20a




Technická data

horizontální posun:	10 mm (± 5 mm)
vertikální posun:	8 mm (± 4 mm)
Viditelná šířka:	41 mm
Maximální roztažení:	30 mm
Zatížení:	Zatížení kola 700 kg při $\varnothing$ 150 mm, B = 100 mm
Dodací délka:	3 mtr
Barva flexibilní vložky:	černa nebo seda

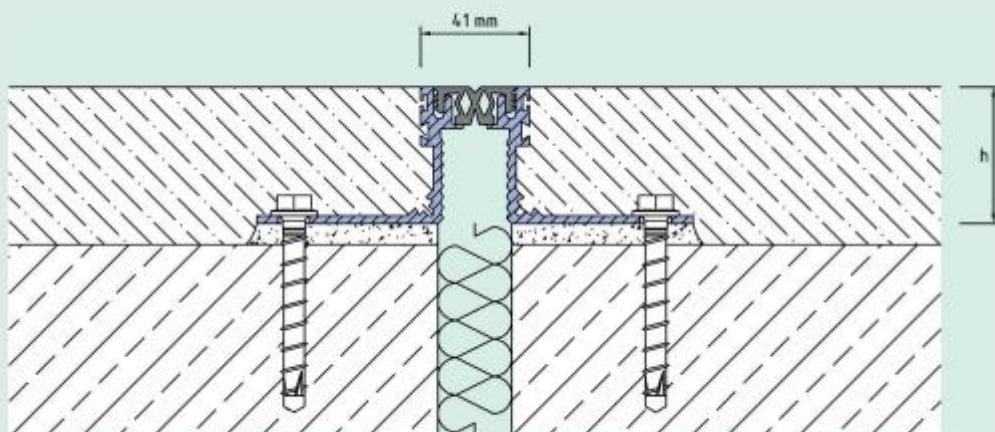


Příklad Z.20b

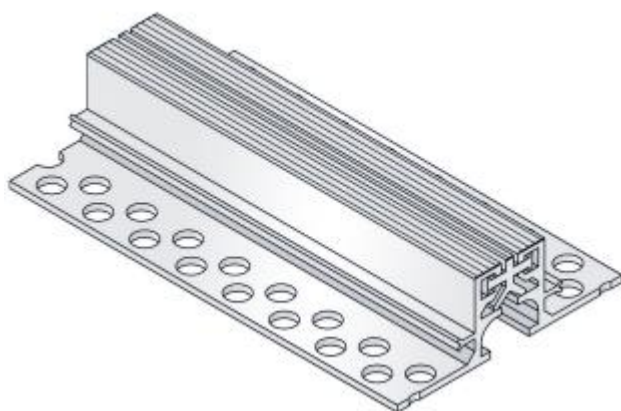

Technická data

horizontální posun:	10 mm (± 5 mm)
vertikální posun:	6 mm (± 3 mm)
Viditelná šířka:	45 mm
Maximální roztažení:	35 mm
Zatížení:	Zatížení kola 1500 kg při $\varnothing$ 150 mm, B = 100 mm
Zatížení nákladních aut:	600 kN (DIN 1072)
Zatížení nákladového vozíku:	100 kN (DIN 1055-3)
Dodací délka:	3 mtr

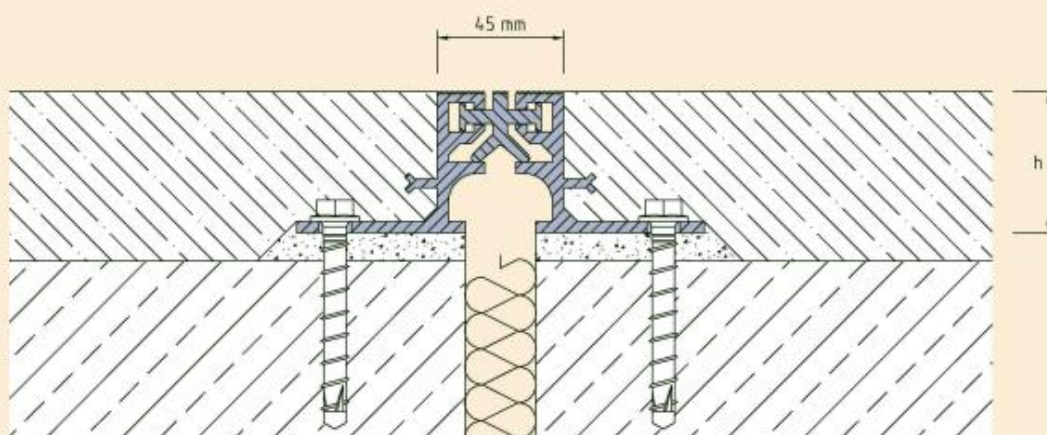

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení nevyžaduje.

V Brně dne 15. 11. 2023

Za město Třebíč
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Jakub Špeta