


ŘEZ A-A 1:50
VZDUCHOTECHNIKA

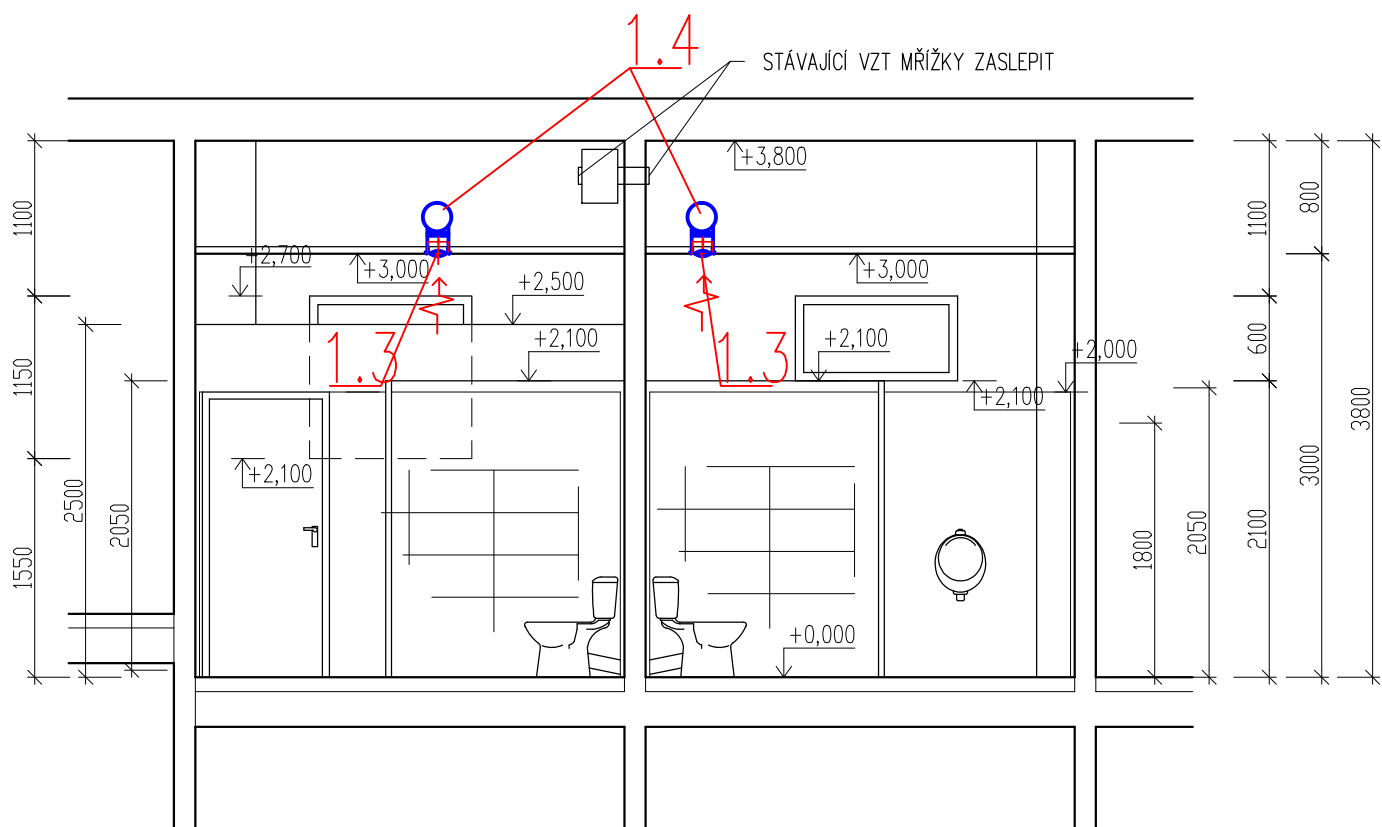

- LEGENDA:
- 1.1 diagonální ventilátor typu 800/200N, 200Pa=450m³/h, 2190ot./min, 103W, 0,50A, do potrubí DN200, ovládání spínač, doběh +zpětná klapka DN200
 - 1.2 žaluziová klapka elektricky ovládaná DN200
 - 1.3 odvodní talířový ventil DN150 – 90m³/h
 - 1.4 ohebné hadice se zvukovou izolací DN200
 - 1.5 dveřní mřížka 86x575mm

+0,00 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.N.P.

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Jiří Hnízdl PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ JASANOVÁ 1064 KANCELÁŘ: KARLOVO NÁM. 61/50 67401 TŘEBÍČ, TEL. 728966753 IČ 127 34 411	
ING. JIŘÍ HNÍZDIL	ING. JIŘÍ HNÍZDIL	ING. JIŘÍ HNÍZDIL		
MÍSTO: KOMENSKÉHO NÁM. 137/9 TŘEBÍČ, parc.č.st. 5592, k.ú. TŘEBÍČ OKRES: TŘEBÍČ			FORMÁT	
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ			DATUM	
NÁZEV STAVBY: OPRAVA WC AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			STUPEŇ	
			ZAK. Č.	
OBSAH VÝKRESU: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			MĚŘÍTKO:	
VZDUCHOTECHNIKA – ŘEZ A-A			VÝKRES Č.:	
			1:50	
			D.1.4.3.3	