


Schéma SVO-2:  
Proudová soustava a napětí:  
NN - TN-C, 3PEN 230/400 V, 50 Hz, I<sub>k</sub> = 10 kA

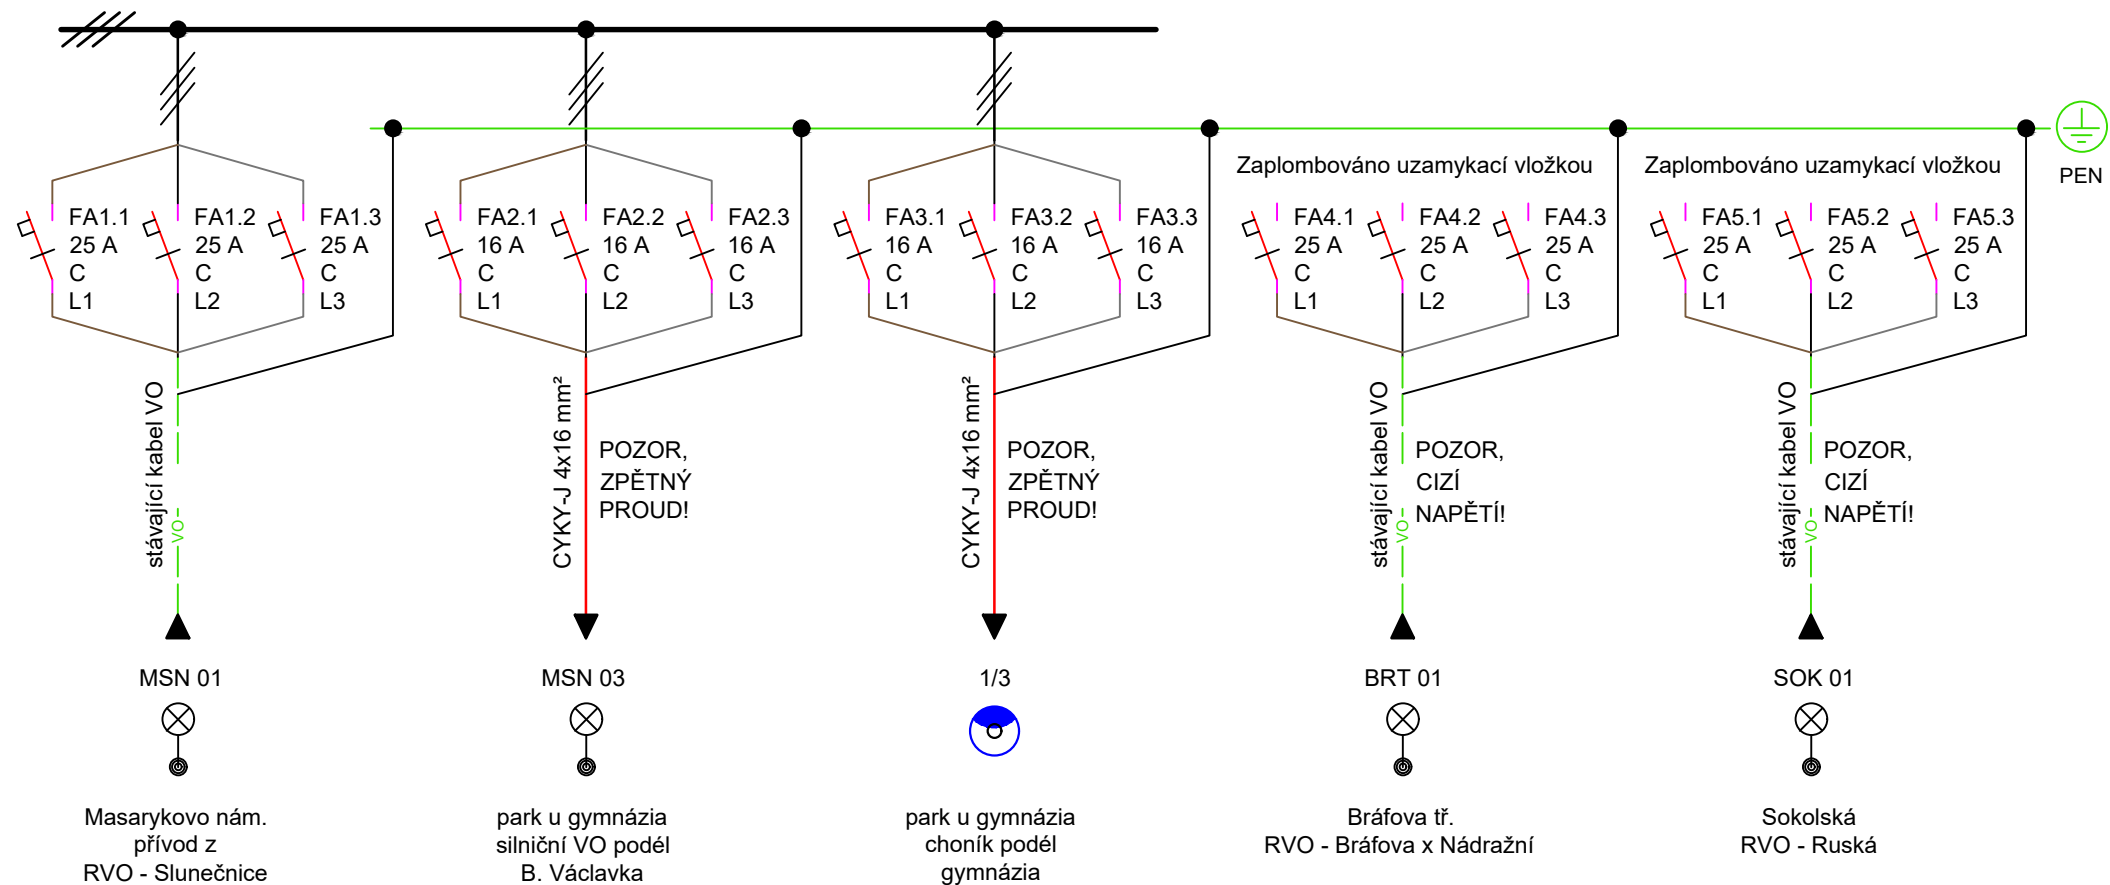

Vypracoval: Ing. Josef Klíma	Projektant: Ing. Josef Klíma	ELEKTRO ING. KLÍMA s.r.o. T. Bati 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25522043; DIČ: CZ25522043	
Místo stavby: Třebíč, ul. B. Václavka - Bráfova; k.ú. Třebíč (769738), p.č. 174 a okolí	Investor: Město Třebíč Karlovo nám. 104/55 674 01, Třebíč; IČ: 00290629	Dokumentace:	DPS
Název stavby: ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MASARYKOVO NÁM. – VO		Číslo PD:	25-TR-1
Objekt: VO - veřejné osvětlení		Datum:	2 / 2025
Název výkresu: SCHÉMA ZAPOJENÍ SVO-2		Formát:	A4
		Měřítko:	-
		Č. výkresu:	D.4