

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36
PRAHA 7

dopis značky | ze dne
- |30.06.2025

naše značka
250716-072

vyřizuje
Pavlíček Milan

dne
16.07.2025

Vyjádření k existenci teplovodu a kabelových vedení ve správě TTS energo s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti

Název stavby: **Zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci VO pro oblast ul. Na Příkopech, Kmochova, Divišova, Tylova, Žižkova, Nová** [dále jen „Stavba“]
Zájmové území: **viz Příloha č.1 „Zájmové území Stavby“**
Investor: **Zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci VO pro oblast ul. Na Příkopech, Kmochova, Tylova, Divišova, J. Suka, Jar. Haška, Jindřichova, Žižkova**
Místo stavby: **Podklášteří, Týn u Třebíče**

Při realizaci Stavby **dojde** ke střetu se zařízením ve správě TTS energo s.r.o., které je chráněno ochranným pásmem dle energetického zákona. Toto vyjádření platí jen pro území a rozsah prací vymezených v projektové dokumentaci Stavby. Případné změny je nutné znovu odsouhlasit. Na základě žádosti o vyjádření k existenci sítí pro **zpracování projektu** k realizaci Stavby Vám sdělujeme, že v **místě** Stavby se **nachází** teplovodní a kabelové vedení ve správě TTS energo s.r.o. S provedením Stavby TTS energo s.r.o. **souhlasí** za předpokladu, že budou dodrženy **"Podmínky pro provádění prací" viz příloha č.2**

Vyjádření se vydává i za společnosti BIOMASS ENERGY k.s. a EKO BIOENERGO z.s.
Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vystavení.



Tomáše Bati 1083, 674 01 Třebíč

Pavlíček Milan

techník provozu SZT a distribuce tepla




TTS energo s.r.o.

Tomáš Bati 1083, 674 01 Třebíč, Czech republic, tel. 568 837 611, e-mail: info@tts.cz, www.tts.cz

Bankovní spojení: KB Třebíč, č.účtu 6630520227/0100, IČ: 60724692, DIČ: CZ60724692

Společnost v OR KS Brno oddíl C, vložka 16854

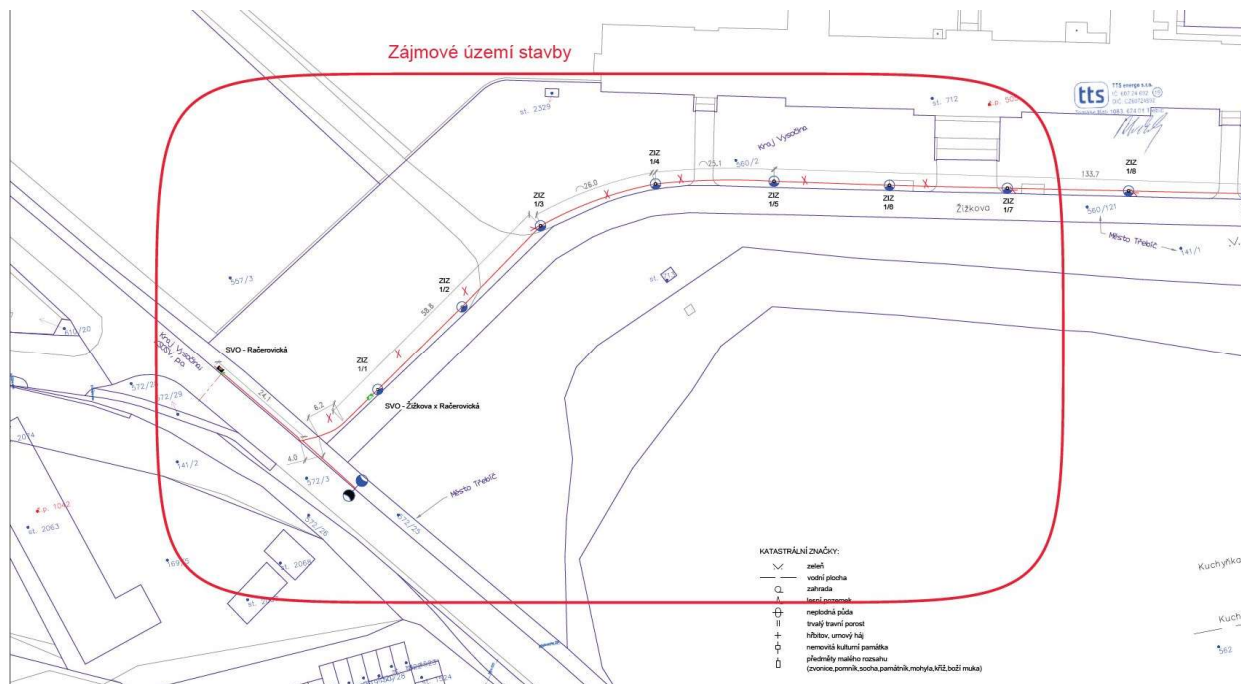

TTS energo s.r.o.

IČ: 607 24 692 19

DIČ: CZ60724692

Tomáše Bati 1083, 674 01 Třebíč

Pavlíček Milan

technik provozu SZT a distribuce tepla

Podmínky pro provádění prací:

1. Upozorňujeme, že teplovodní a kabelové vedení [dále jen „TKV“] je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb.
2. Případný souběh a křížení TKV s novým zařízením musí odpovídat ČSN 73 6005.
3. Nad TKV nesmí být bez souhlasu vlastníka vysazovány trvalé porosty, zřizovány stavby, konstrukce ani jiné podobné zařízení.
4. Výstavbou a provozem Stavby nesmí být žádným způsobem ovlivněn a nijak omezen provoz zařízení TTS energo s.r.o.
5. Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací povinen vytyčit TKV. Objednávku na geodetické vytyčení pošle stavebník včetně našeho označení akce 250716-072 a termínu zahájení prací na e-mail: vyjadreni@tts.cz. Objednávku doporučujeme provést alespoň dva týdny před započítím prací. Platba za vytyčení probíhá v hotovosti na místě samém.
6. Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou TKV a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a jeden metr před a za osou vytyčeného zařízení těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, motorových a bateriových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení.
7. Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit TKV proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad trasou TKV. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana TKV proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo těžkou [více než 6 tun] stavební mechanizací trasu TKV.
8. Upozorňujeme na možnou odchylku 50 cm od vytyčeného zařízení.
9. Při protlaku u zařízení s neznámým výškovým uložením musí být TKV v místě křížení s protlakem obnažen, protlak musí být ukončen jeden metr před TKV. V místě, kde není obnažení TKV možné, požadujeme výškové uložení od atestované organizace – požadujeme předložení atestu.
10. Odkryté TKV musí být řádně zabezpečeno proti poškození.
11. Lože teplovodního a kabelového vedení před záhozem řádně zapískovat, zhutnit a osadit minimálně 30 cm nad TKV výstražnou fólií.
12. Vyzvat pracovníka oddělení tepelného hospodářství TTS energo s.r.o. (dále jen „TH TTS energo s.r.o.“) ke kontrole prací před záhozem, aby mohl překontrolovat splnění stanovených podmínek a přesvědčit se, zda není zařízení poškozeno. Bez písemného souhlasu pracovníka TH TTS energo s.r.o. provedeného do stavebního deníku nesmí být teplovodní ani kabelové vedení zasypáno a nebude ze strany TTS energo s.r.o. vydán kladný posudek ke kolaudačnímu řízení.
13. Poškození TKV neprodleně oznámit na TH TTS energo s.r.o.: Milan Pavlíček, telefon: 602 591 980, e-mail: pavlicek@tts.cz
14. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
15. V případě nutnosti provedení přeložky je nutná konzultace s TH TTS energo s.r.o.
16. V případě poškození našeho zařízení bude uplatňováno sankční řízení dle příslušných zákonů.

tts TTS energo s.r.o.
IČ: 607 24 692 19
DIČ: CZ60724692
Tomáše Bati 1083, 674 01 Třebíč



Pavlíček Milan
technik provozu SZT a distribuce tepla

TTS energo s.r.o.

Tomáš Bati 1083, 674 01 Třebíč, Czech republic, tel. 568 837 611, e-mail: info@tts.cz, www.tts.cz

Bankovní spojení: KB Třebíč, č.úctu 6630520227/0100, IČ: 60724692, DIČ: CZ60724692

Společnost v OR KS Brno oddíl C, vložka 16854