

Ing. Arch. Petr Todorov
bratří Čapků 382/9
602 00, BRNO

dopis značky | ze dne
- | 19.09.2024

naše značka
241011-100

vyřizuje
Pavlíček Milan

dne
11.10.2024

Vyjádření k existenci teplovodu a kabelových vedení ve správě TTS energo s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti

Název stavby: **Veřejné prostranství u pobočky městské knihovny, na ulici Modřínová, Třebíč**
[dále jen „Stavba“]
Zájmové území: **viz Příloha č.1 „Zájmové území Stavby“**
Investor: **Petr Todorov Ing. Arch.**
Místo stavby: **Modřínová Třebíč**

Při realizaci Stavby **dojde** ke střetu se zařízením ve správě TTS energo s.r.o., které je chráněno ochranným pásmem dle energetického zákona. Toto vyjádření platí jen pro území a rozsah prací vymezených v projektové dokumentaci Stavby. Případné změny je nutné znovu odsouhlasit. Na základě žádosti o vyjádření k existenci sítí pro **existence sítí** k realizaci Stavby Vám sdělujeme, že v **místě** Stavby se **nachází** teplovodní a kabelové vedení ve správě TTS energo s.r.o. S provedením Stavby TTS energo s.r.o. **souhlasí** za předpokladu, že budou dodrženy **"Podmínky pro provádění prací" viz příloha č.2**

Vyjádření se vydává i za společnosti BIOMASS ENERGY k.s. a EKO BIOENERGO z.s.
Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vystavení.

 **TTS energo s.r.o.**
IČ: 607 24 692 (19)
DIČ: CZ60724692


Tomáš Bati 1083, 674 01 Třebíč

Pavlíček Milan
techník provozu SZT a distribuce tepla

TTS energo s.r.o.

Tomáš Bati 1083, 674 01 Třebíč, Czech republic, tel. 568 837 611, e-mail: info@tts.cz, www.tts.cz
Bankovní spojení: KB Třebíč, č.úctu 6630520227/0100, IČ: 60724692, DIČ: CZ60724692
Společnost v OR KS Brno oddíl C, vložka 16854

Zájmové území Stavby:

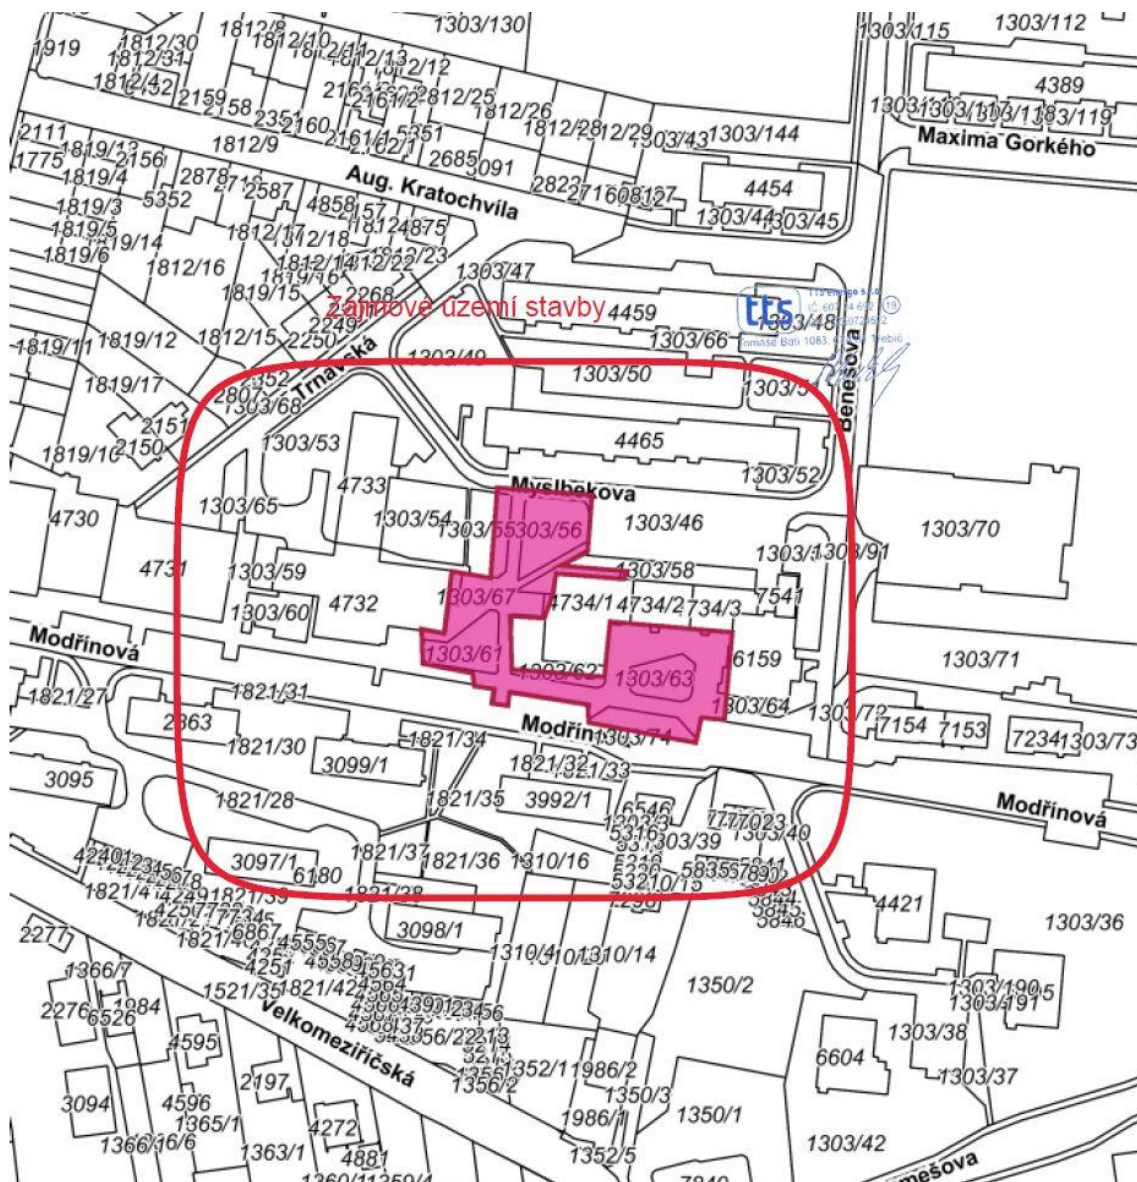

TTS energo s.r.o.
IČ: 607 24 692 (19)
DIČ: CZ60724692

Tomáše Bati 1083, 674 01 Třebíč

Pavlíček Milan

technik provozu SZT a distribuce tepla

TTS energo s.r.o.

Tomáš Bati 1083, 674 01 Třebíč, Czech republic, tel. 568 837 611, e-mail: info@tts.cz, www.tts.cz

Bankovní spojení: KB Třebíč, č.úctu 6630520227/0100, IČ: 60724692, DIČ: CZ60724692

Společnost v OR KS Brno oddíl C, vložka 16854

Podmínky pro provádění prací:

1. Upozorňujeme, že teplovodní a kabelové vedení [dále jen „TKV“] je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb.
2. Případný souběh a křížení TKV s novým zařízením musí odpovídat ČSN 73 6005.
3. Nad TKV nesmí být bez souhlasu vlastníka vysazovány trvalé porosty, zřizovány stavby, konstrukce ani jiné podobné zařízení.
4. Výstavbou a provozem Stavby nesmí být žádným způsobem ovlivněn a nijak omezen provoz zařízení TTS energo s.r.o.
5. Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací povinen vytyčit TKV. Objednávku na geodetické vytyčení pošle stavebník včetně našeho označení akce **241011-100** a termínu zahájení prací na e-mail: **vyjadreni@tts.cz**. Objednávku doporučujeme provést alespoň dva týdny před započítím prací. Platba za vytyčení probíhá v hotovosti na místě samém.
6. Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou TKV a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a jeden metr před a za osou vytyčeného zařízení těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, motorových a bateriových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení.
7. Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit TKV proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad trasou TKV. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana TKV proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo těžkou [více než 6 tun] stavební mechanizací trasu TKV.
8. Upozorňujeme na možnou odchylku 50 cm od vytyčeného zařízení.
9. Při protlaku u zařízení s neznámým výškovým uložením musí být TKV v místě křížení s protlakem obnažen, protlak musí být ukončen jeden metr před TKV. V místě, kde není obnažení TKV možné, požadujeme výškové uložení od atestované organizace – požadujeme předložení atestu.
10. Odkryté TKV musí být řádně zabezpečeno proti poškození.
11. Lože teplovodního a kabelového vedení před záhozem řádně zapískovat, zhutnit a osadit minimálně 30 cm nad TKV výstražnou fólií.
12. Vyzvat pracovníka oddělení tepelného hospodářství TTS energo s.r.o. (dále jen „TH TTS energo s.r.o.“) ke kontrole prací před záhozem, aby mohl překontrolovat splnění stanovených podmínek a přesvědčit se, zda není zařízení poškozeno. Bez písemného souhlasu pracovníka TH TTS energo s.r.o. provedeného do stavebního deníku nesmí být teplovodní ani kabelové vedení zasypáno a nebude ze strany TTS energo s.r.o. vydán kladný posudek ke kolaudačnímu řízení.
13. Poškození TKV neprodleně oznámit na TH TTS energo s.r.o.: **Milan Pavlíček**, telefon: **602 591 980**, e-mail: **pavlicek@tts.cz**
14. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
15. V případě nutnosti provedení přeložky je nutná konzultace s TH TTS energo s.r.o.
16. V případě poškození našeho zařízení bude uplatňováno sankční řízení dle příslušných zákonů.

 **TTS energo s.r.o.**
IČ: 607 24 692 (19)
DIČ: CZ60724692
Tomáše Bati 1083, 674 01 Třebíč



Pavlíček Milan
technik provozu SZT a distribuce tepla

TTS energo s.r.o.

Tomáš Bati 1083, 674 01 Třebíč, Czech republic, tel. 568 837 611, e-mail: info@tts.cz, www.tts.cz

Bankovní spojení: KB Třebíč, č.úctu 6630520227/0100, IČ: 60724692, DIČ: CZ60724692

Společnost v OR KS Brno oddíl C, vložka 16854